


Luxtram
Etude Simulation Incendie
Annexe 6 :
Planches de Résultats du scénario 6

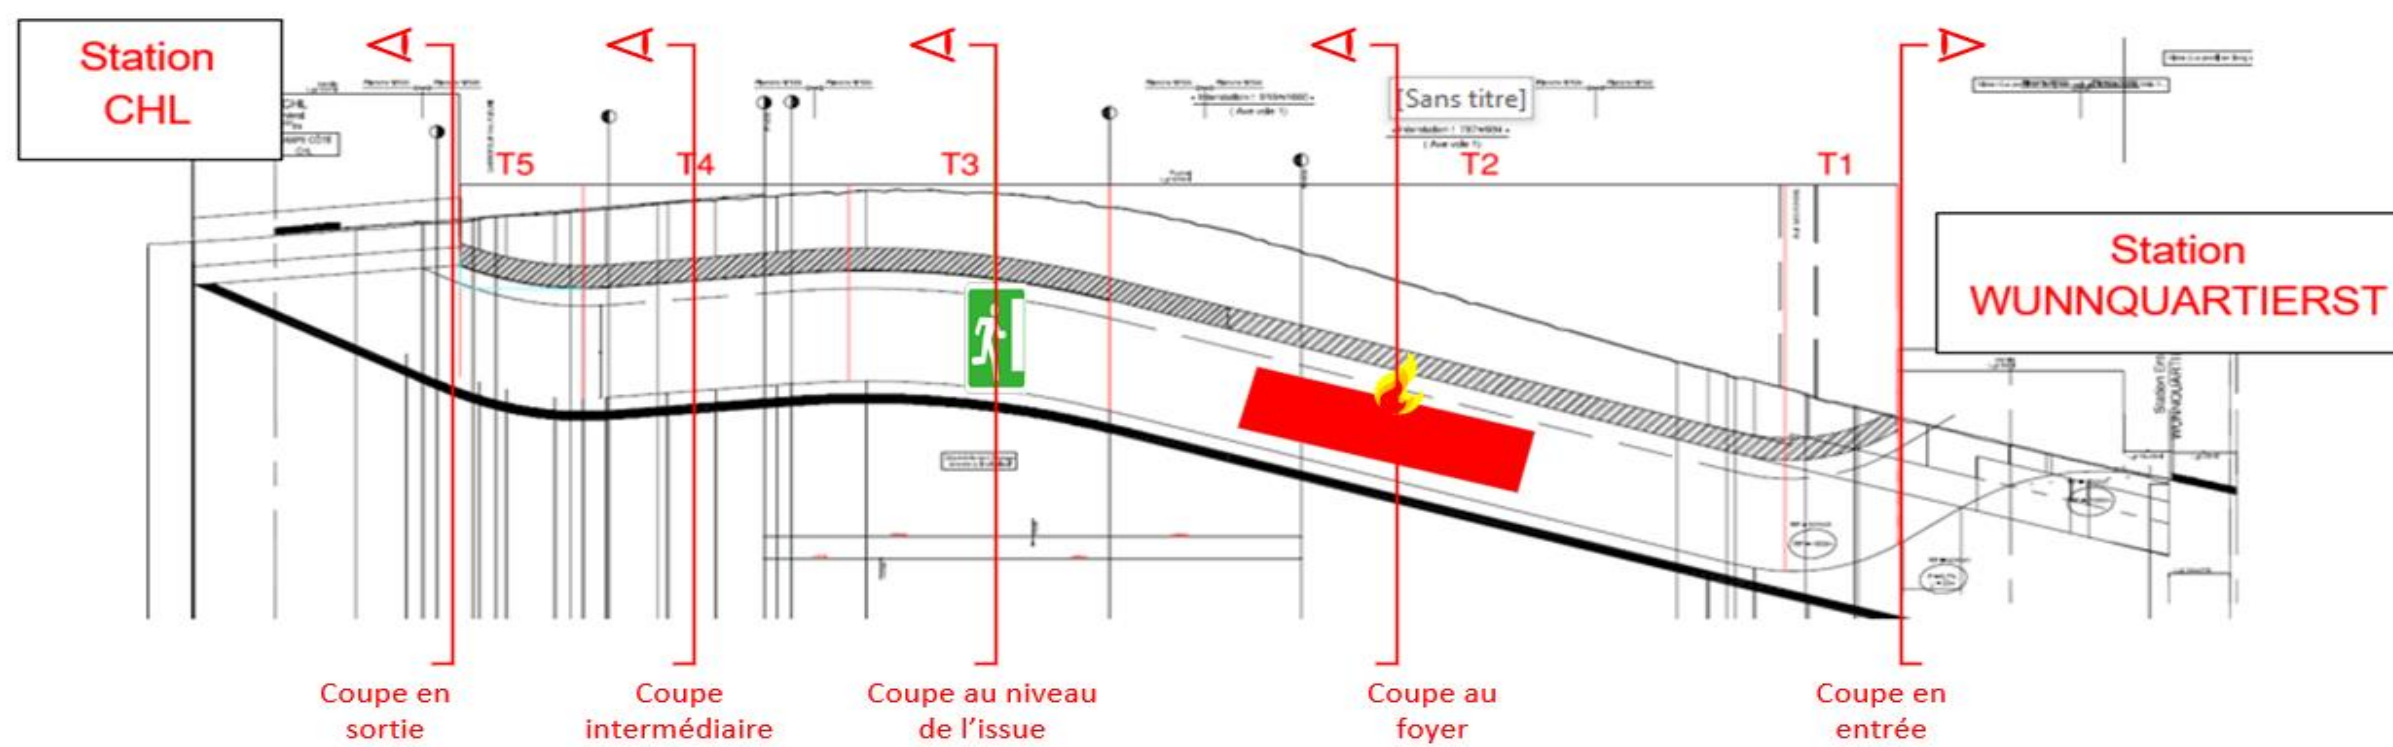

Localisation des différentes coupes dans l'ouvrage

Concentration en monoxyde de carbone


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 0 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire

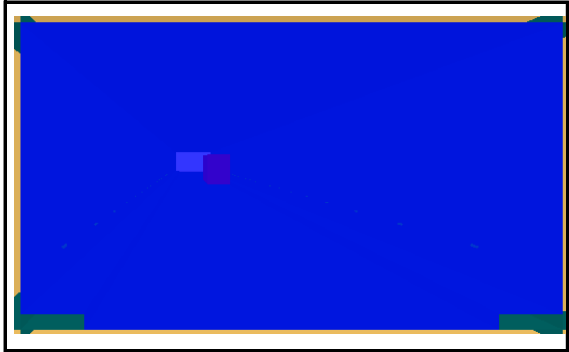

Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer

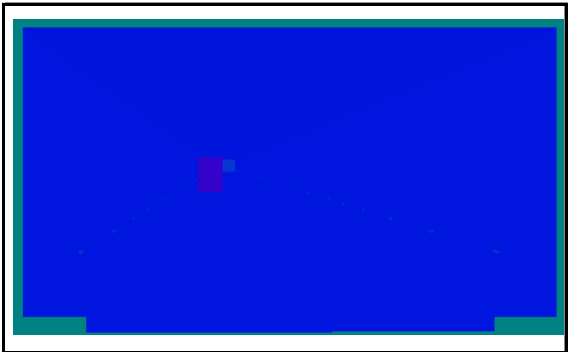

Coupe en sortie

CO
(10³ ppm)

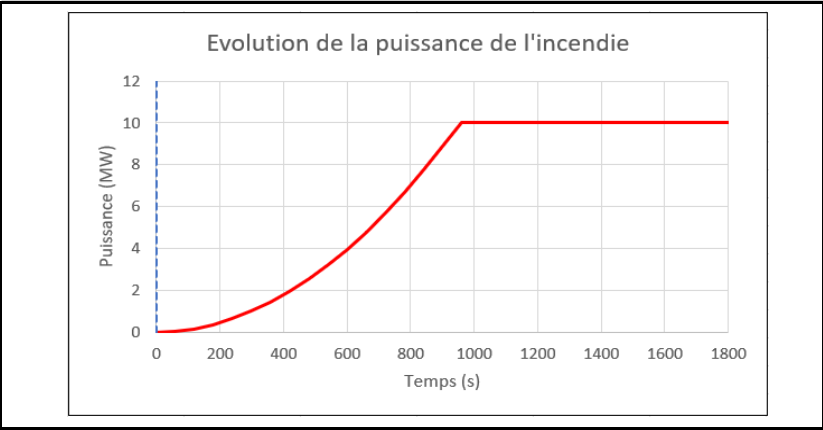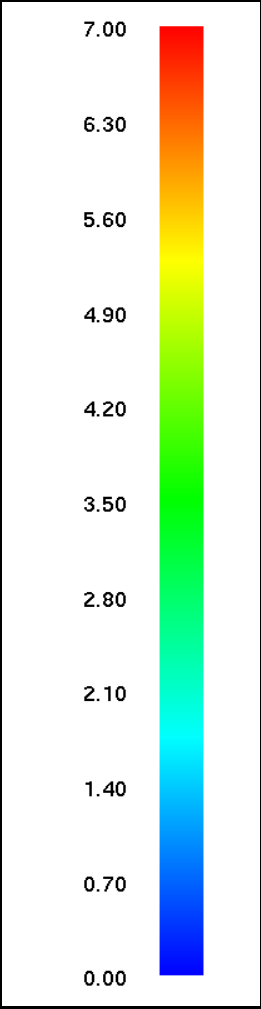


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 30 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

CO
(10³ ppm)

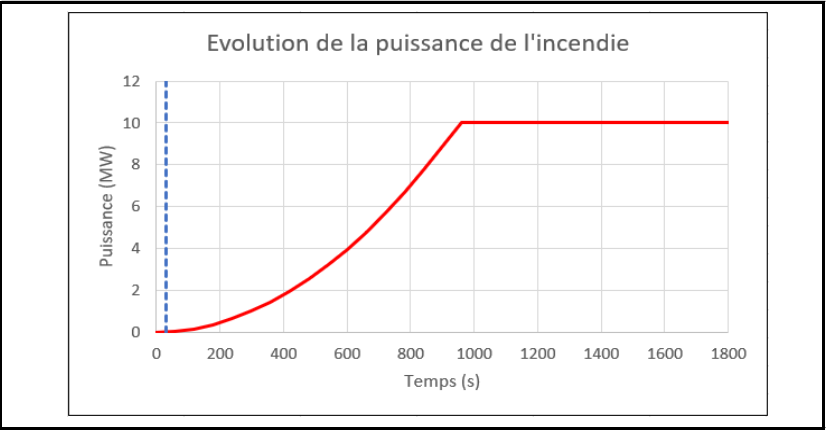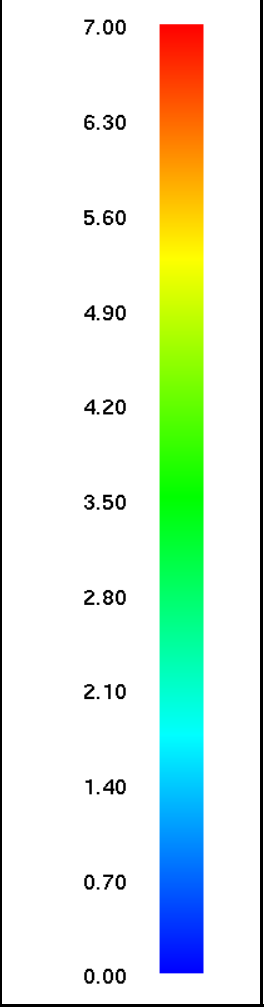


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 60 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

CO
(10³ ppm)

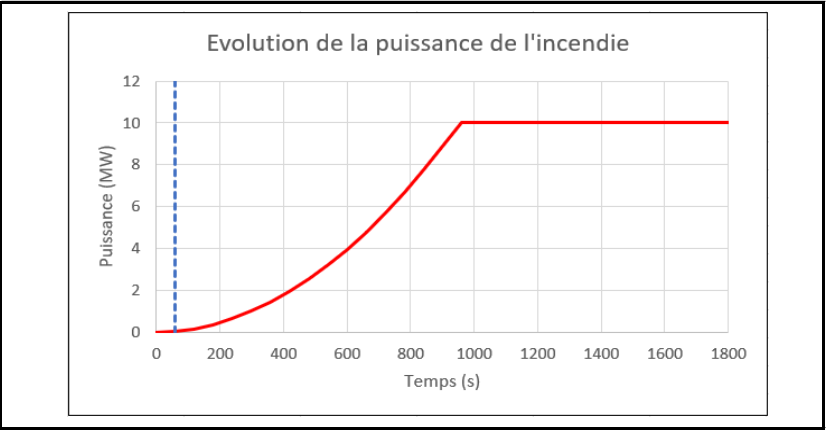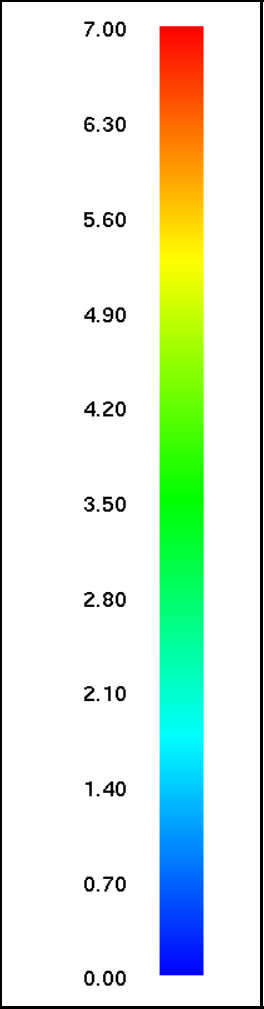


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 90 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer




Coupe en entrée

CO
(10³ ppm)

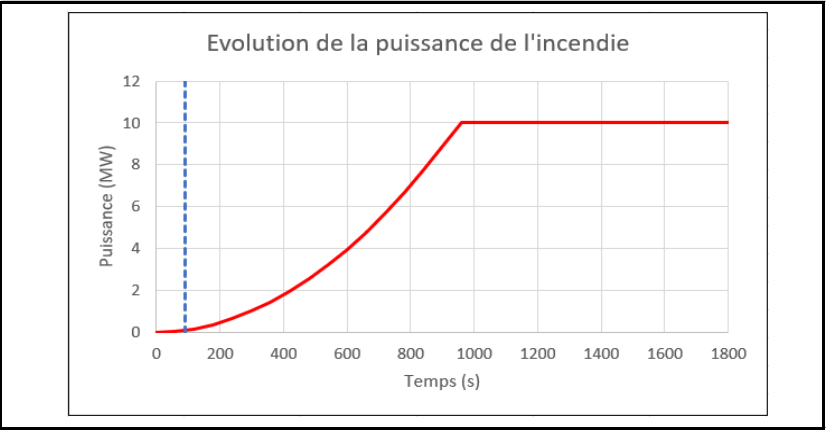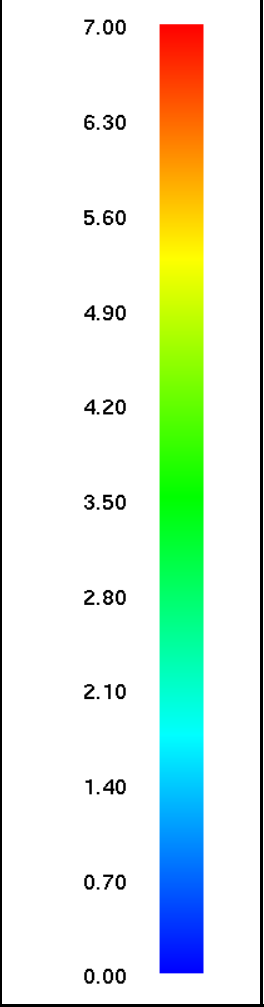


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 120 s

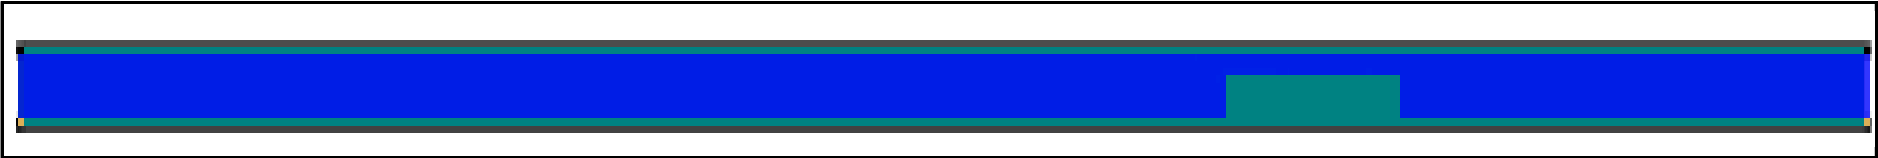


Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire




Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer

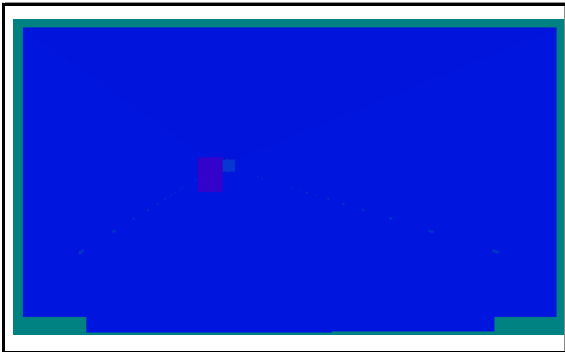

Coupe en entrée

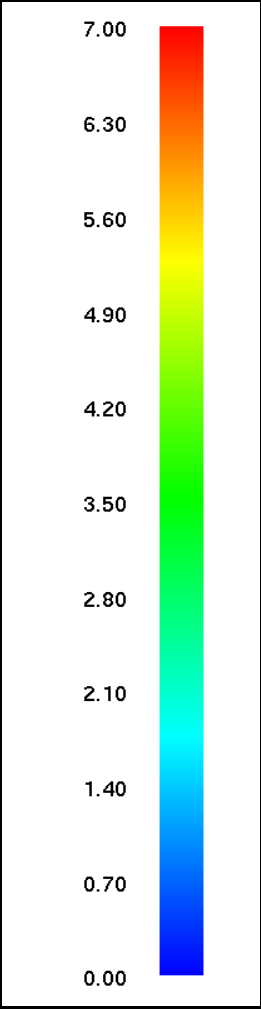

CO
(10³ ppm)

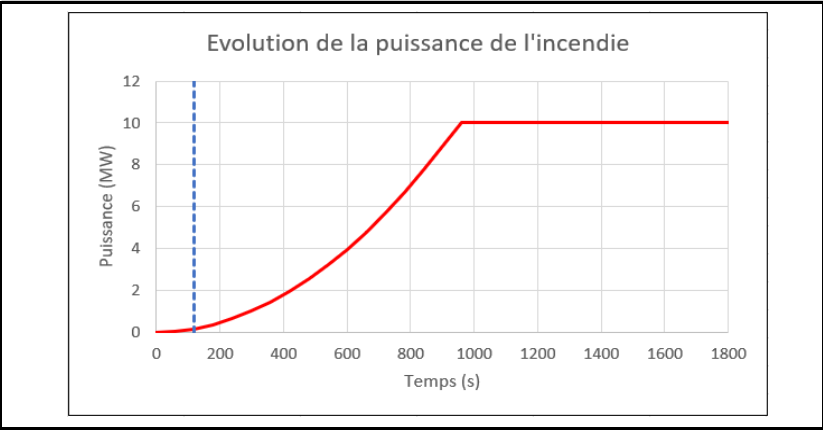


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 150 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

CO
(10³ ppm)

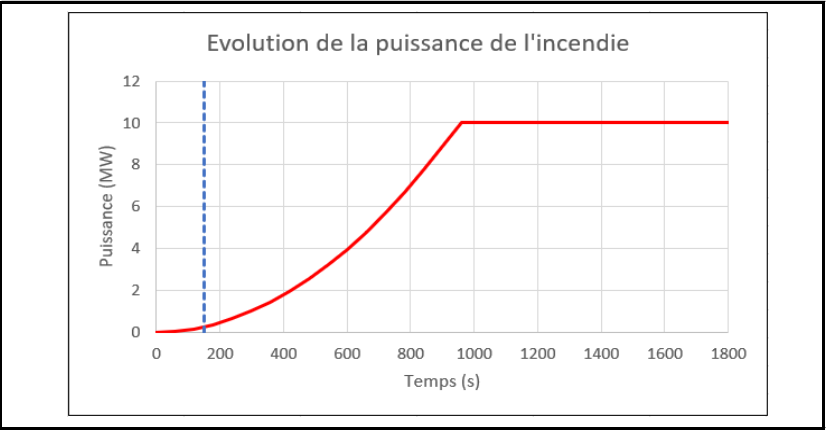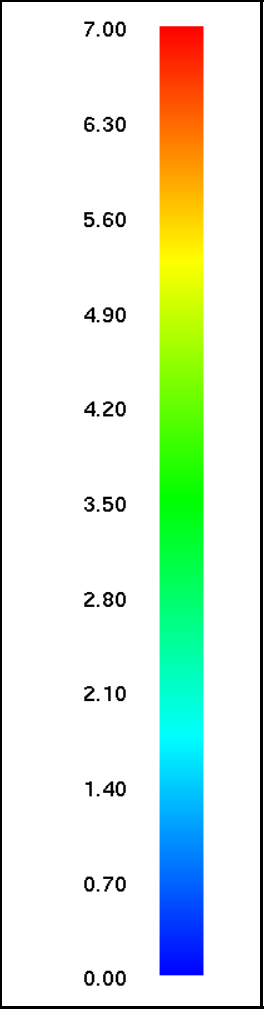


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 180 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue






Coupe au droit du foyer




Coupe en entrée


CO
(10³ ppm)

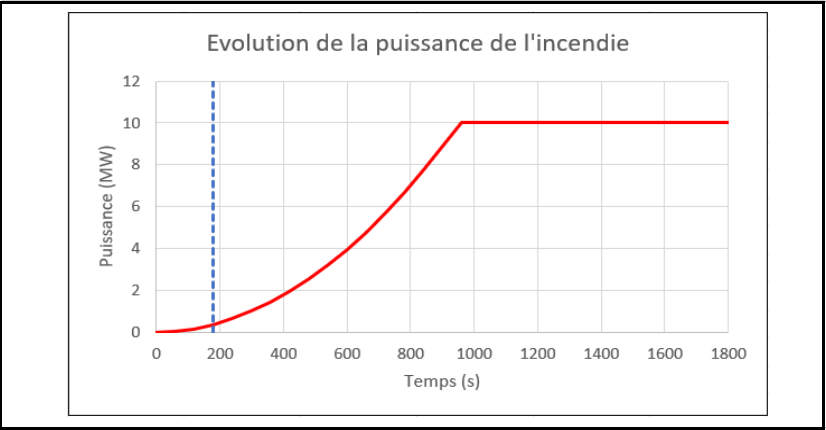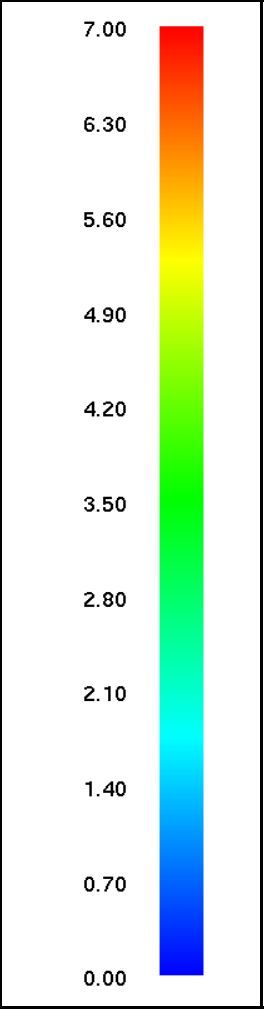

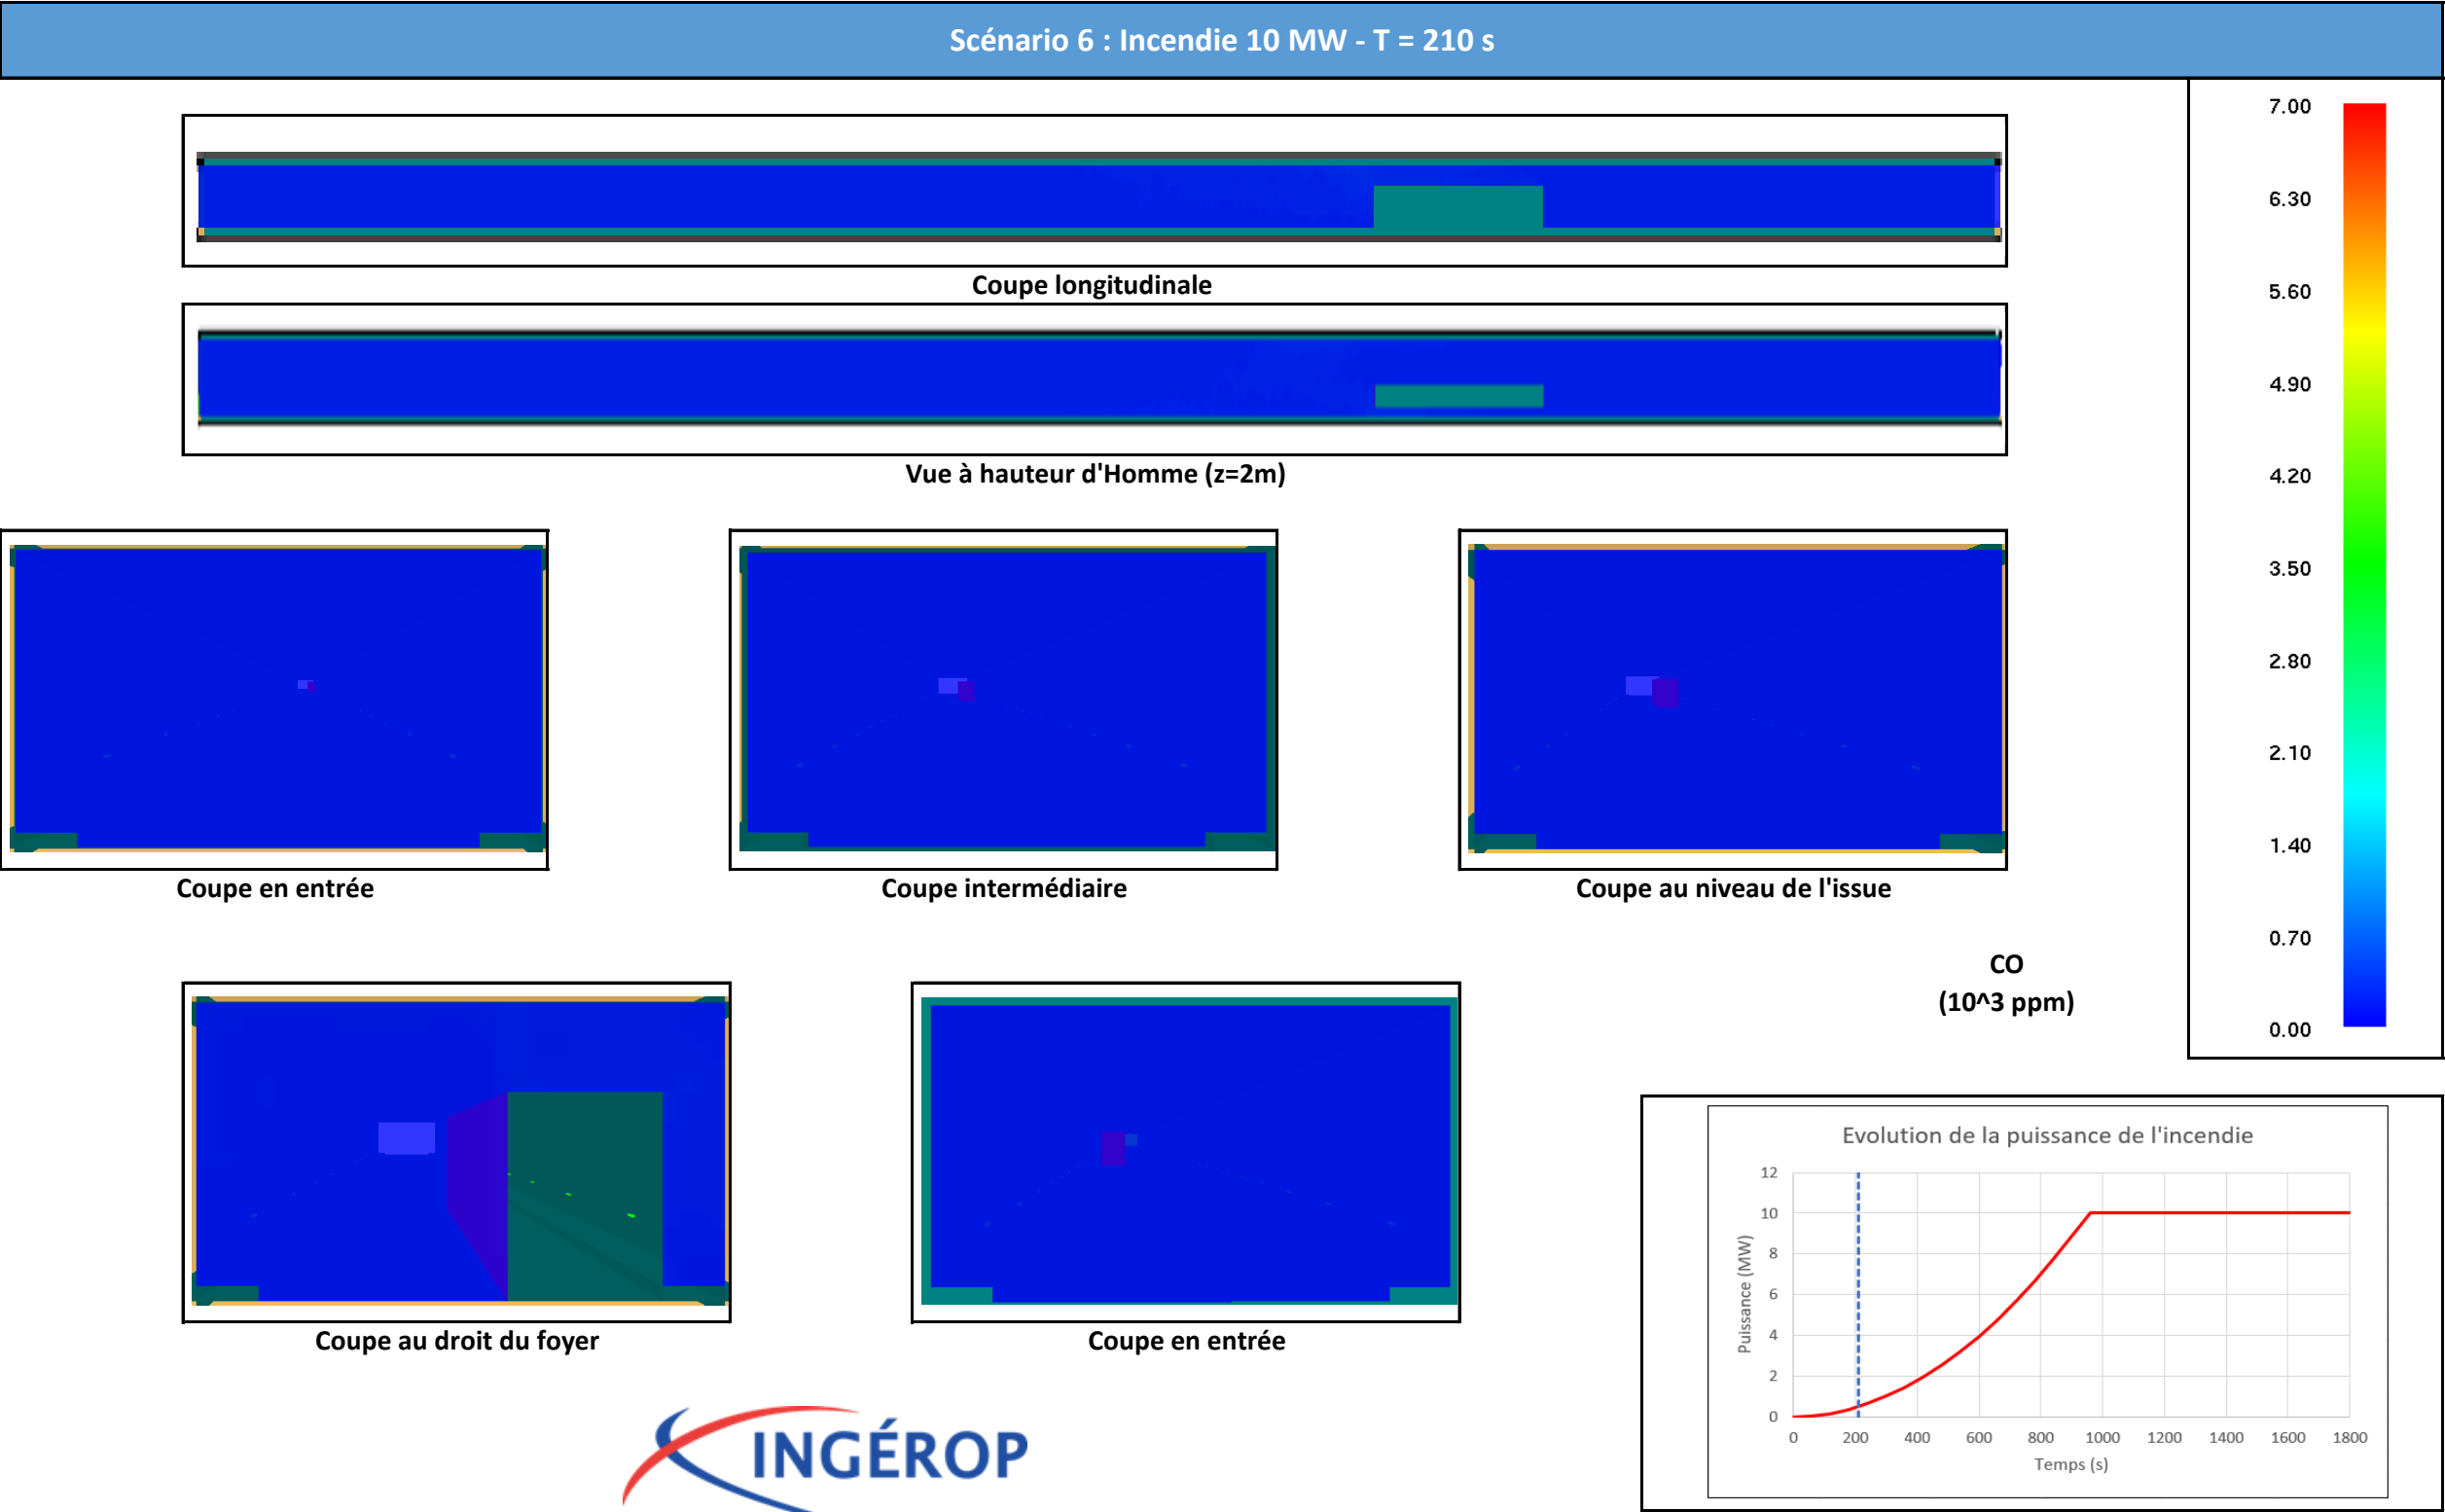

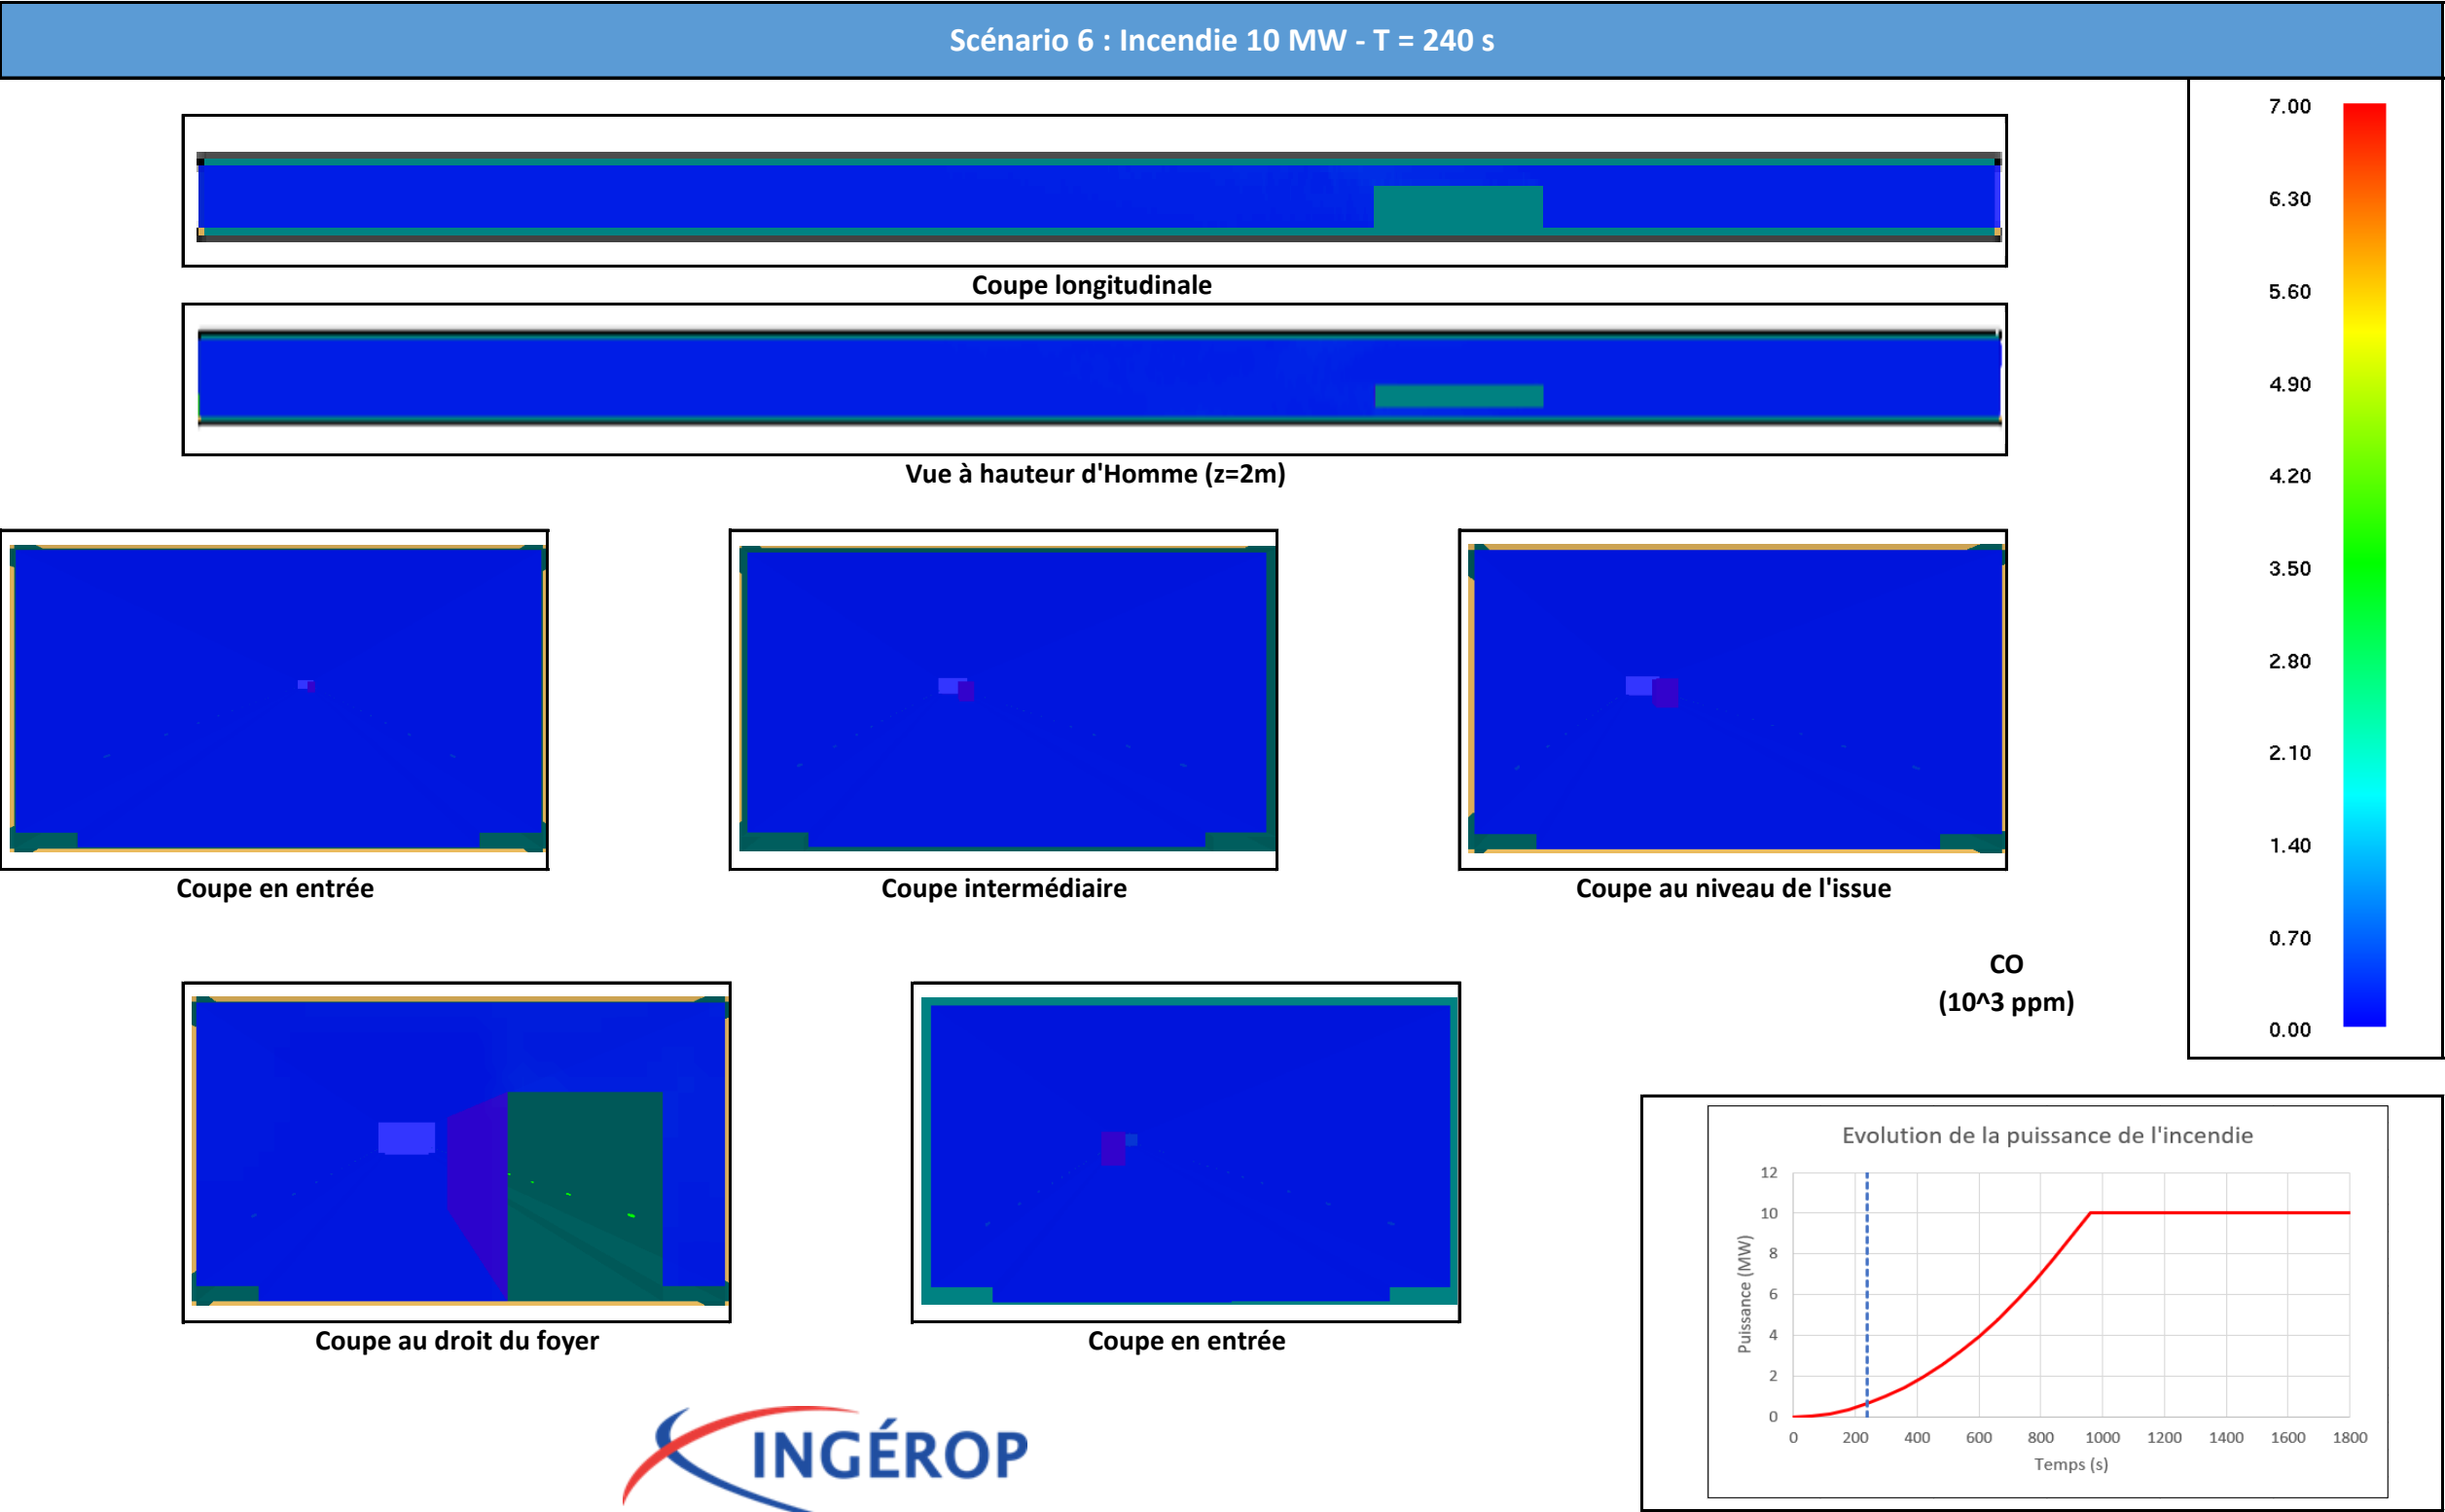


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 270 s

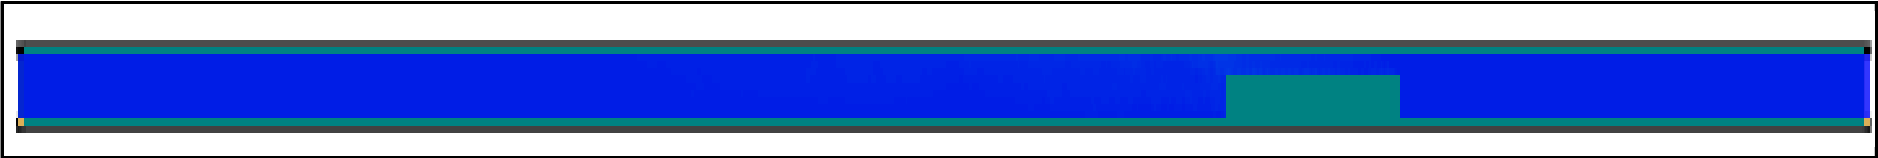


Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

CO
(10³ ppm)

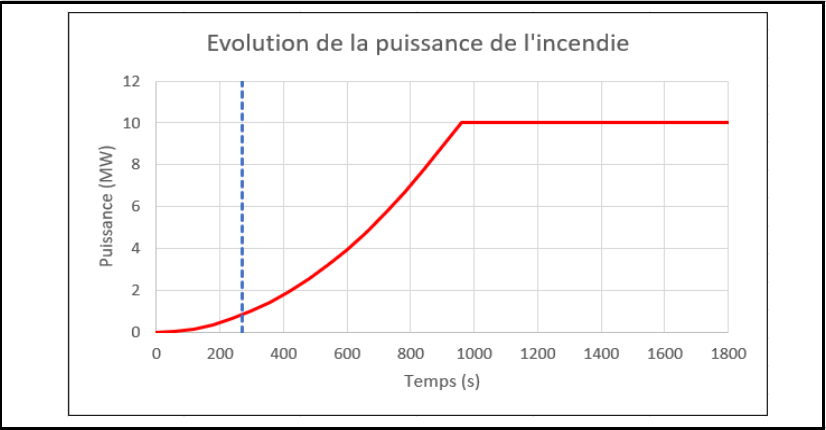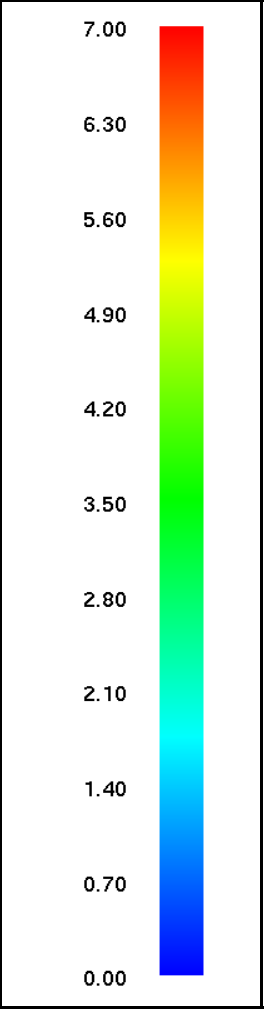


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 300 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

CO
(10³ ppm)

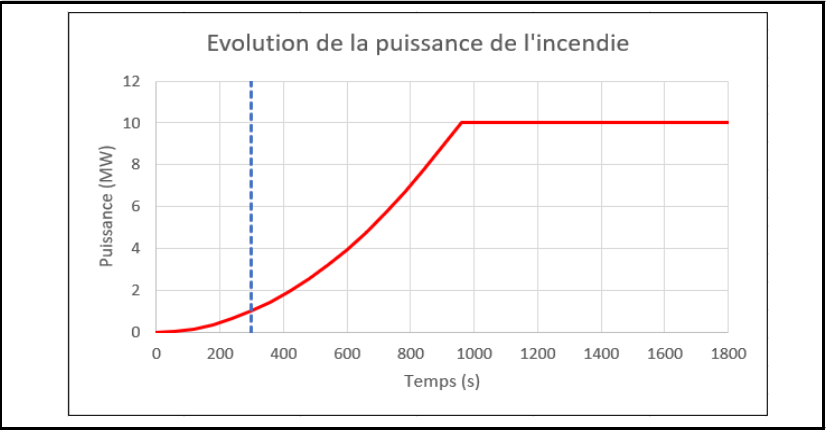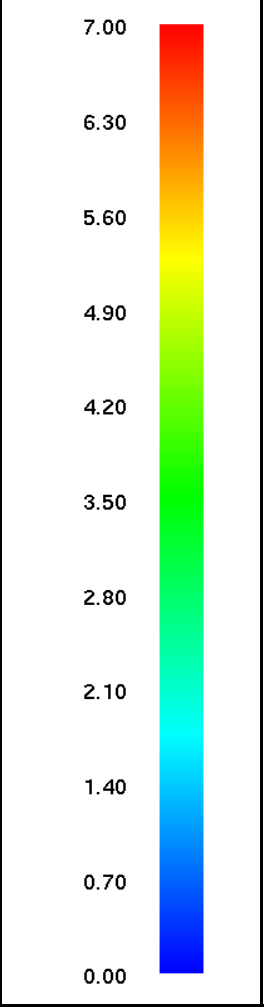


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 420 s




Coupe longitudinale



Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue






Coupe au droit du foyer




Coupe en entrée


CO
(10³ ppm)

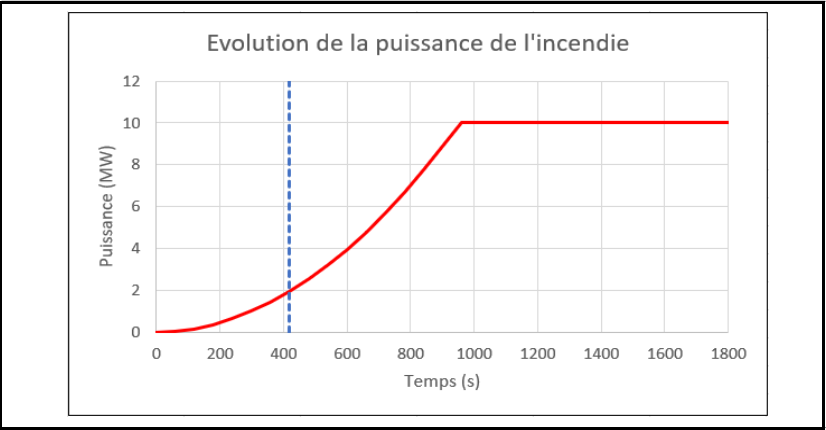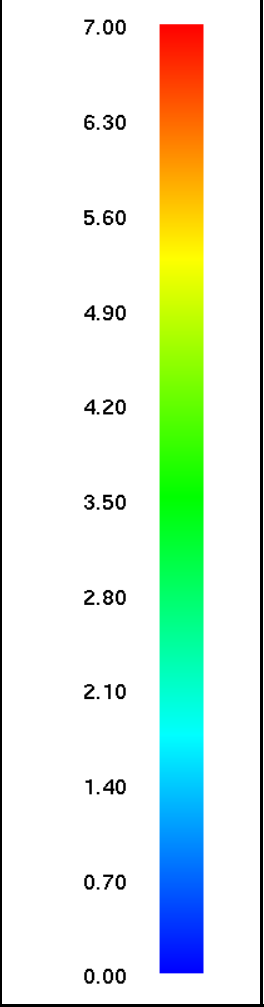

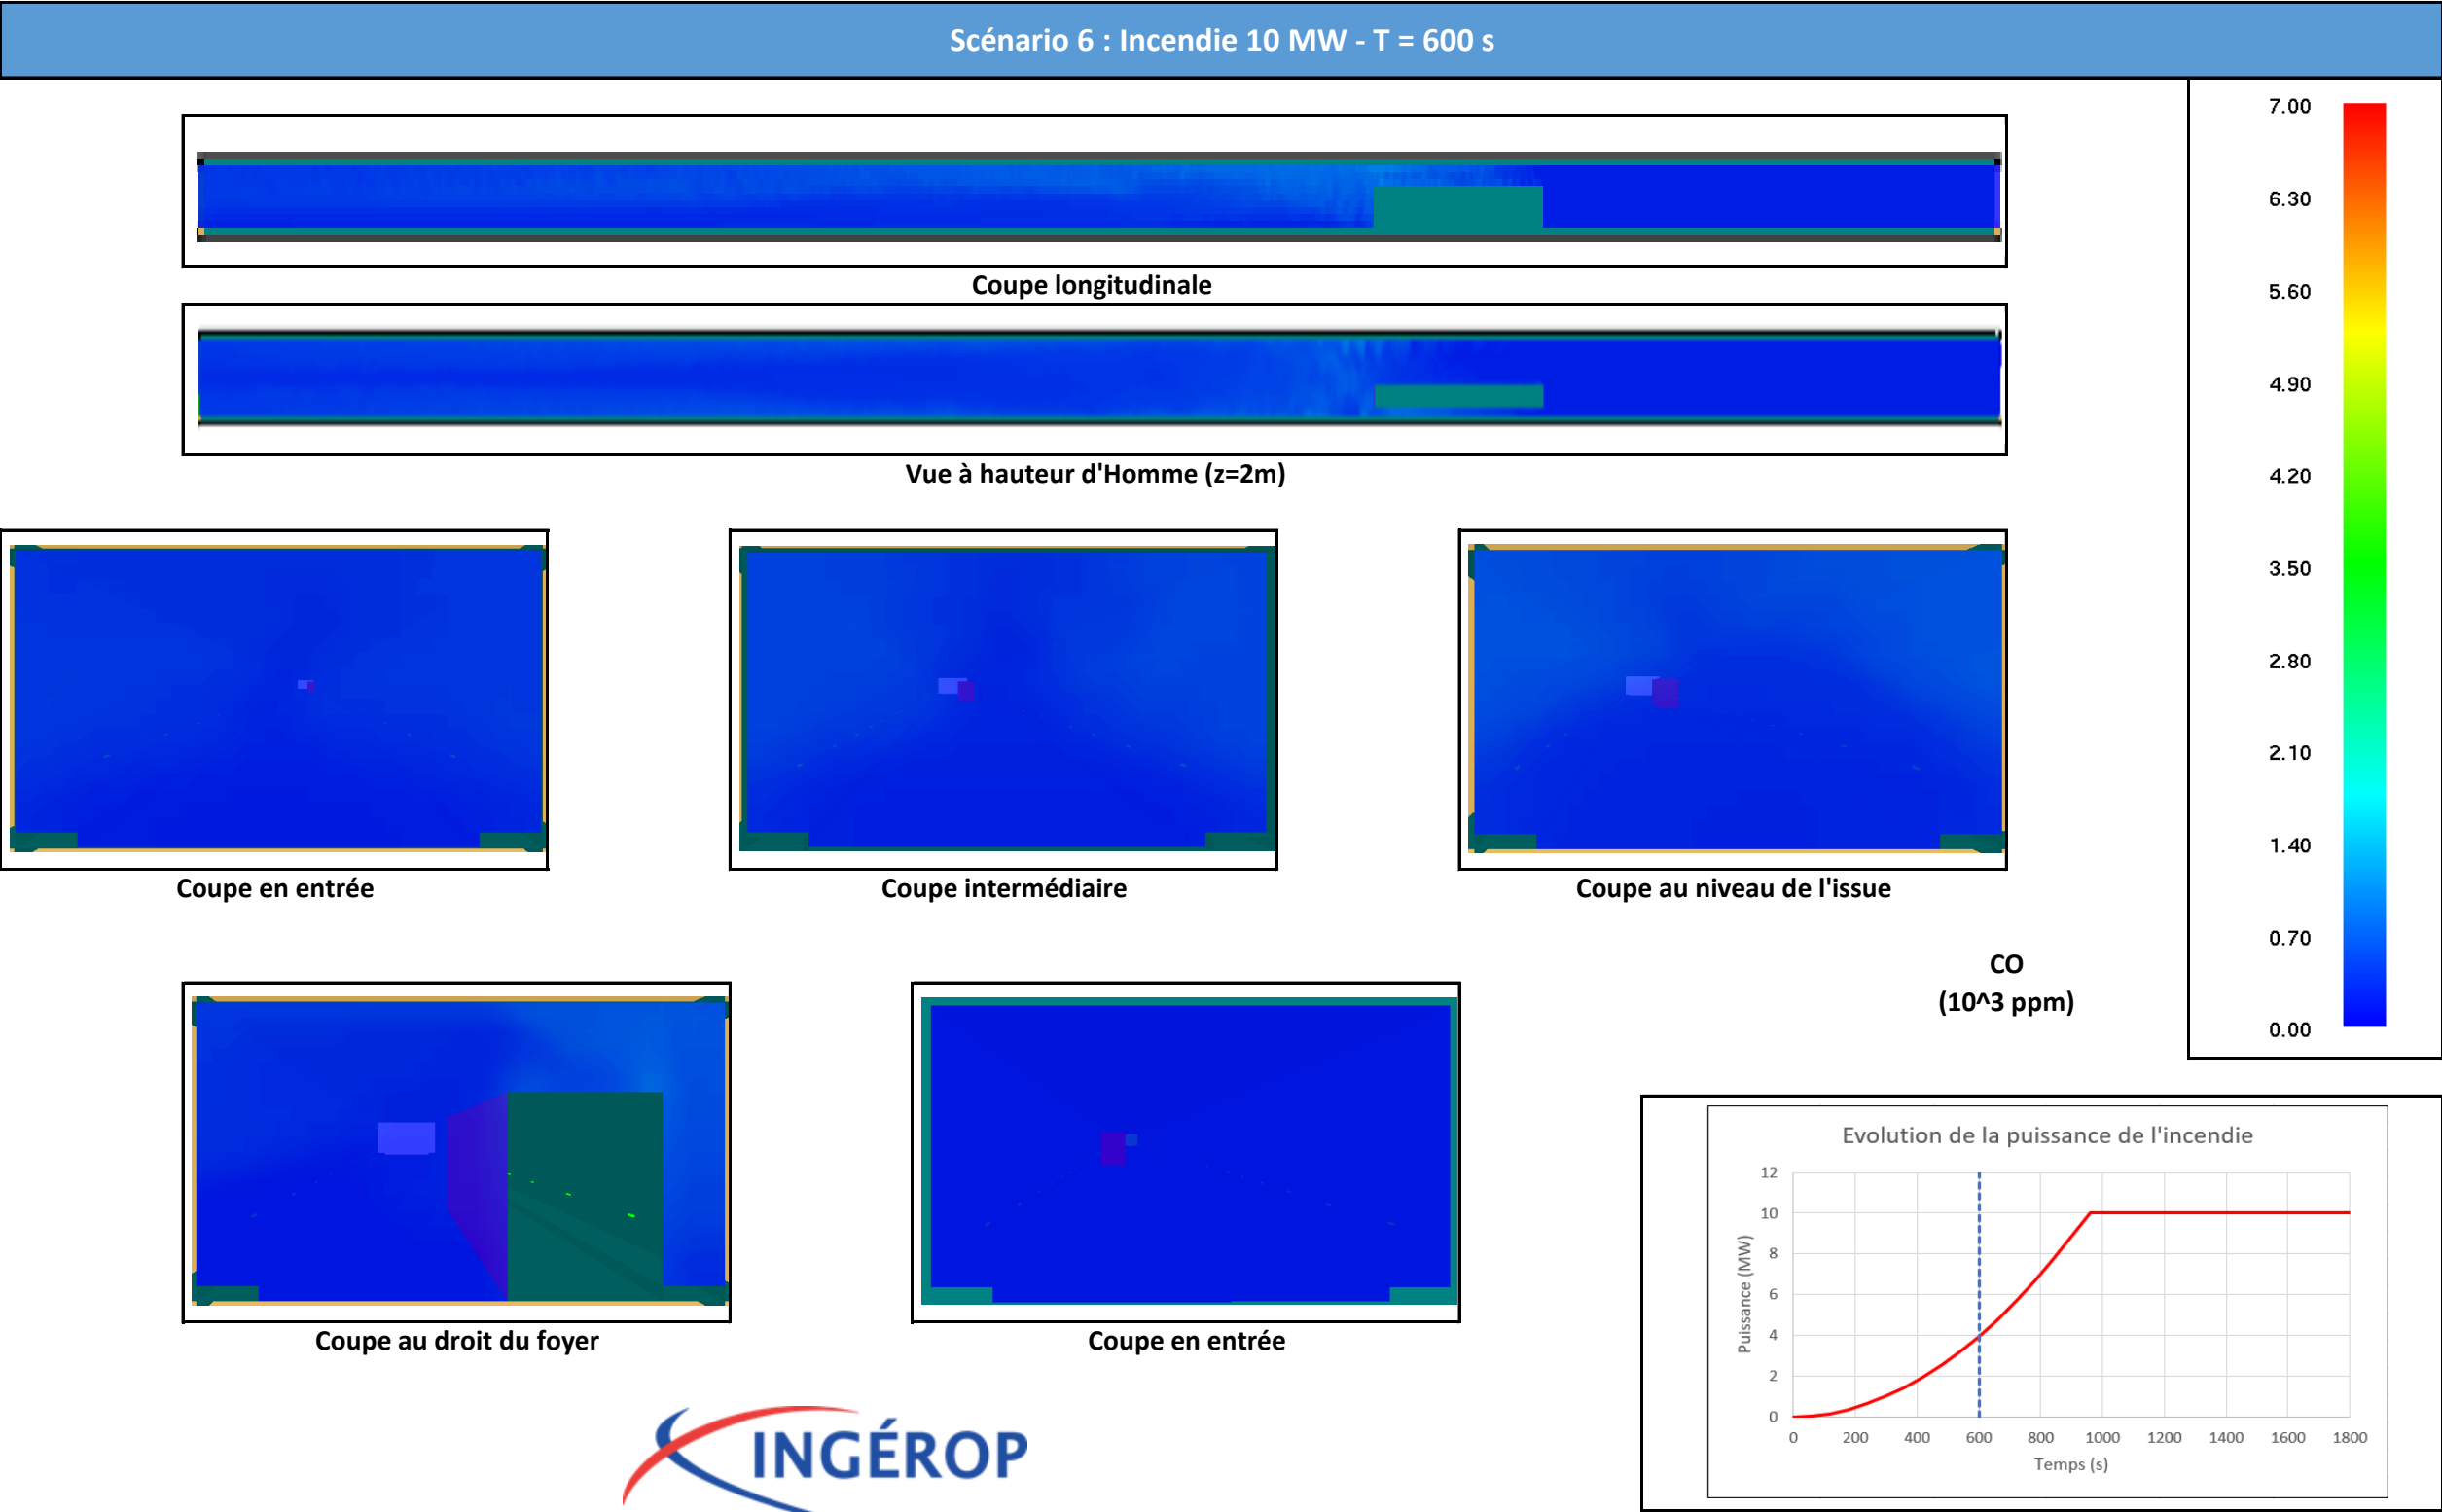

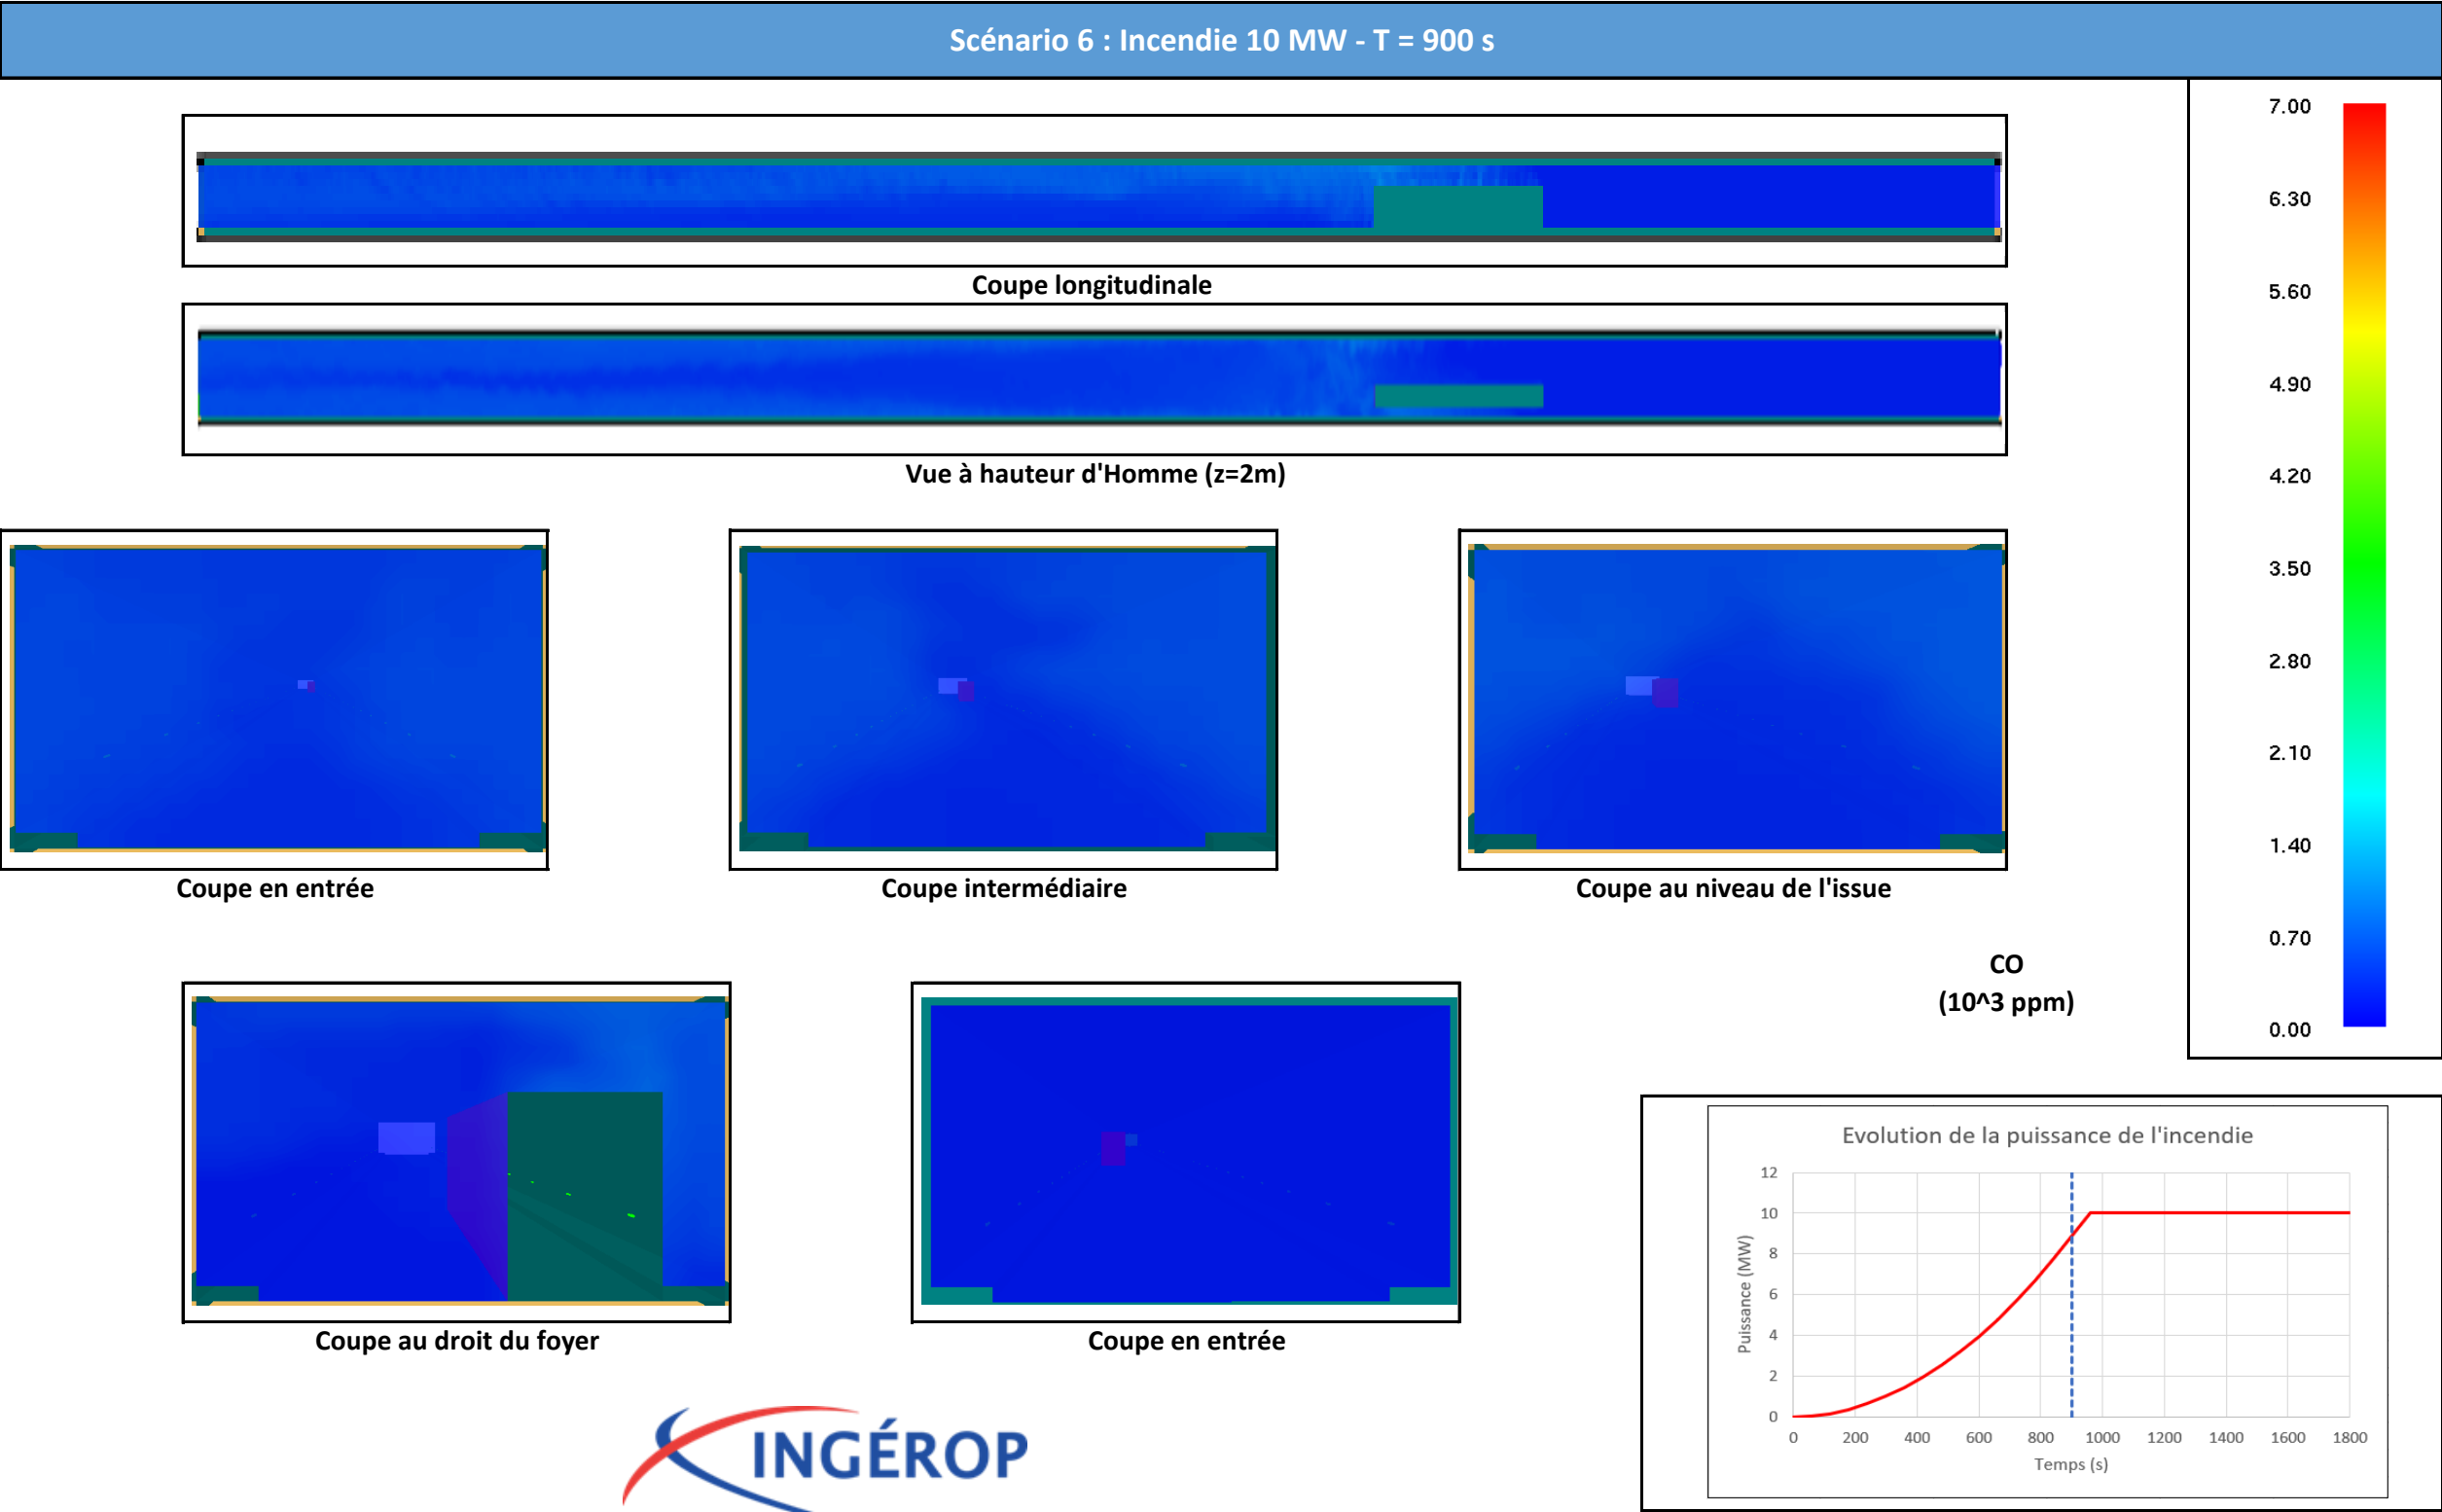


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 1200 s

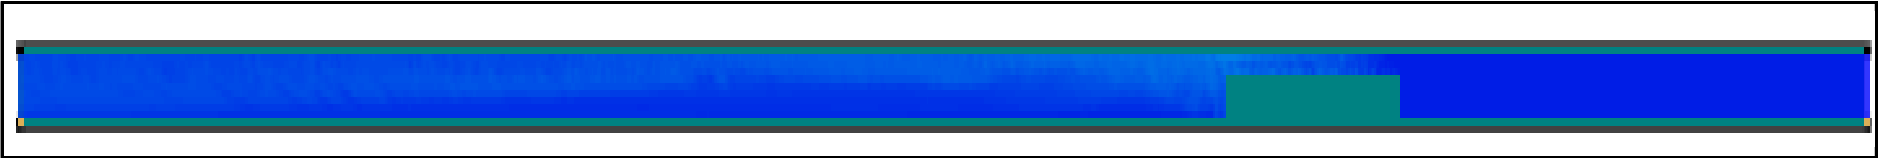

Coupe longitudinale



Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer




Coupe en entrée


CO
(10³ ppm)

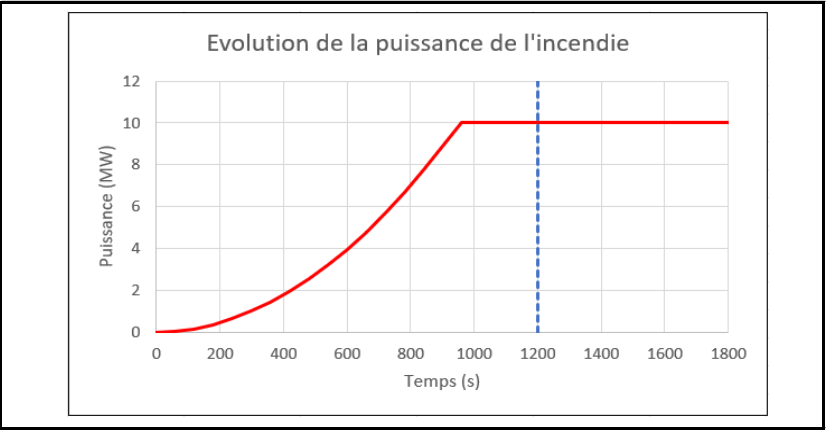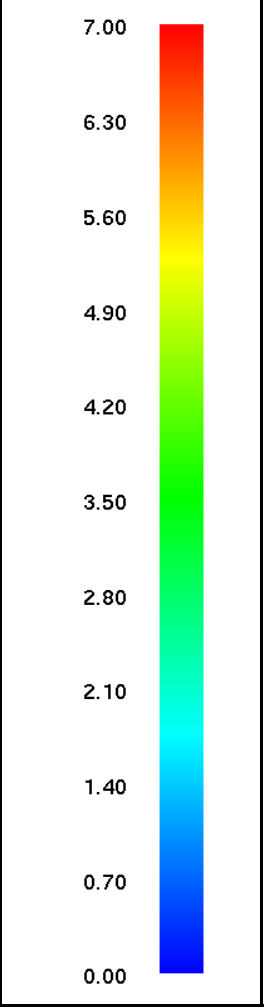

Température

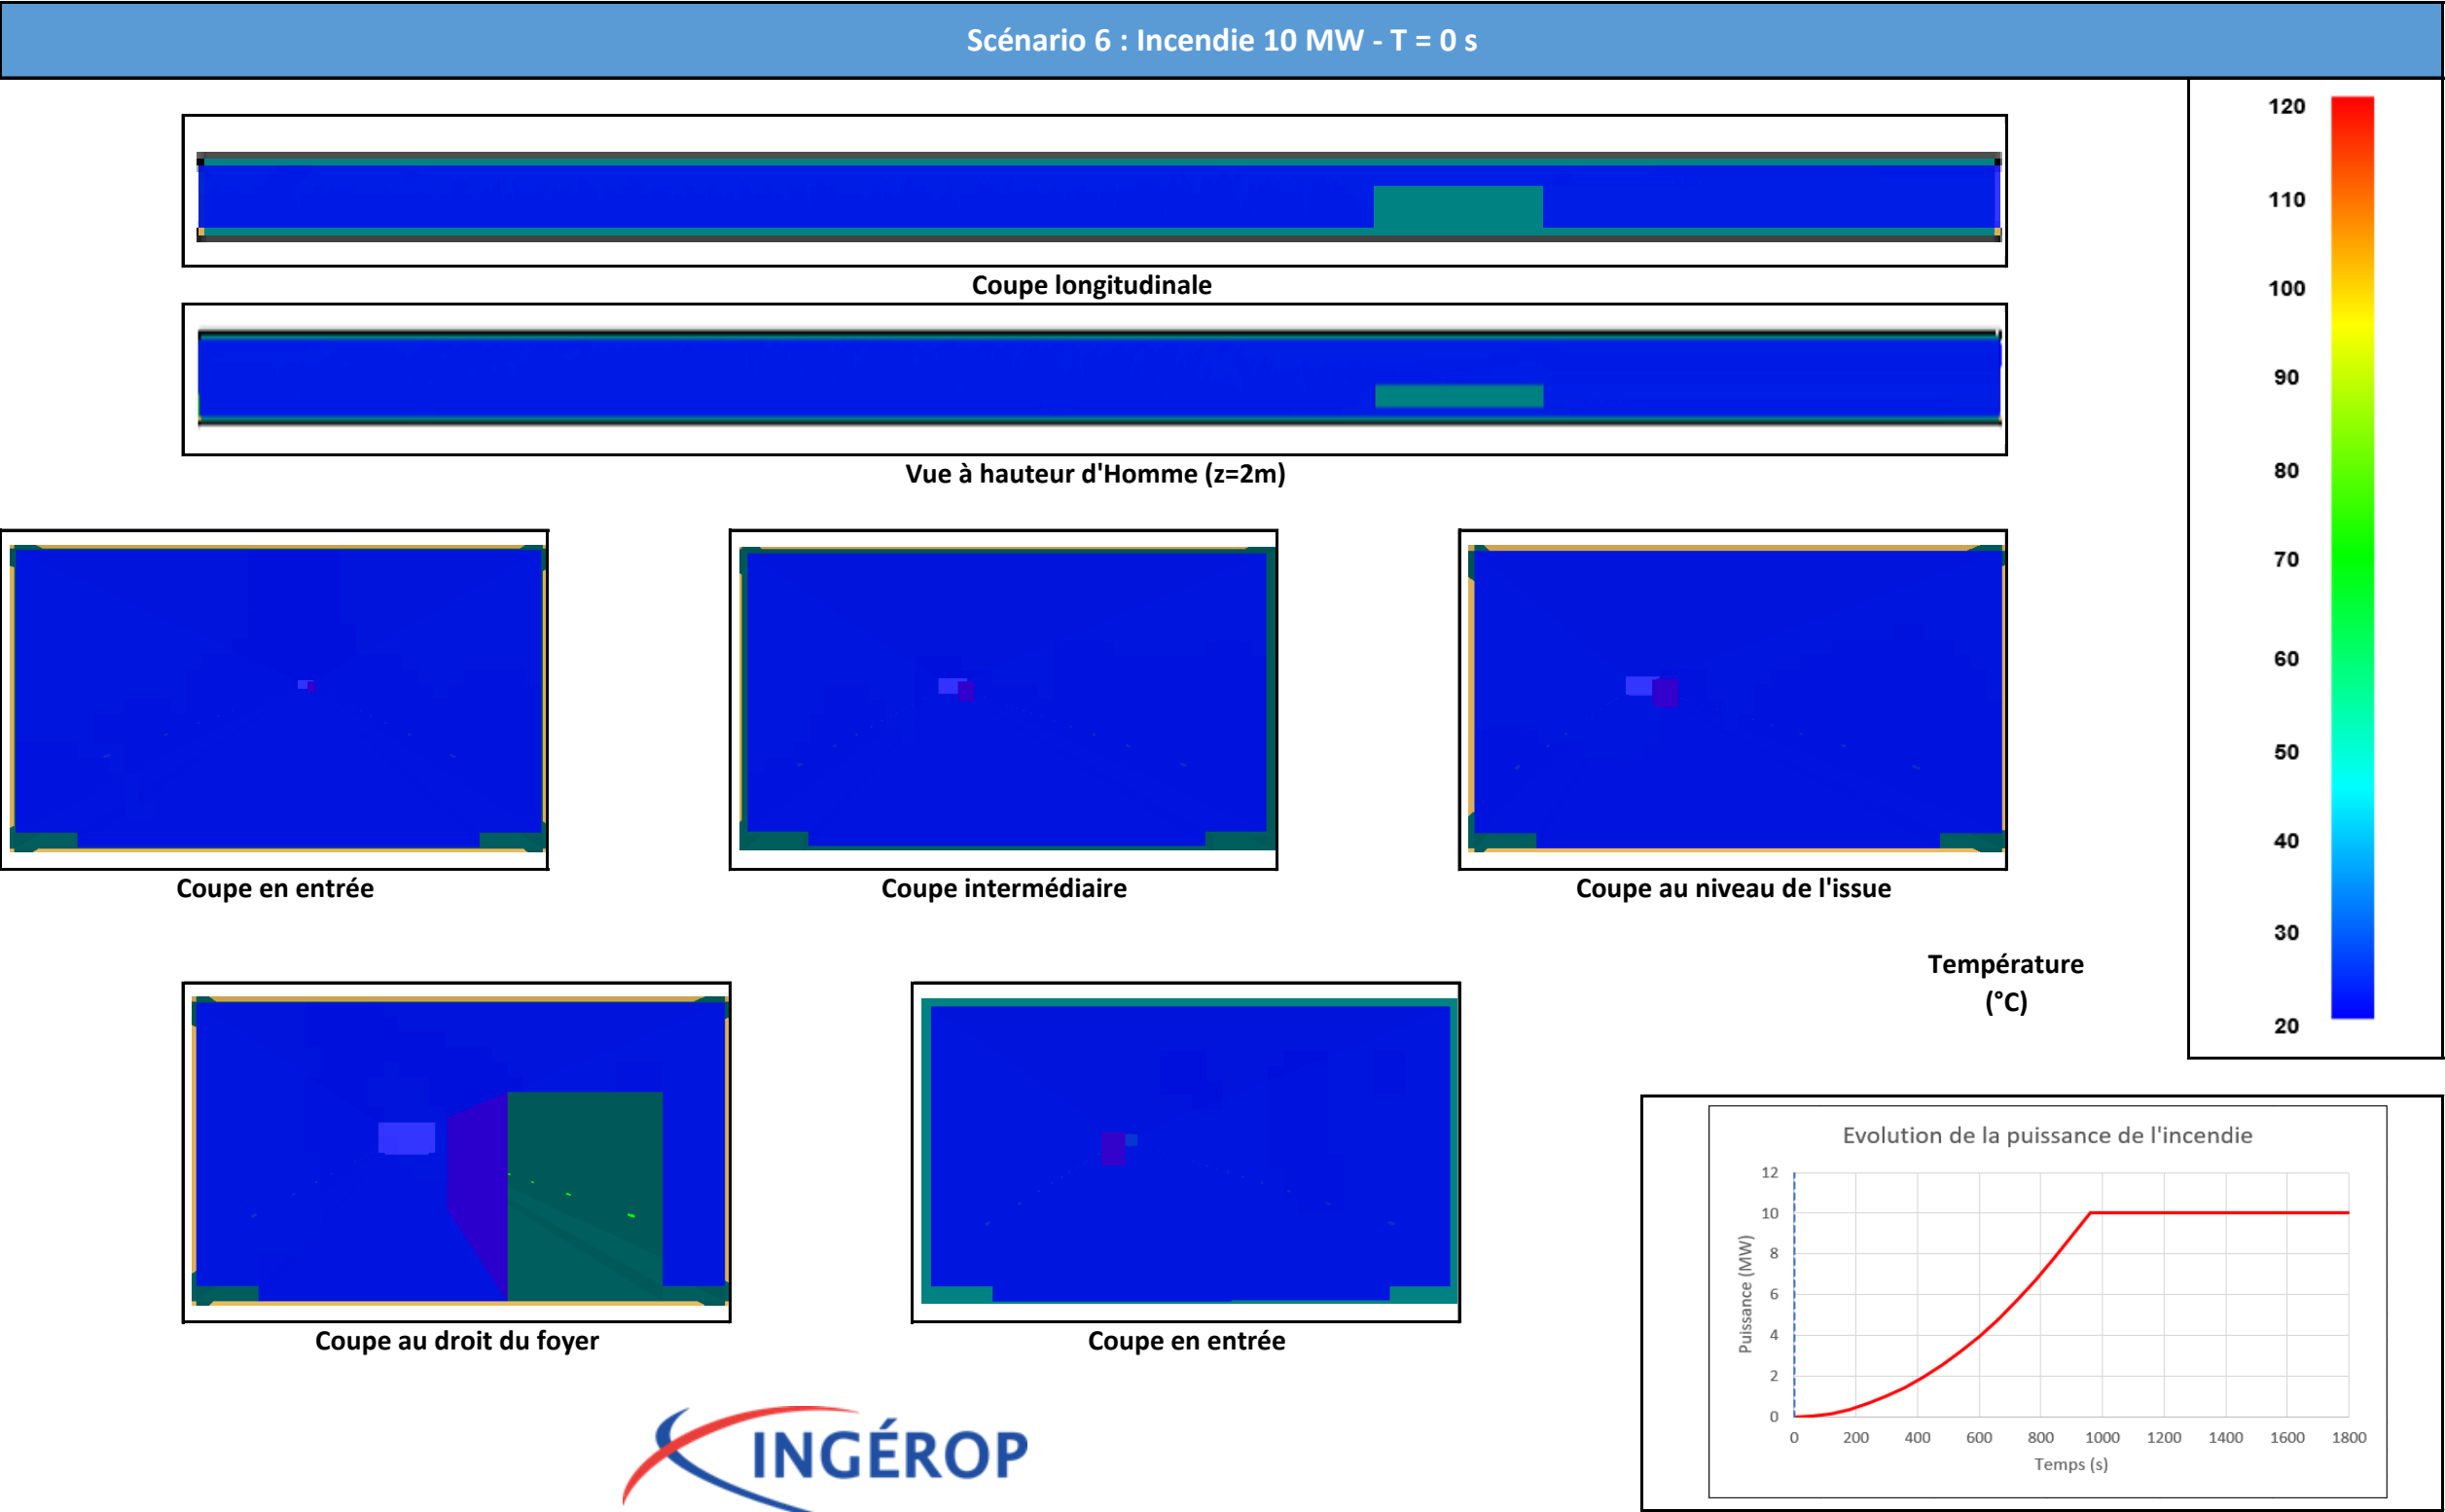


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 30 s

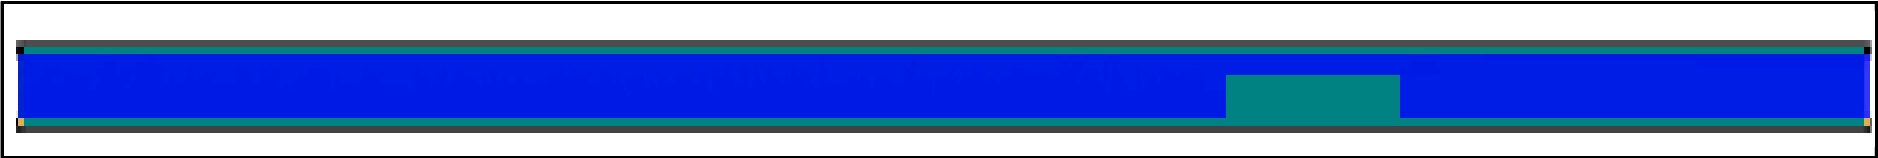


Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire

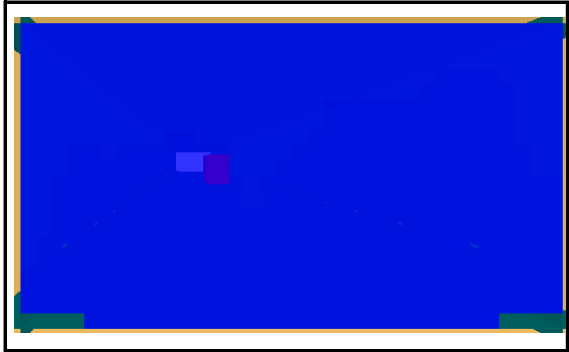


Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer

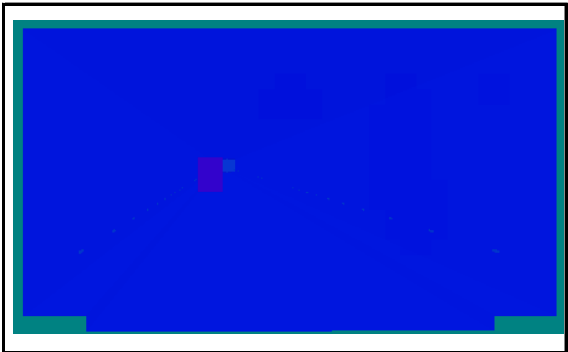

Coupe en entrée

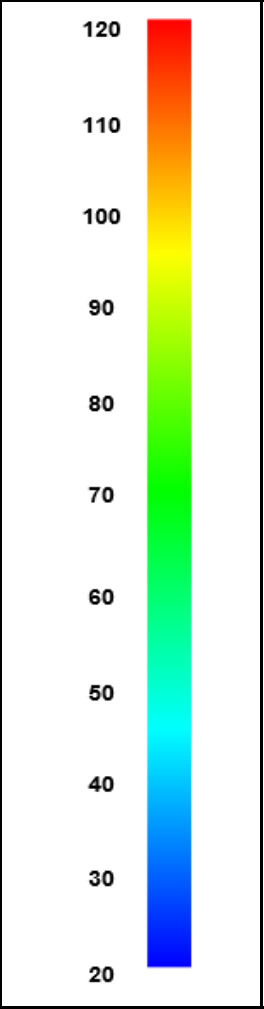

Température (°C)

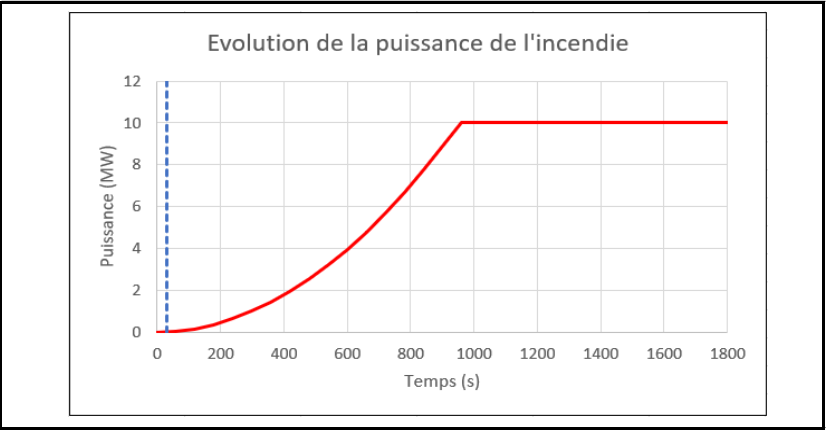


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 60 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire

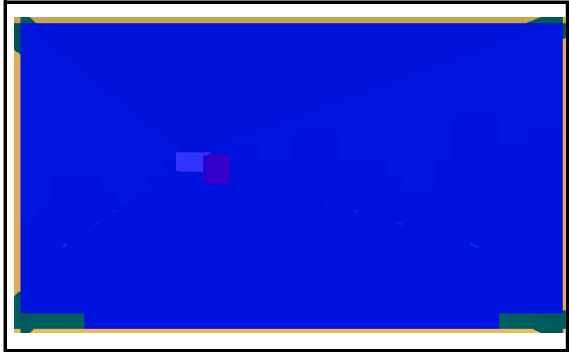


Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer

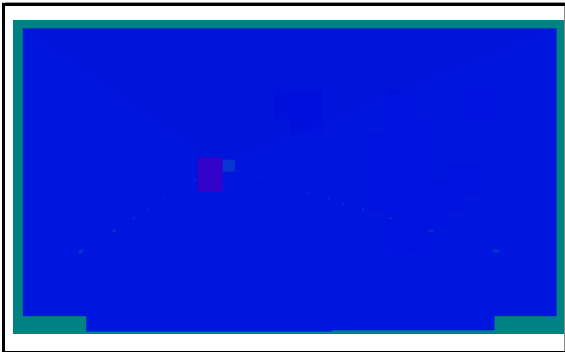

Coupe en entrée

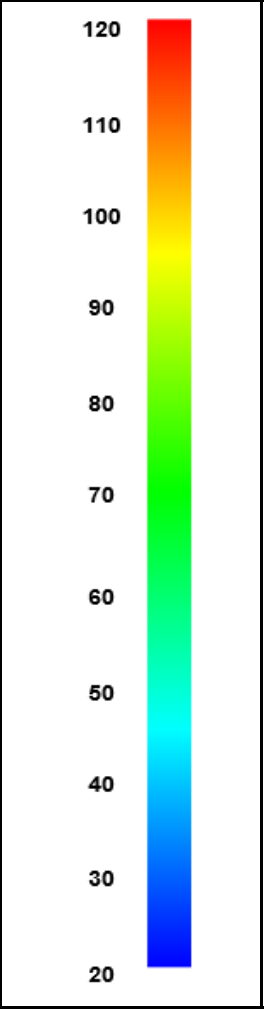

Température (°C)

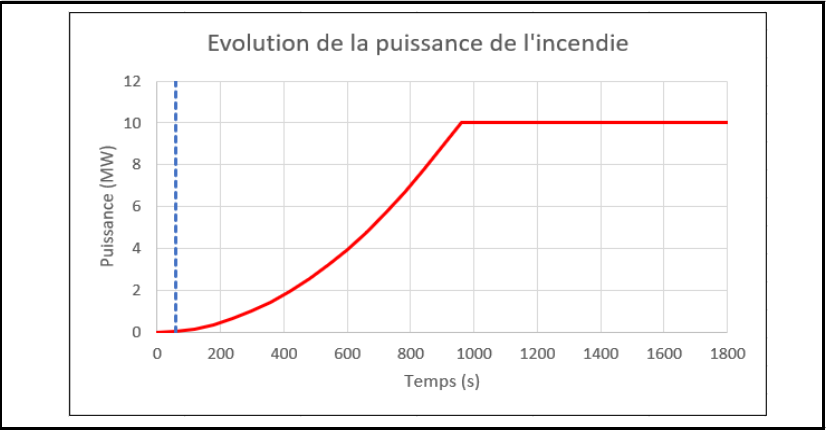


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 90 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire




Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer





Coupe en entrée

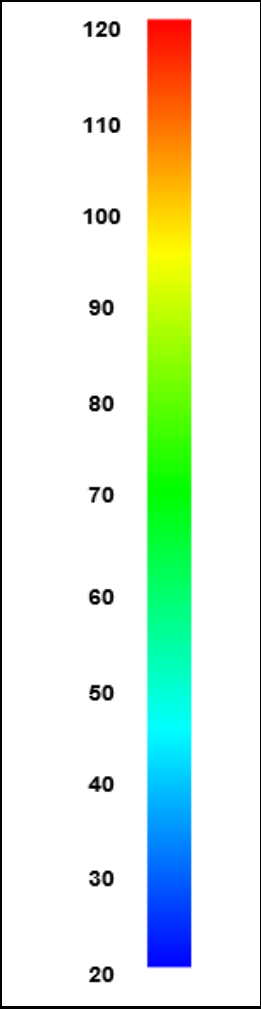



Température (°C)

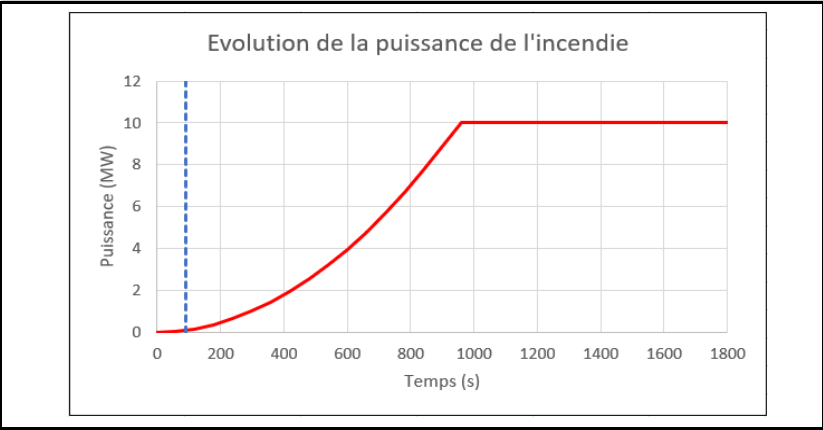


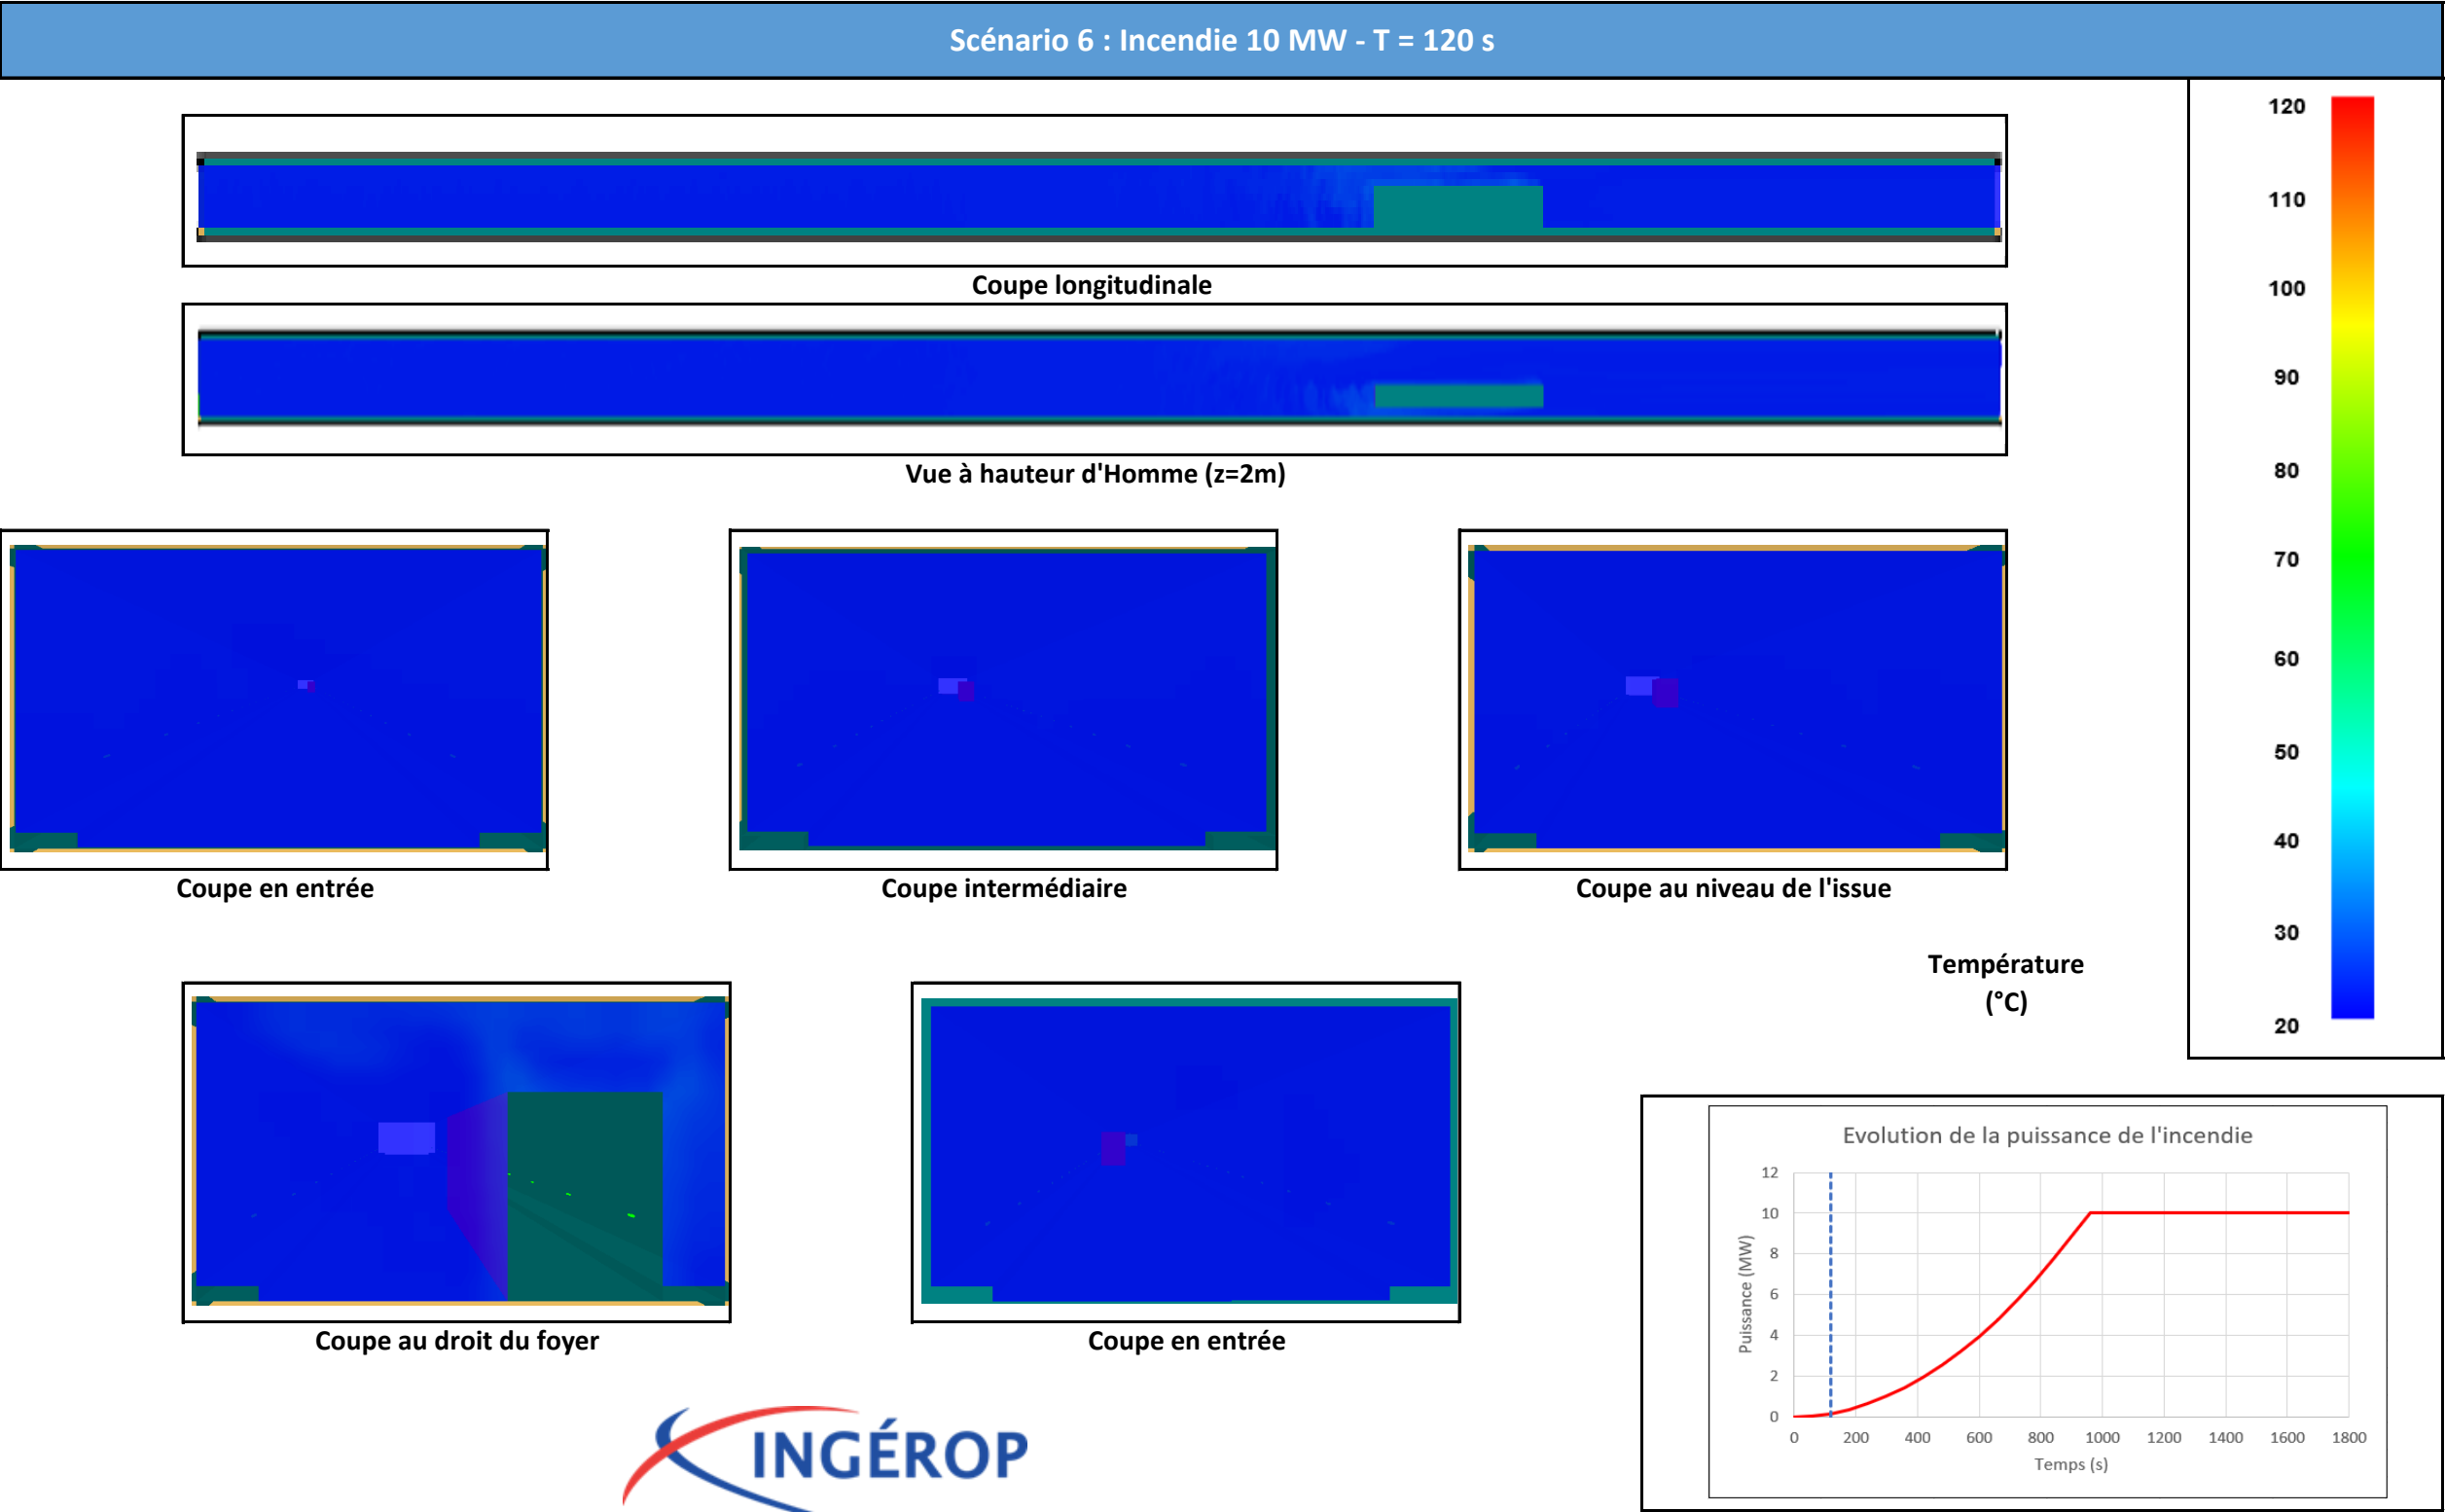


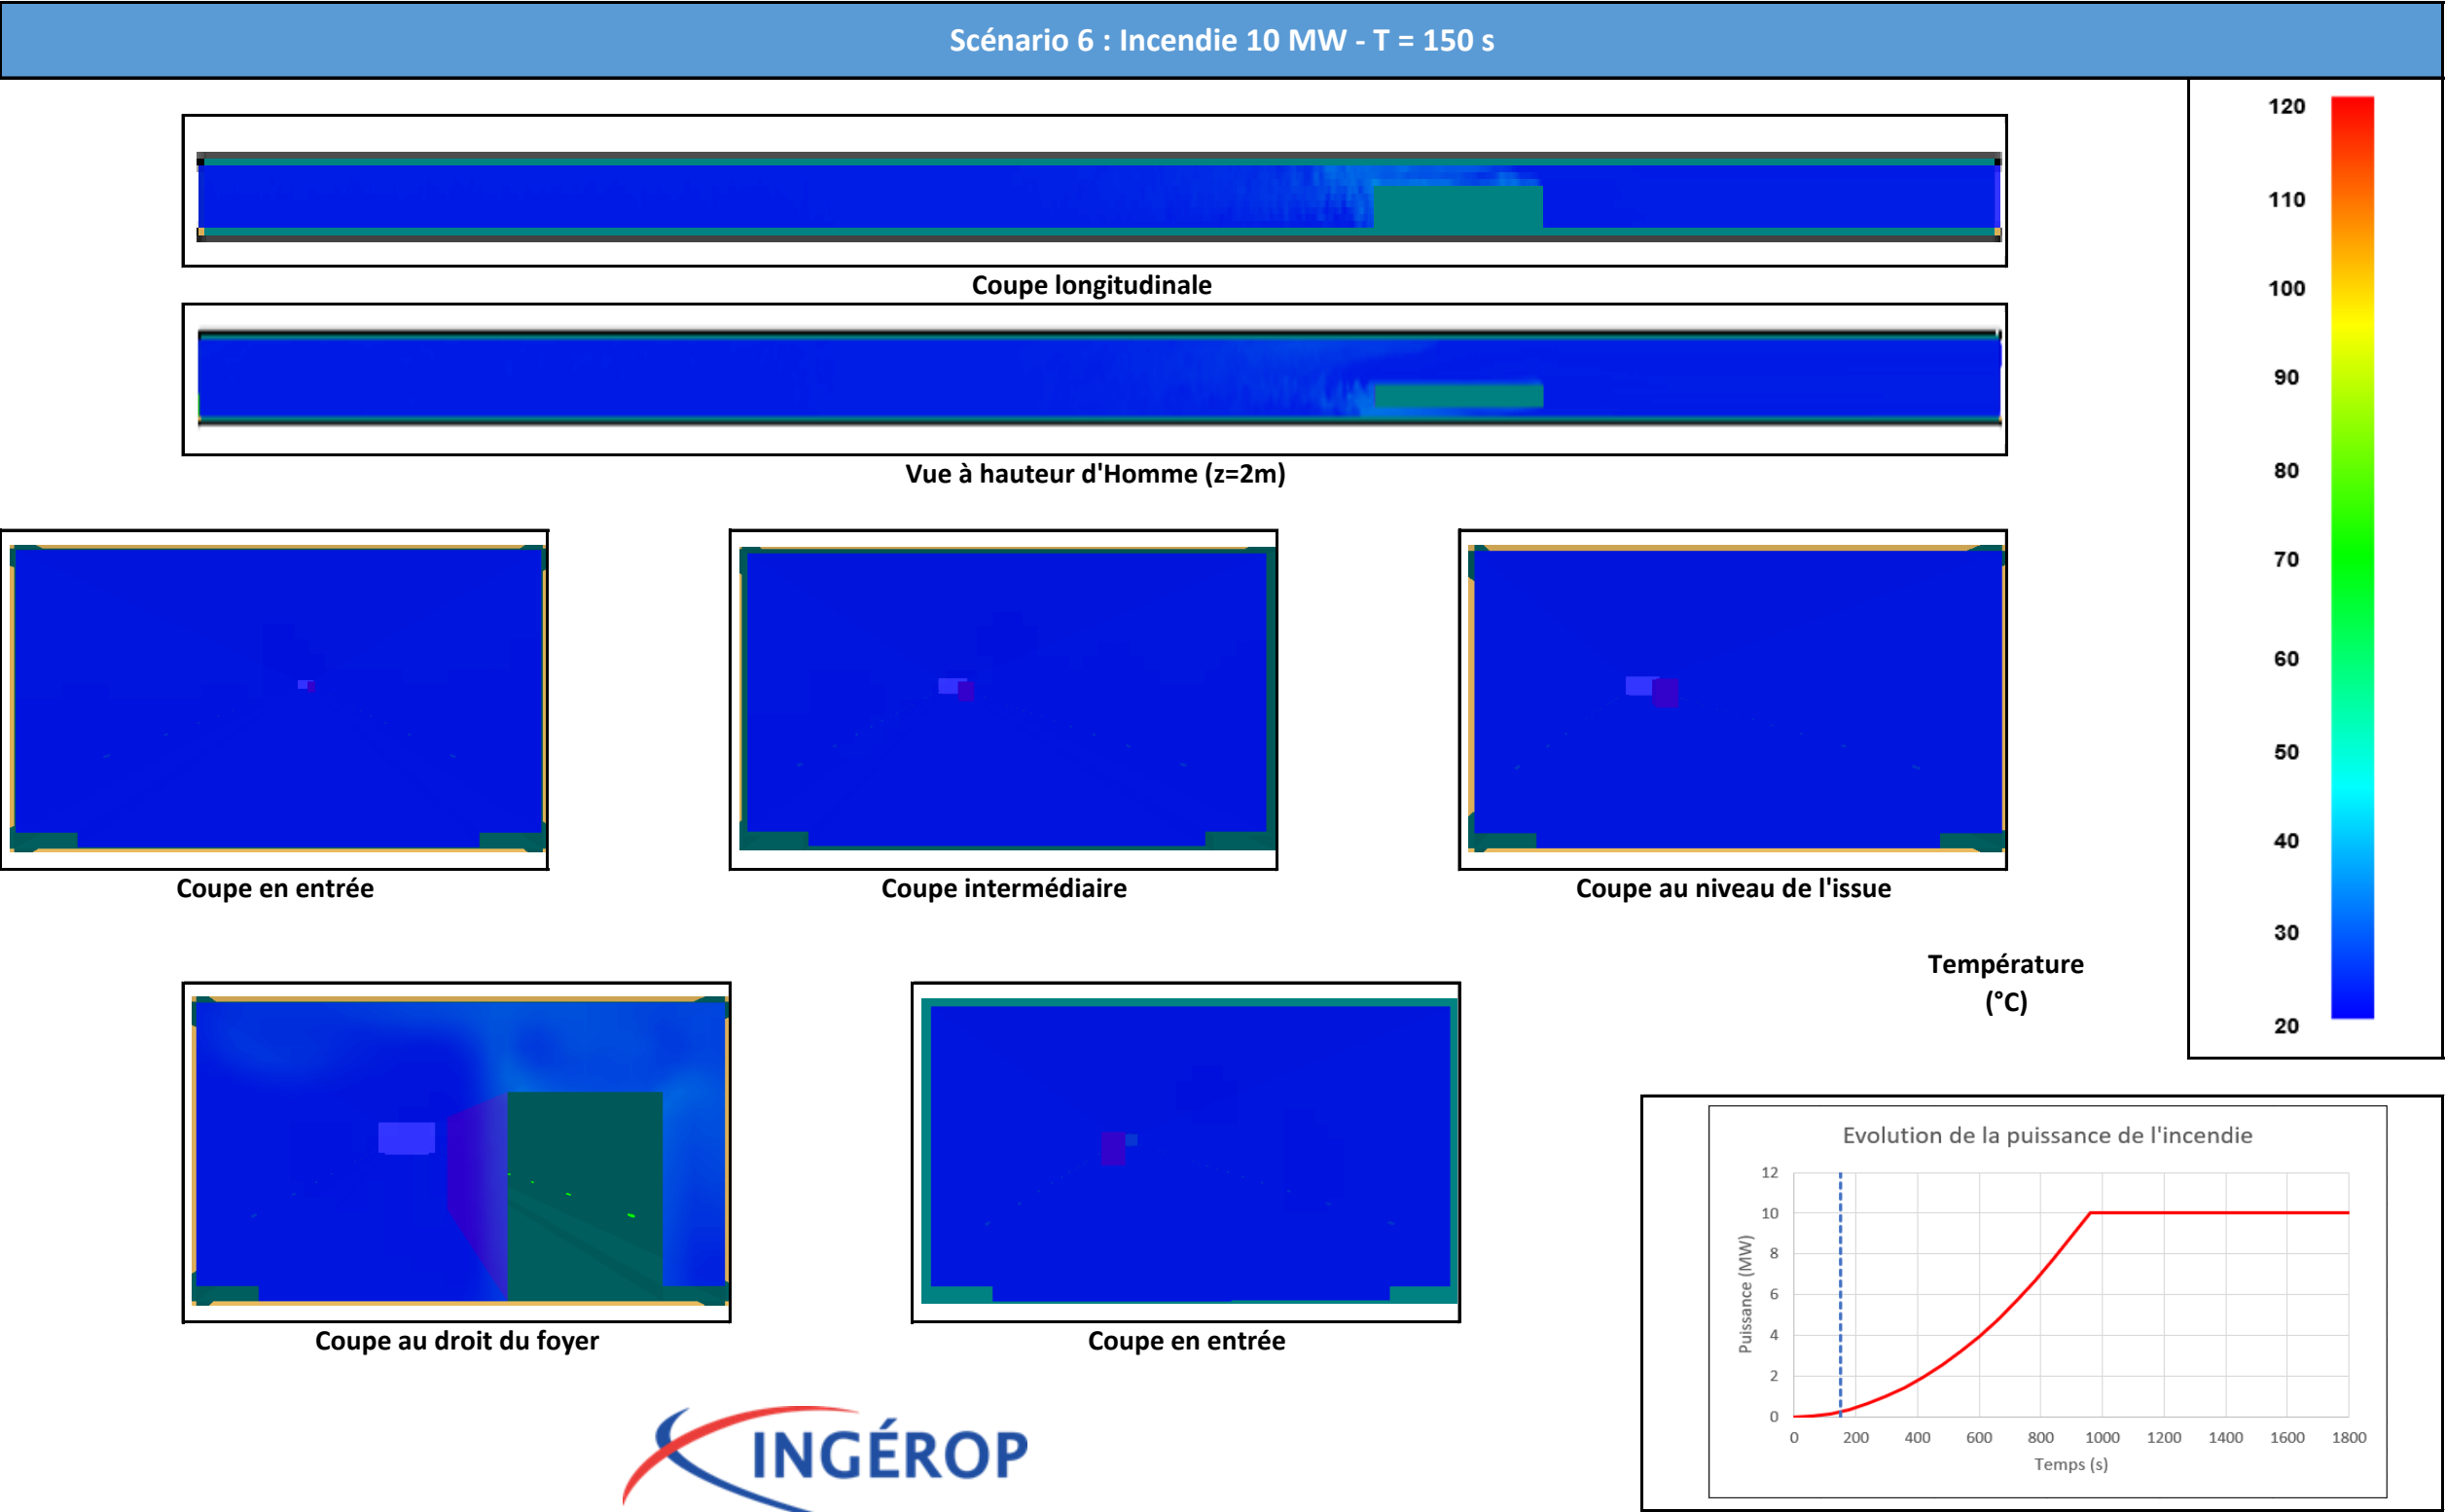


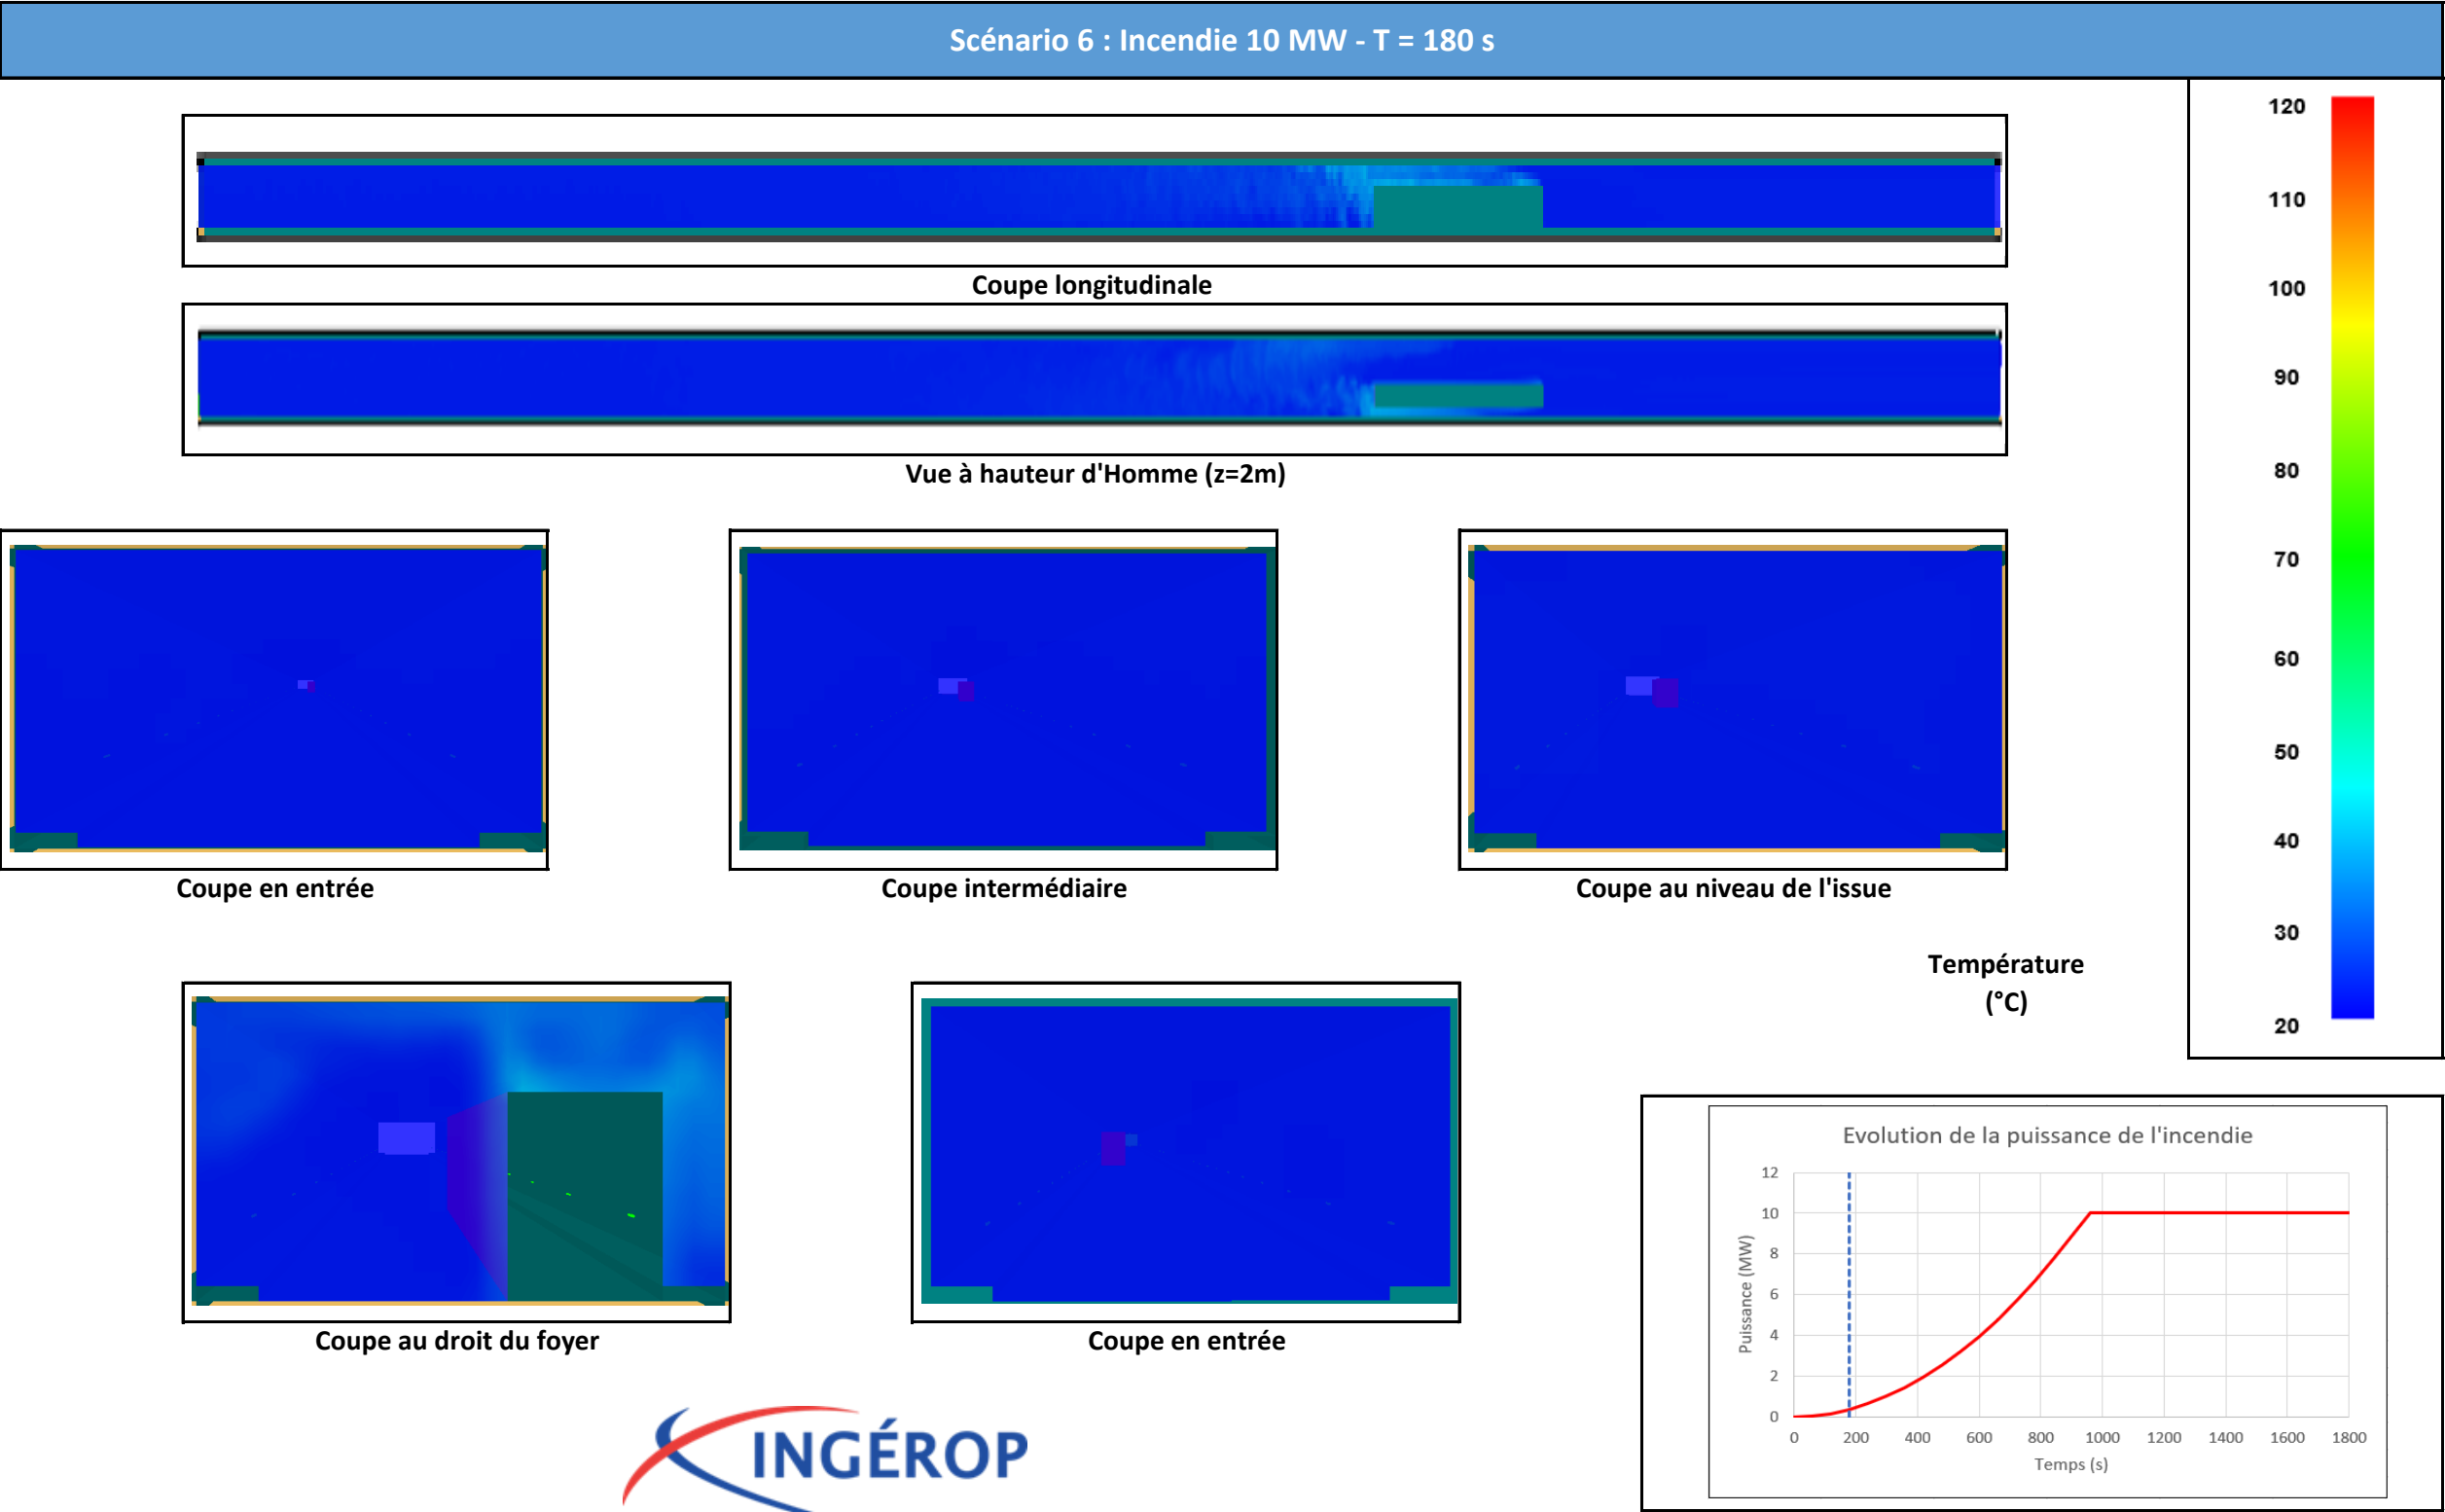


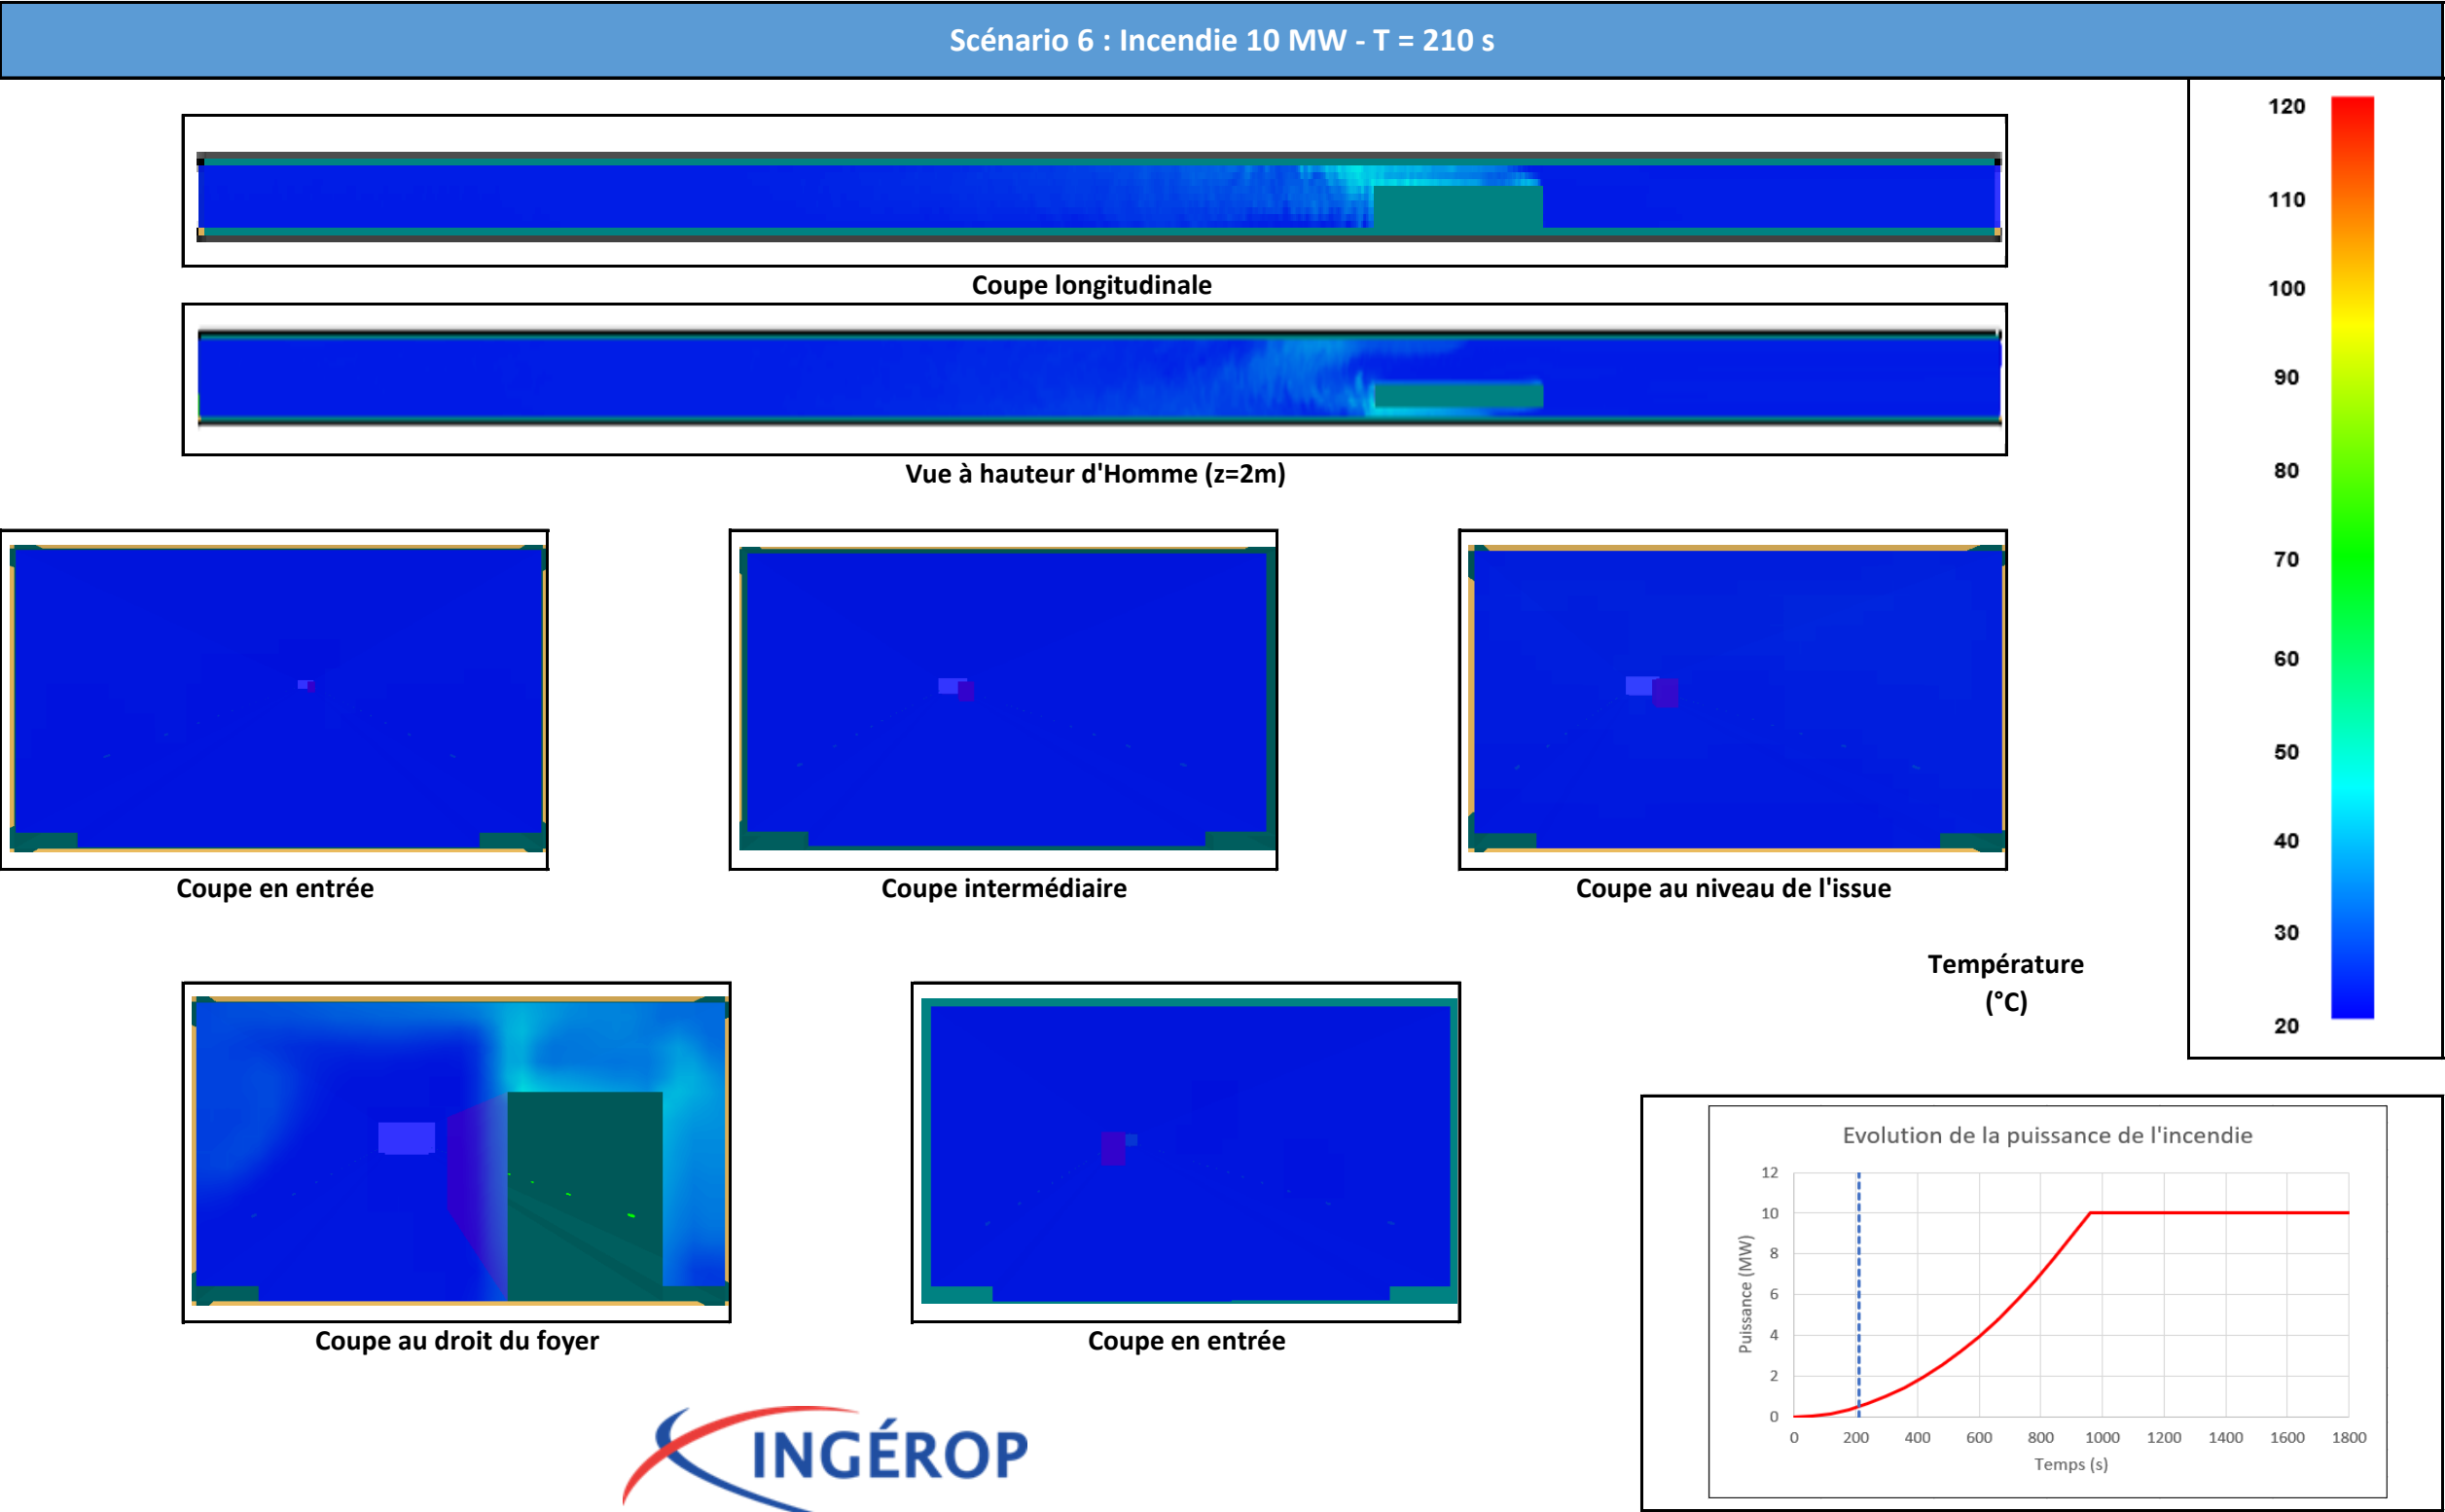


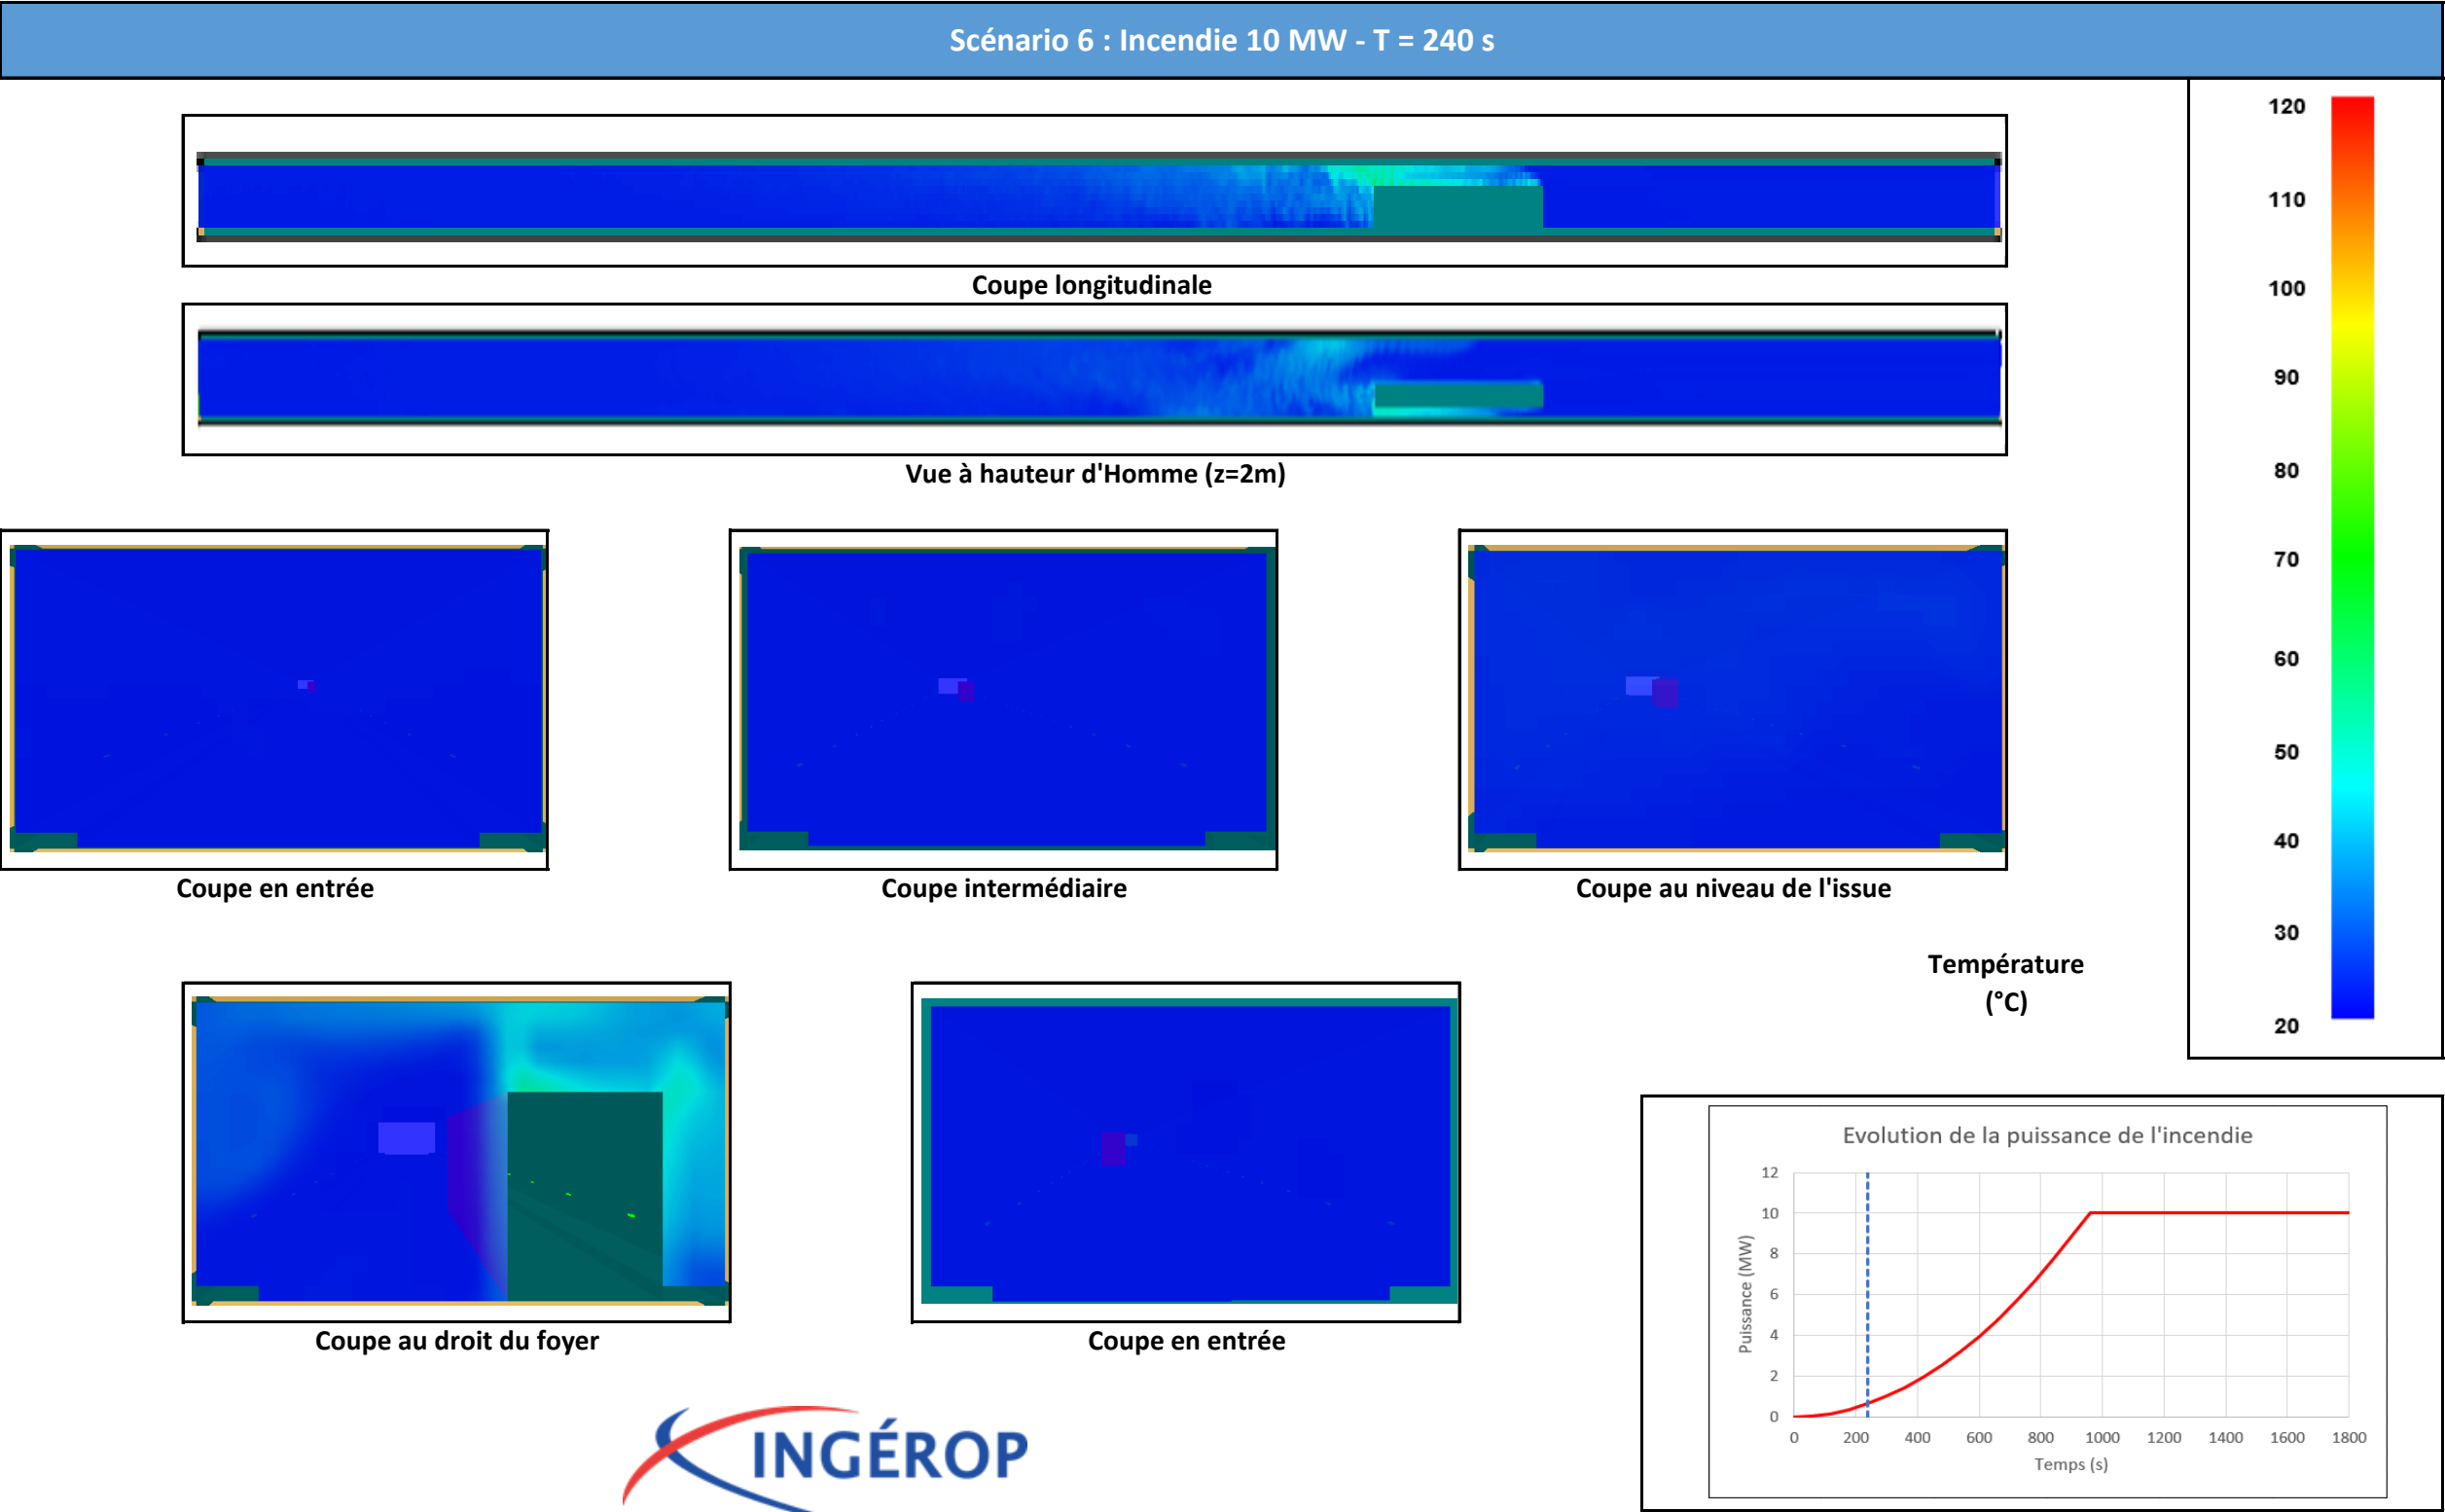


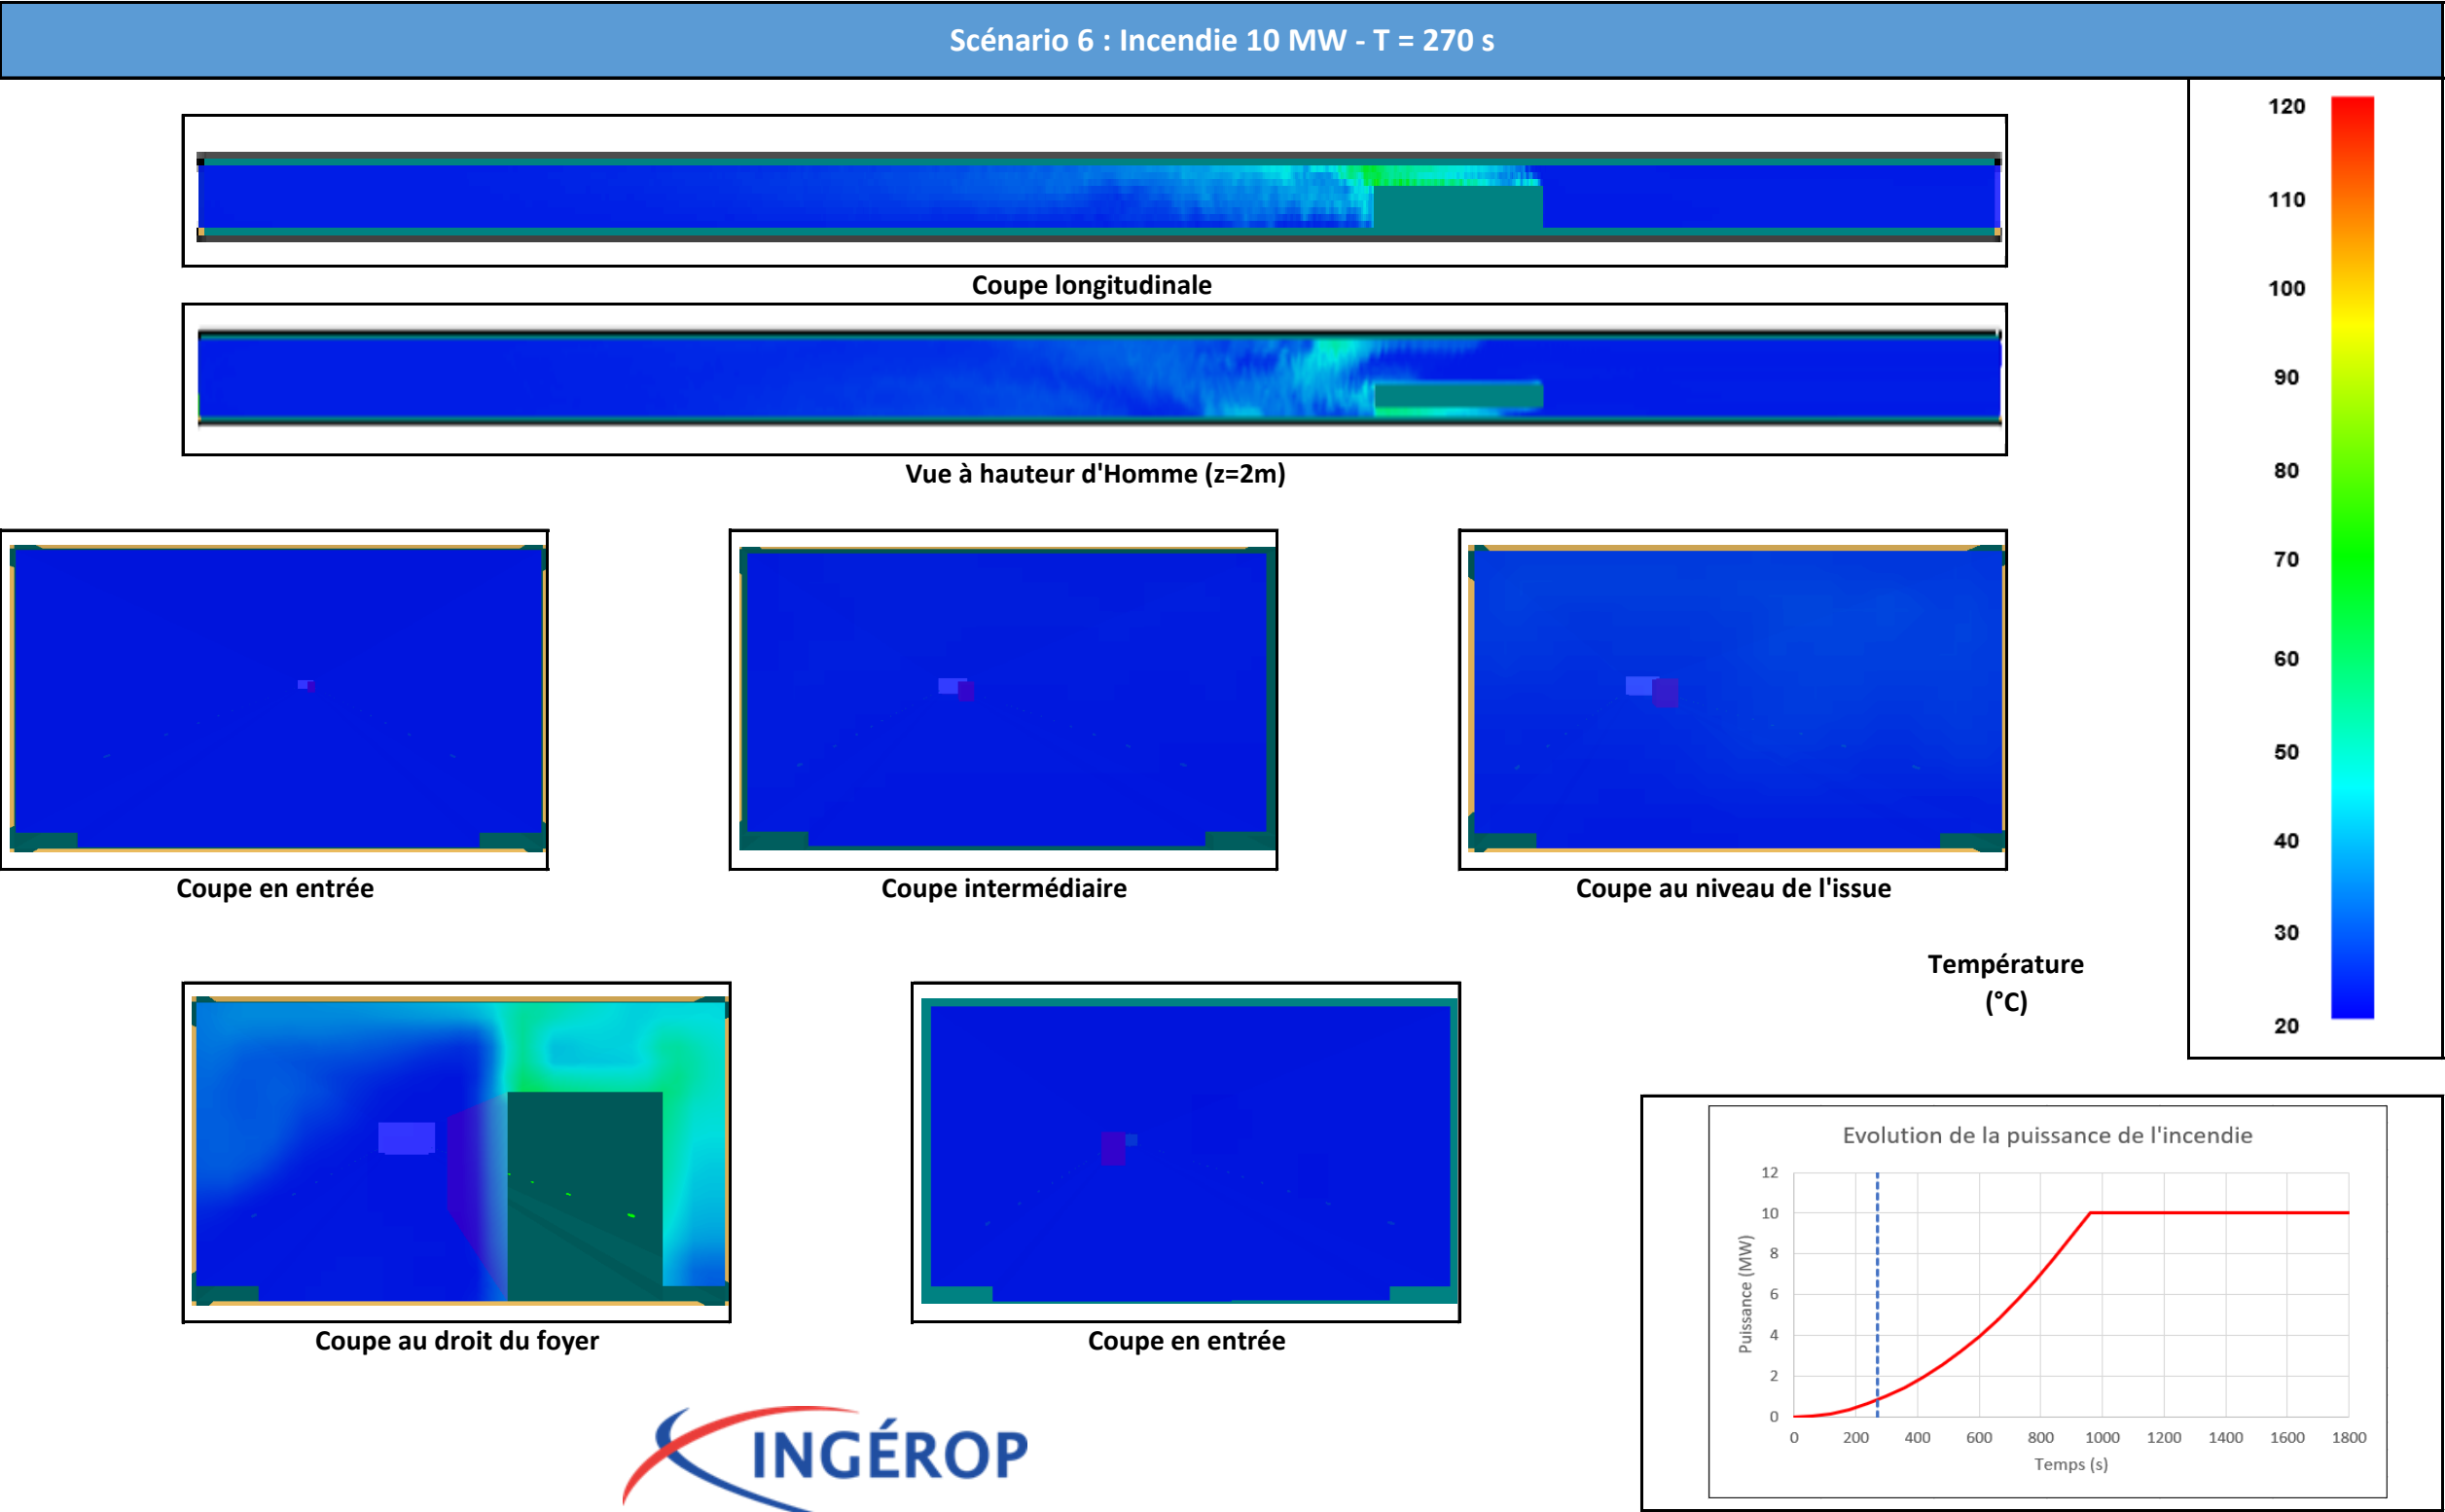


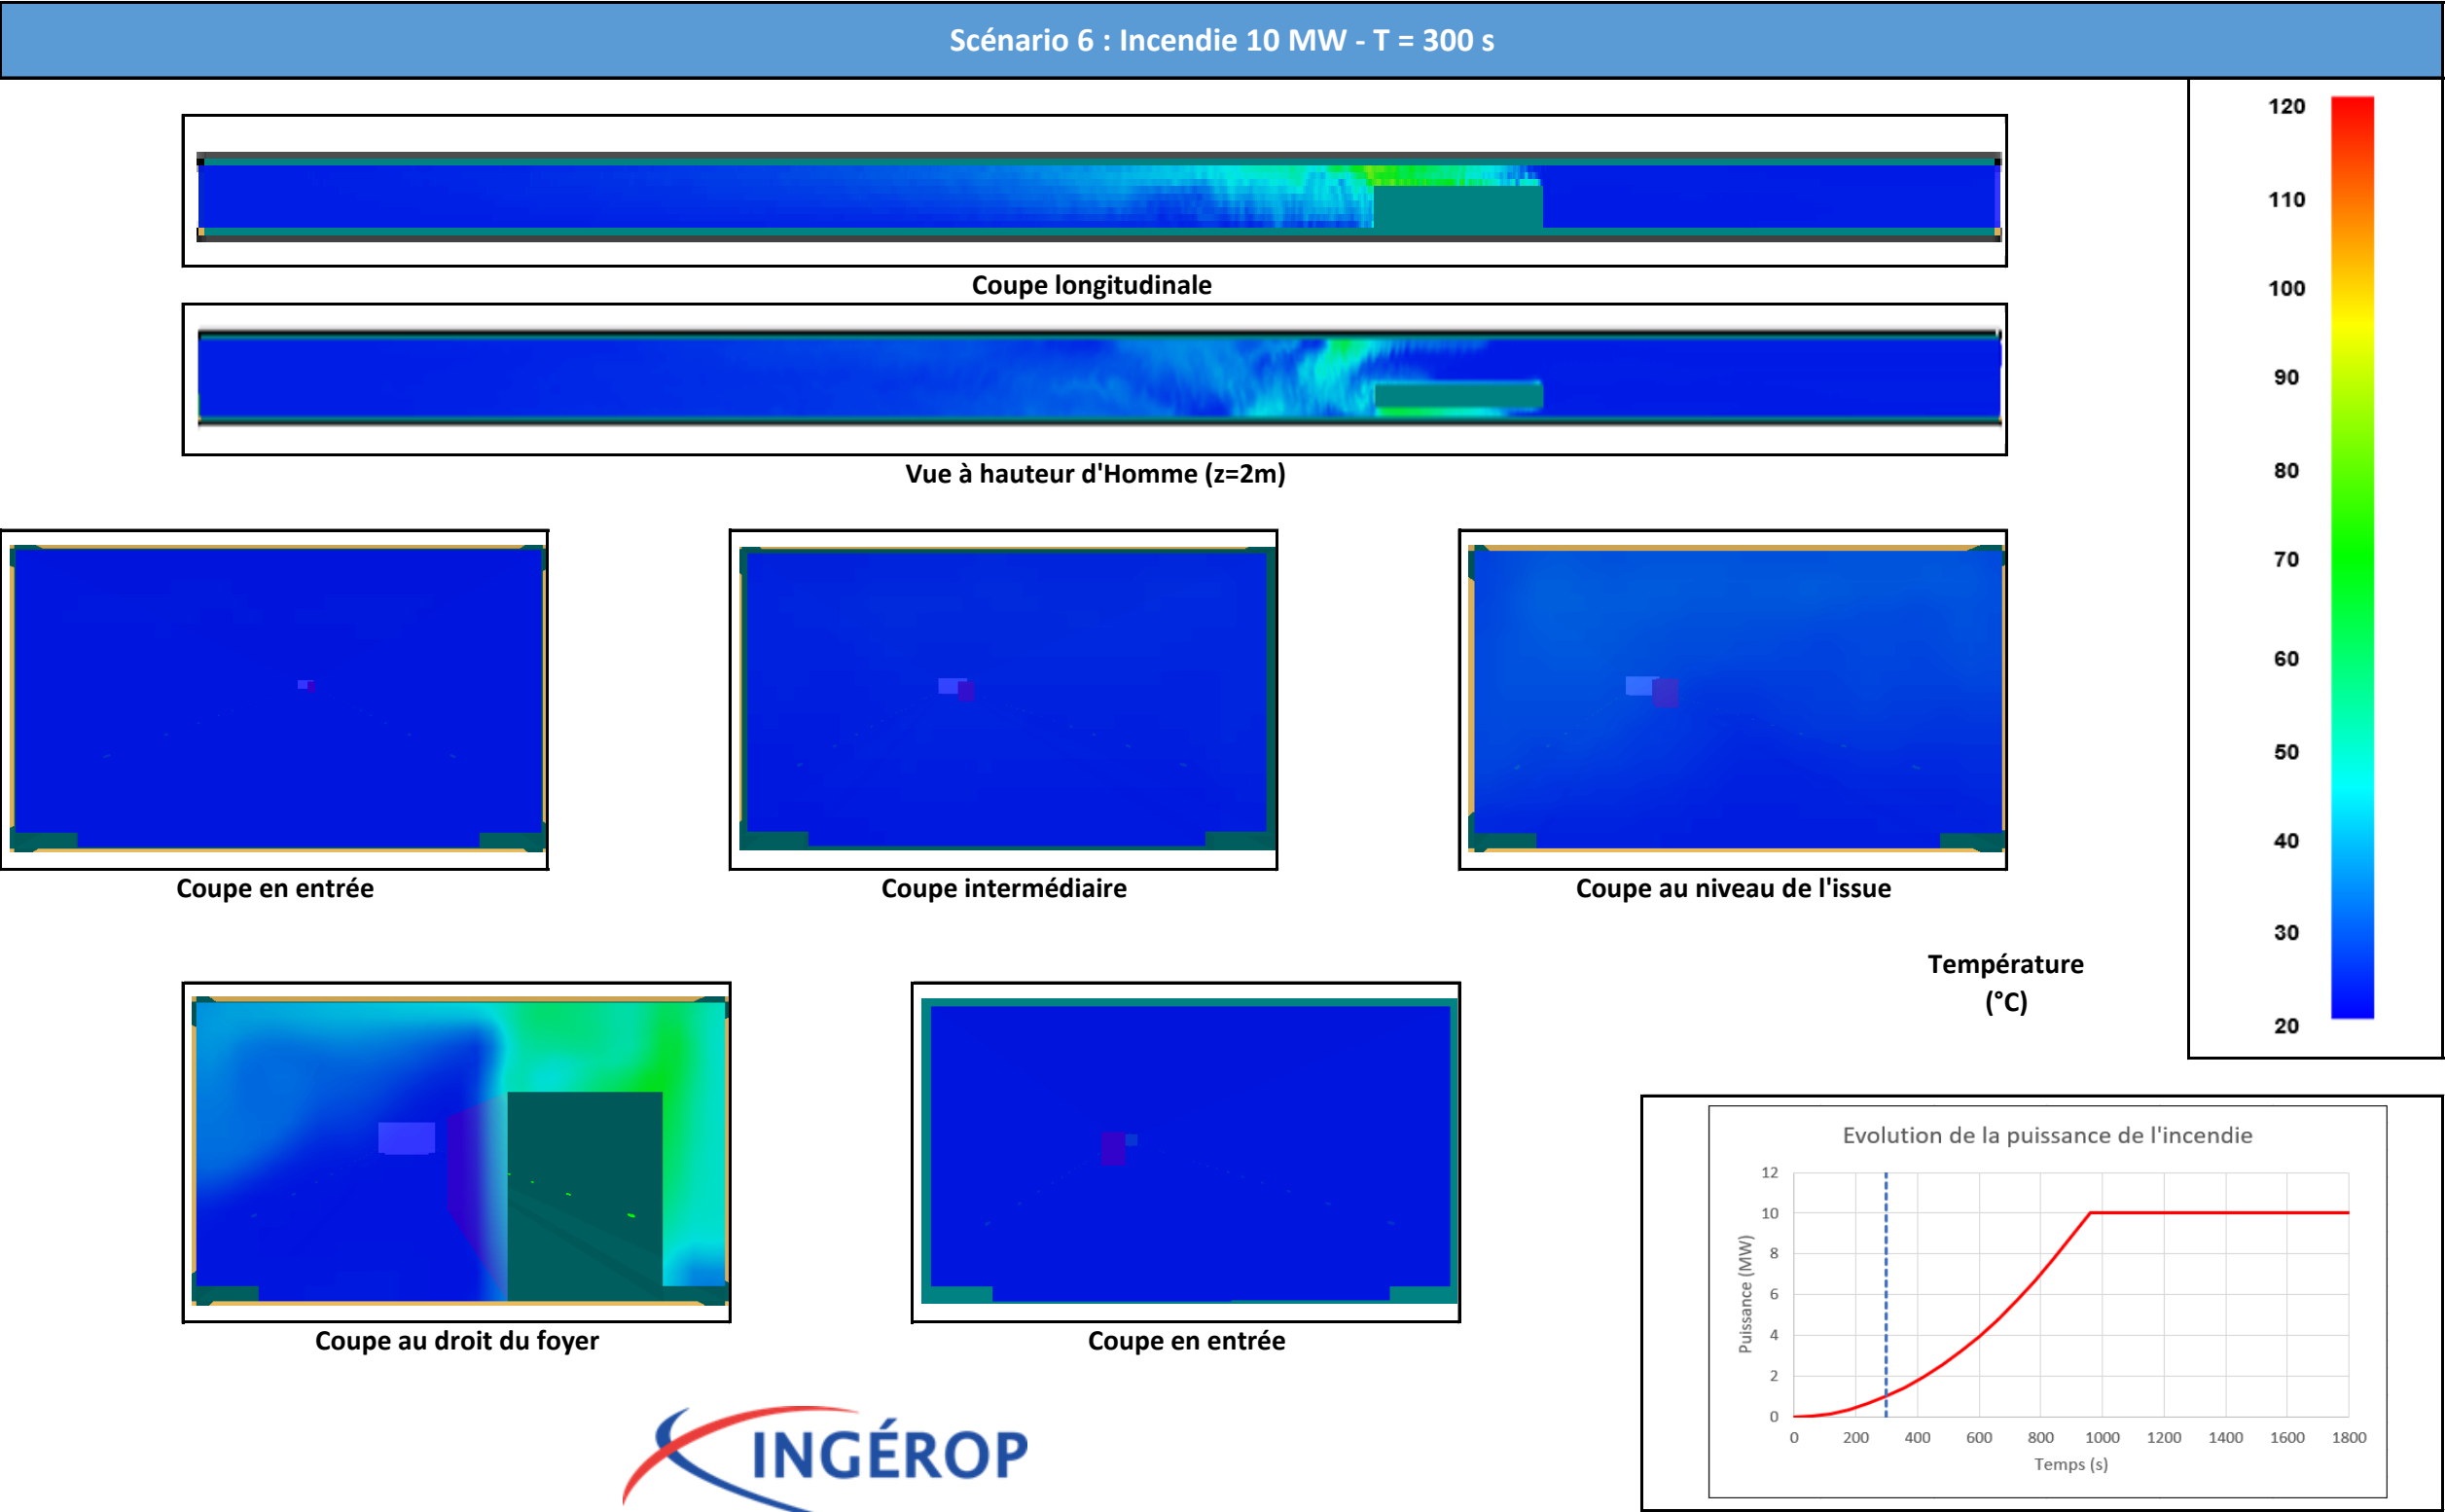

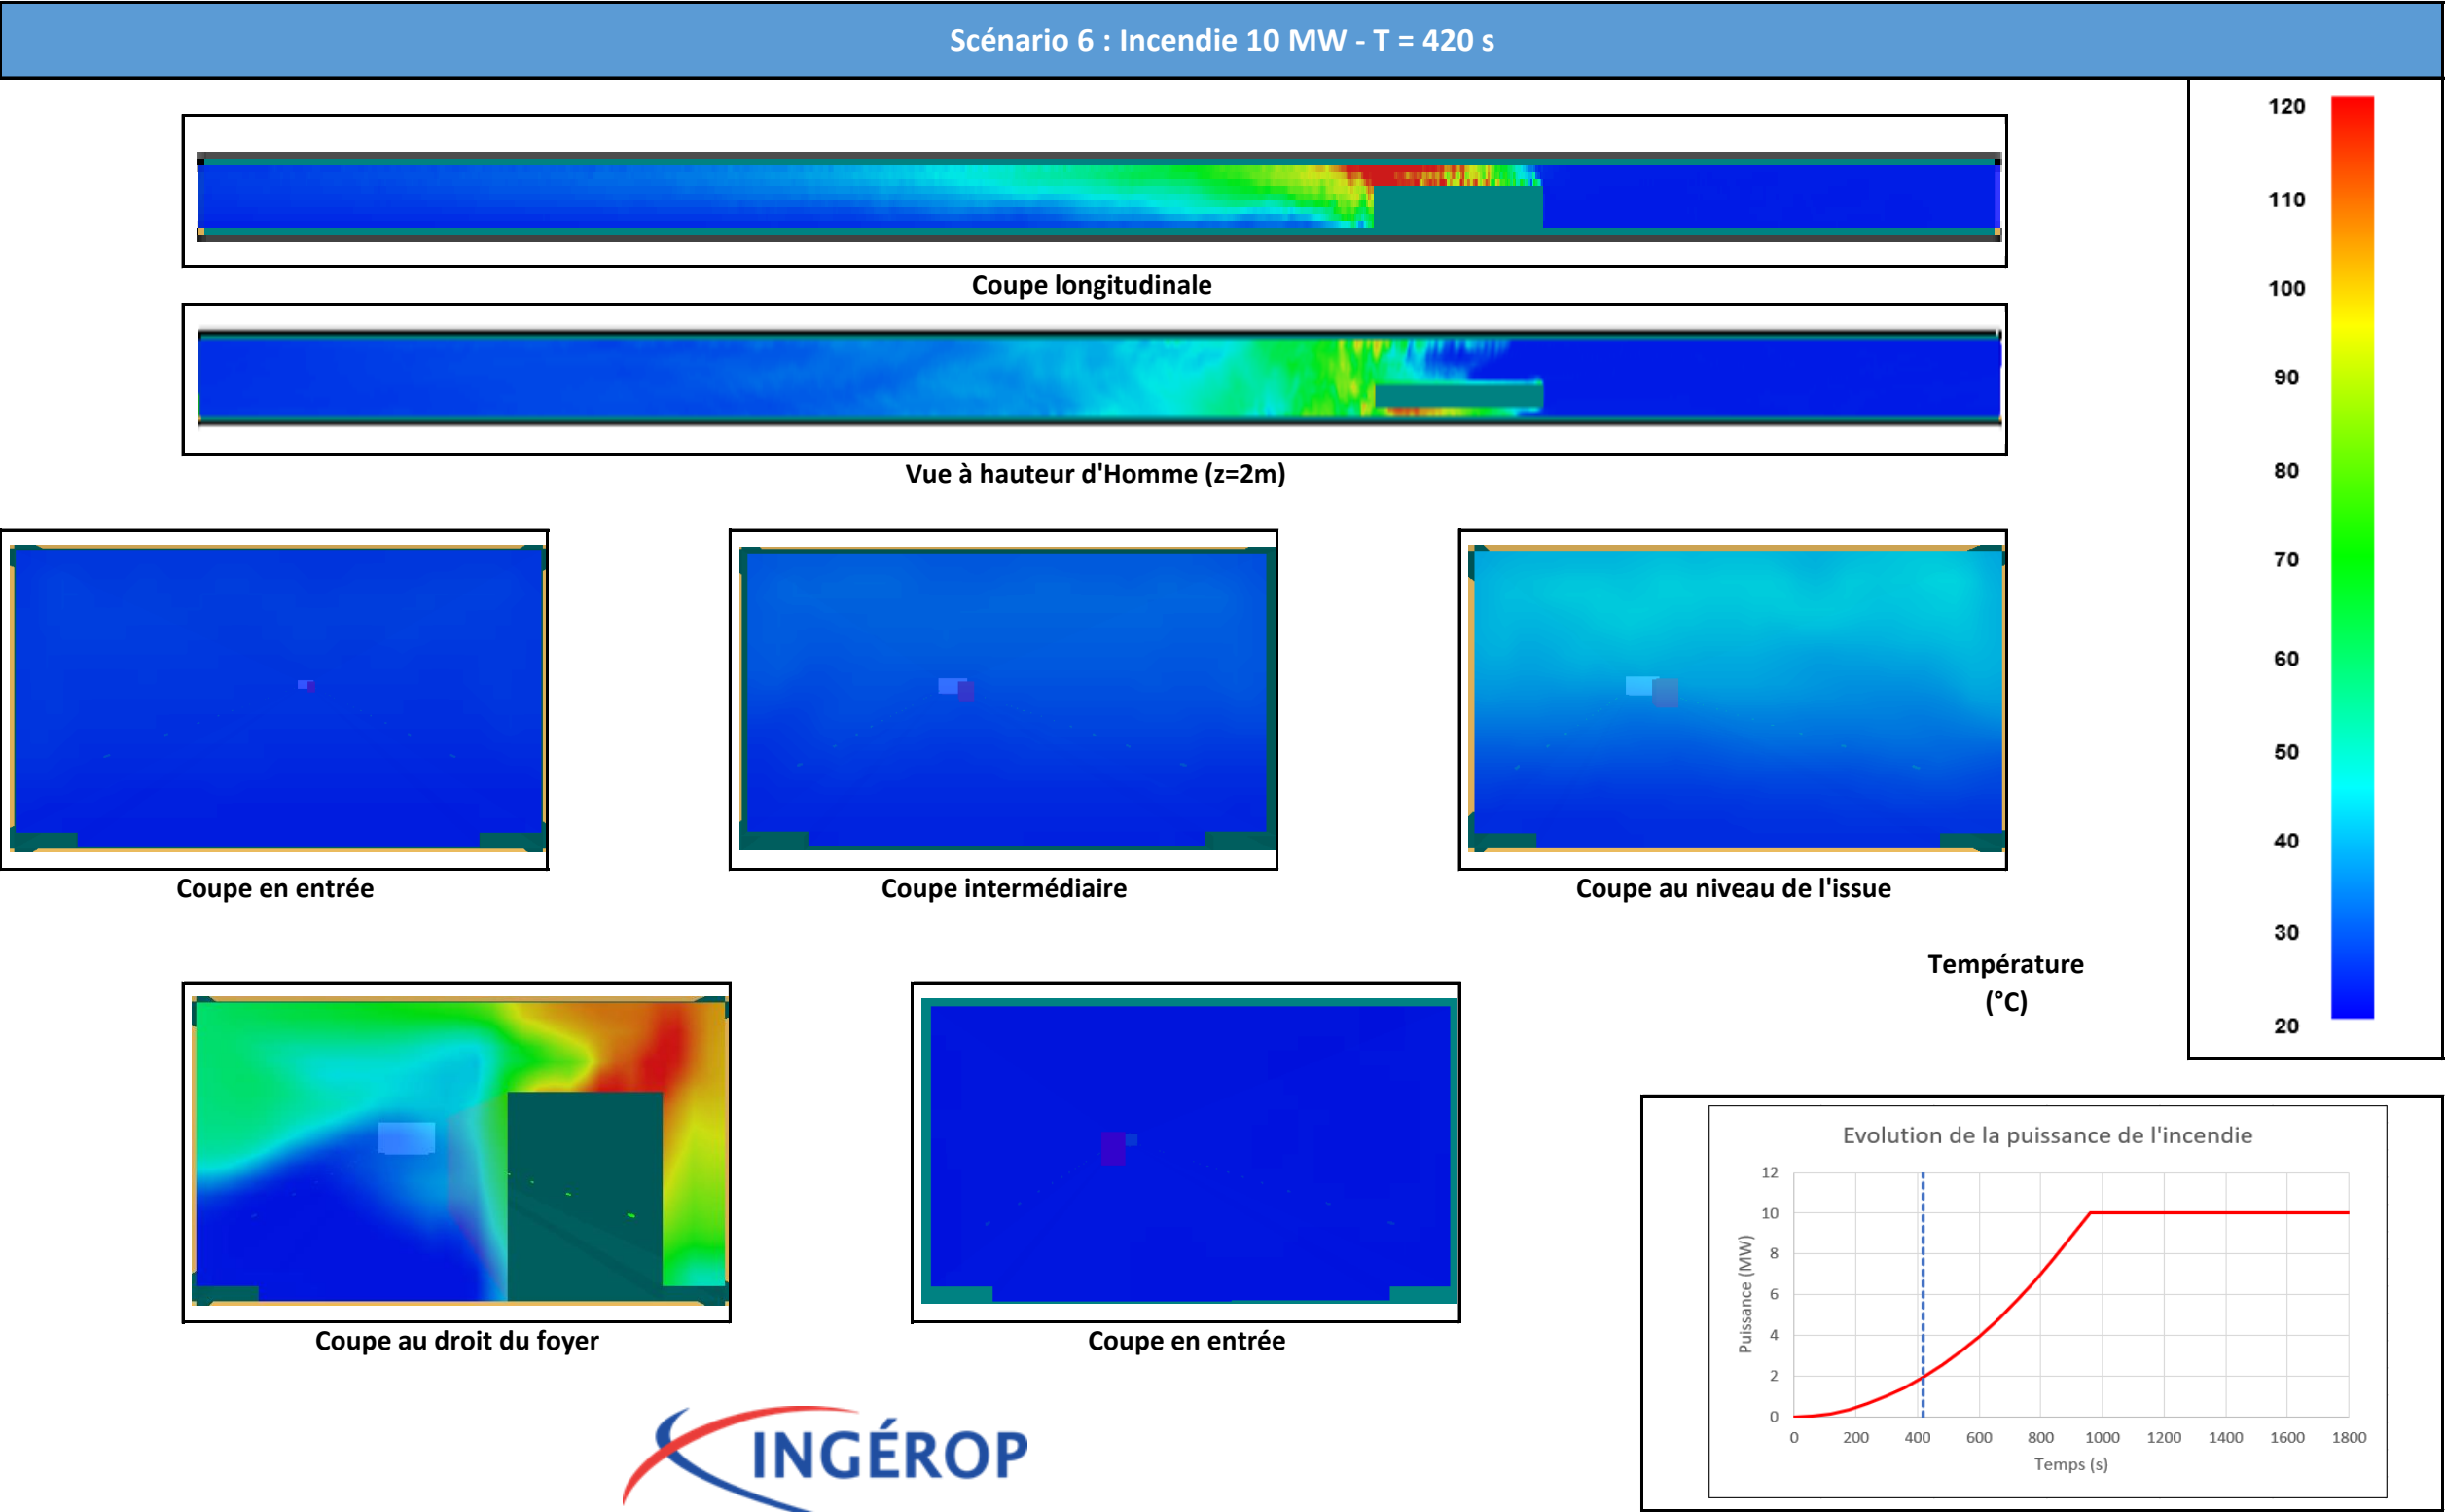

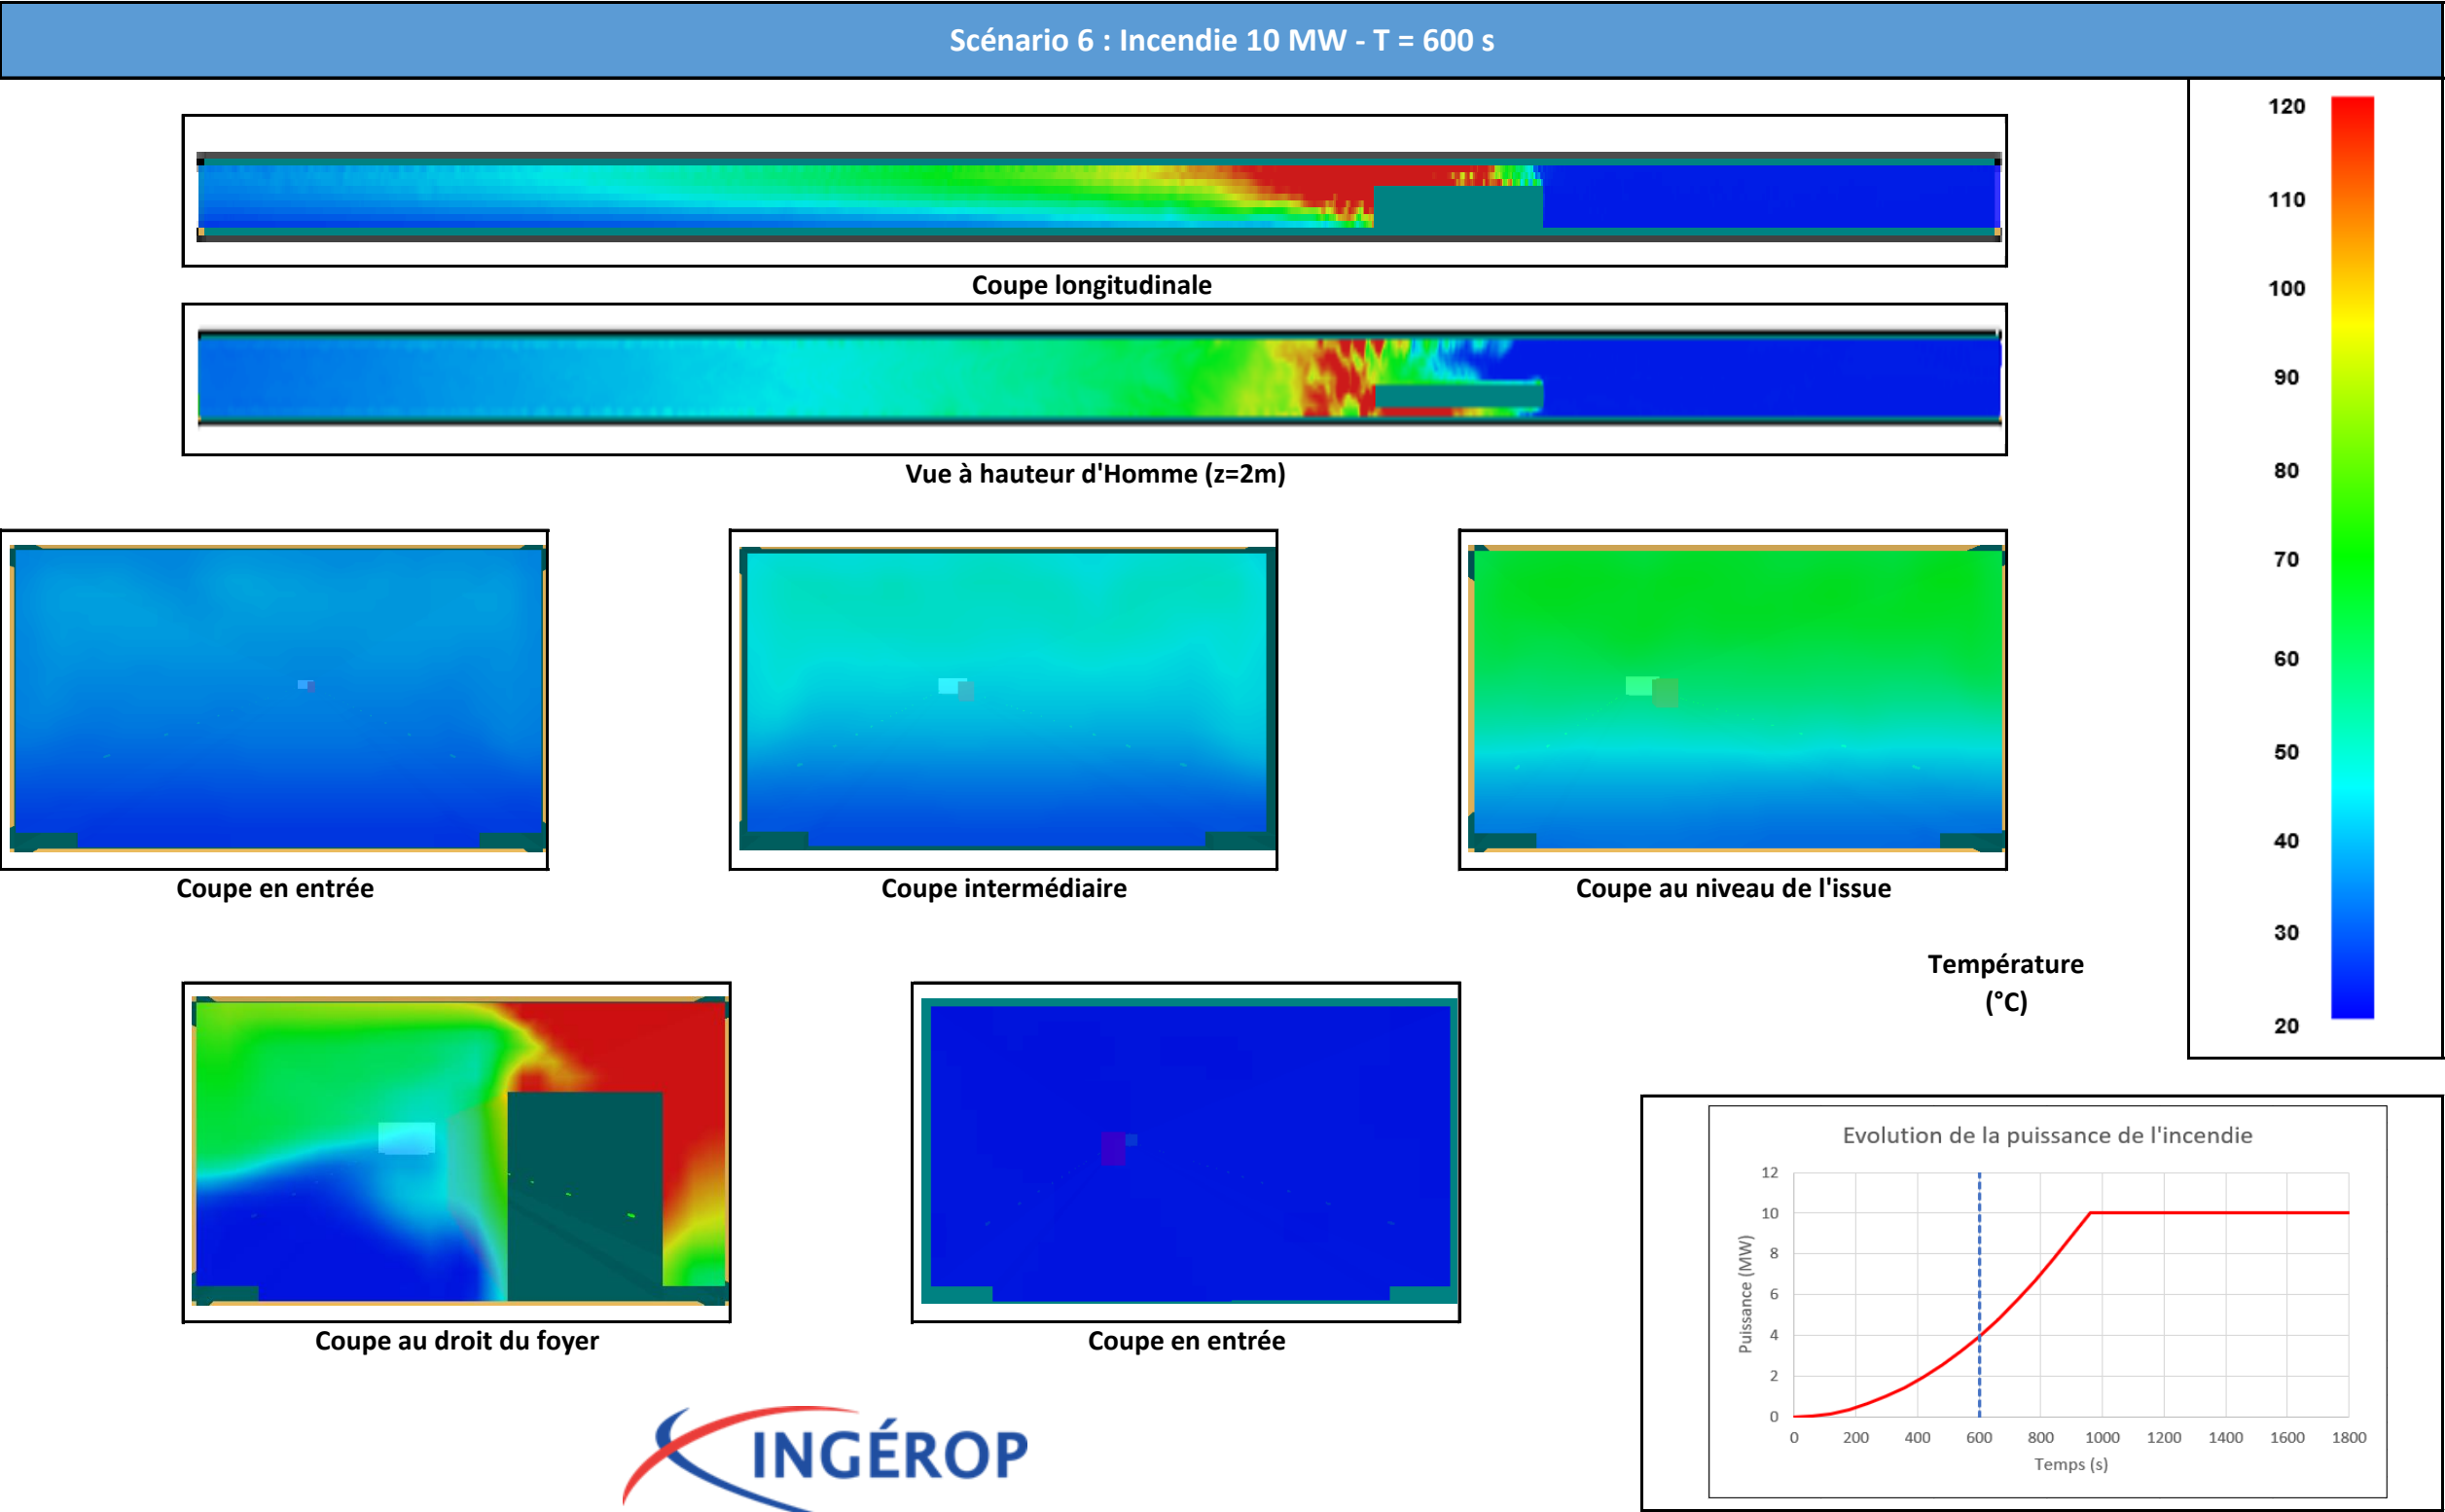

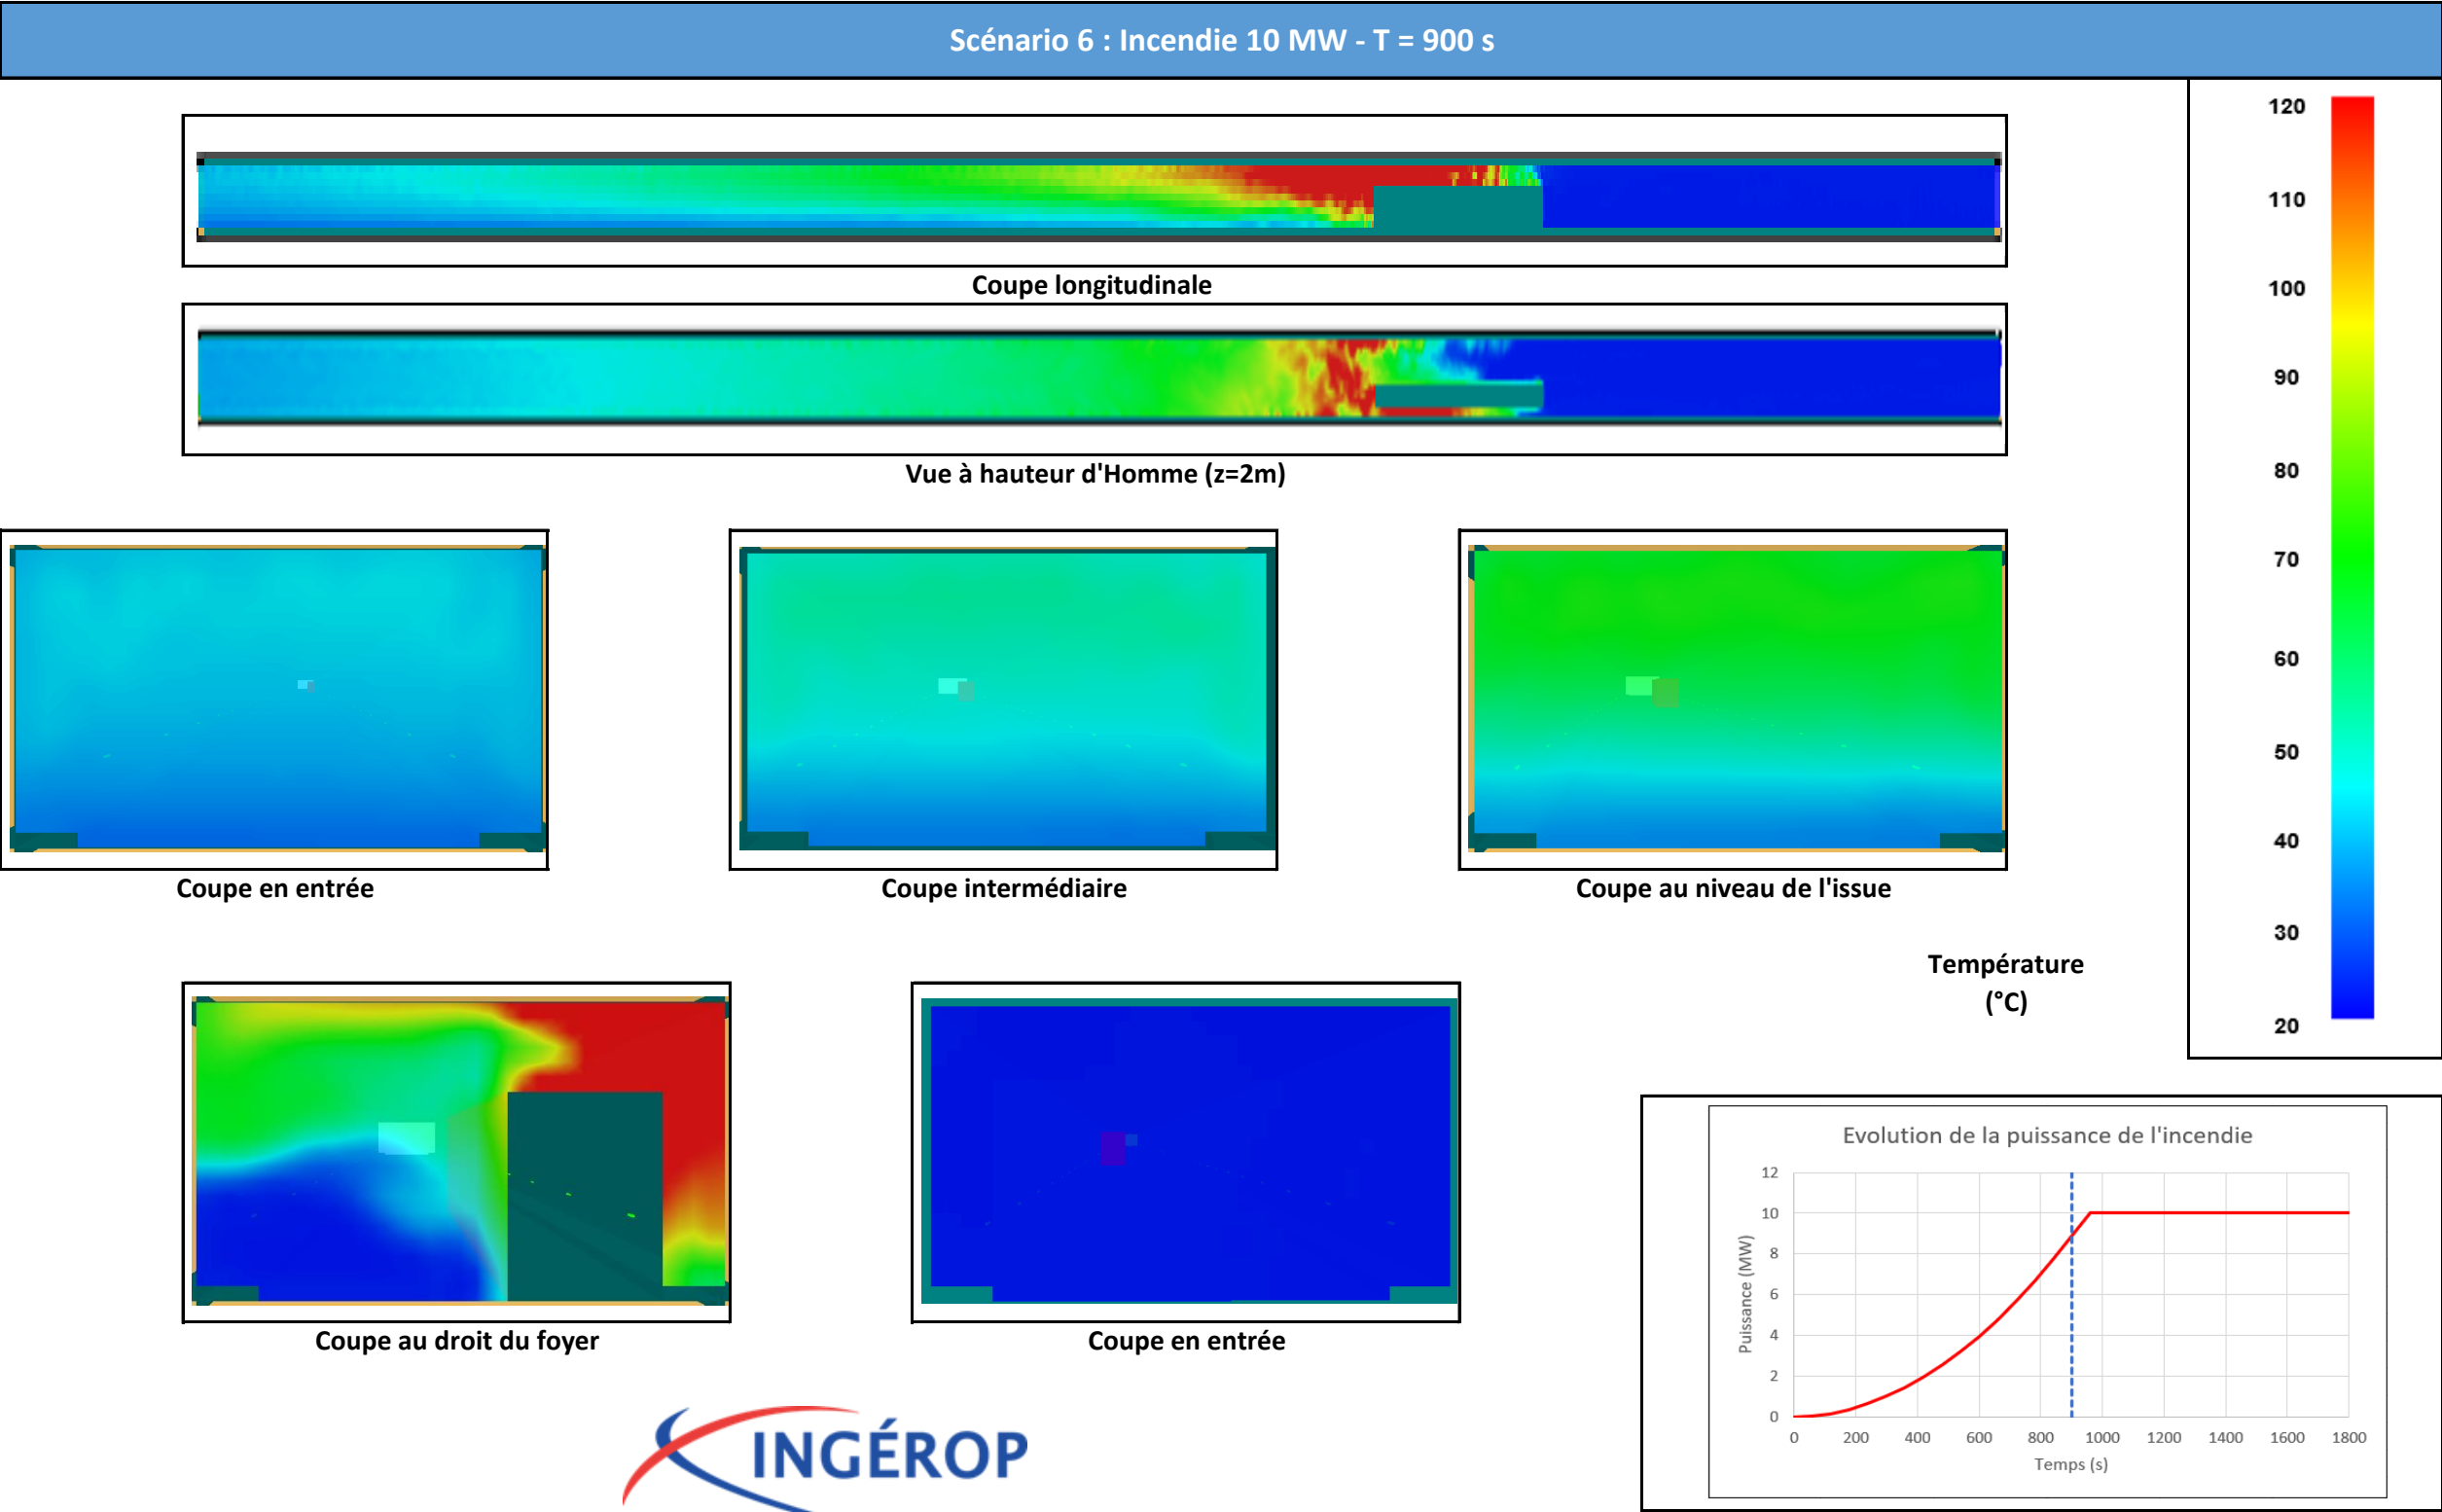

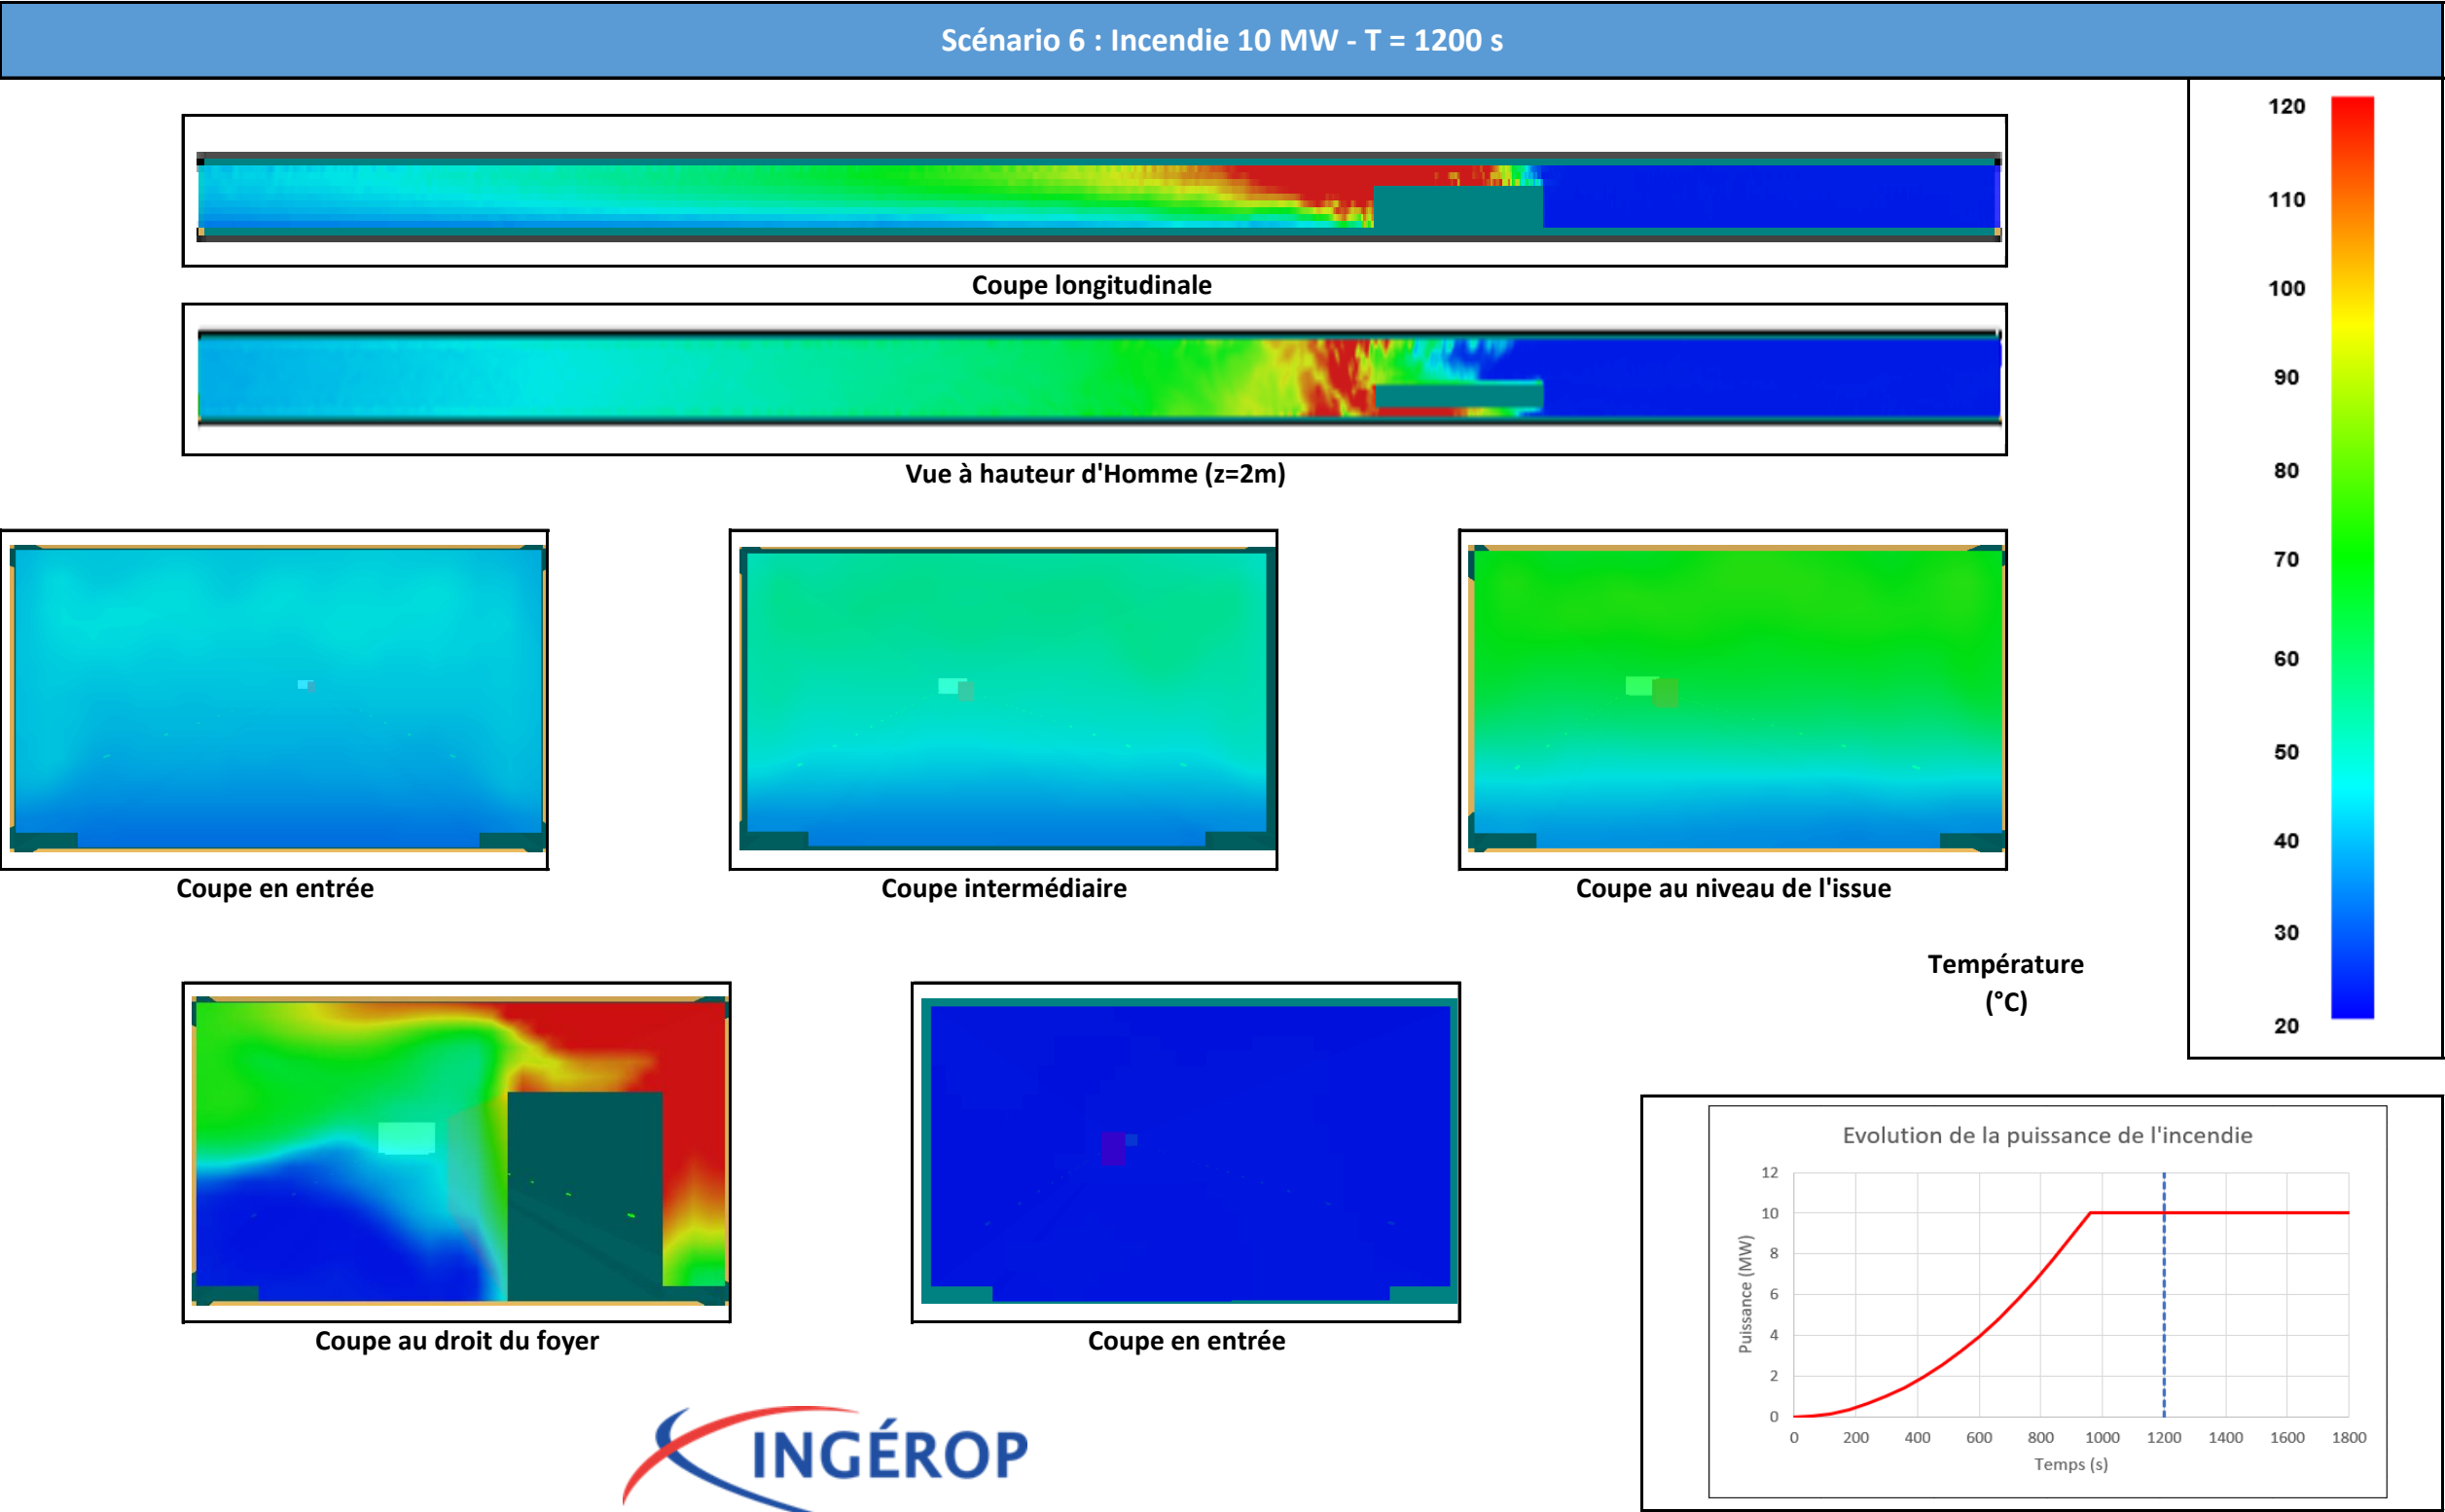

Visibilité


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 0 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire




Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

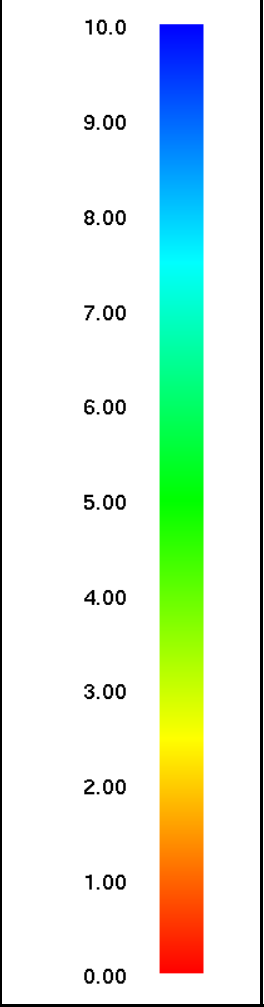

Visibilité
(m)

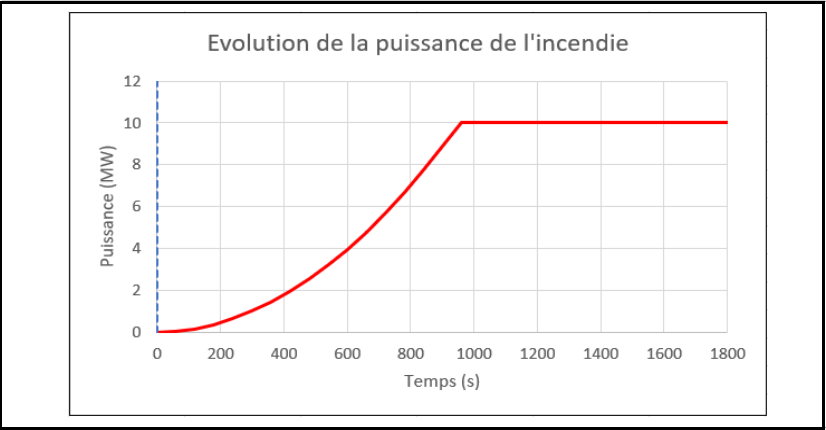


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 30 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire





Coupe au niveau de l'issue



Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

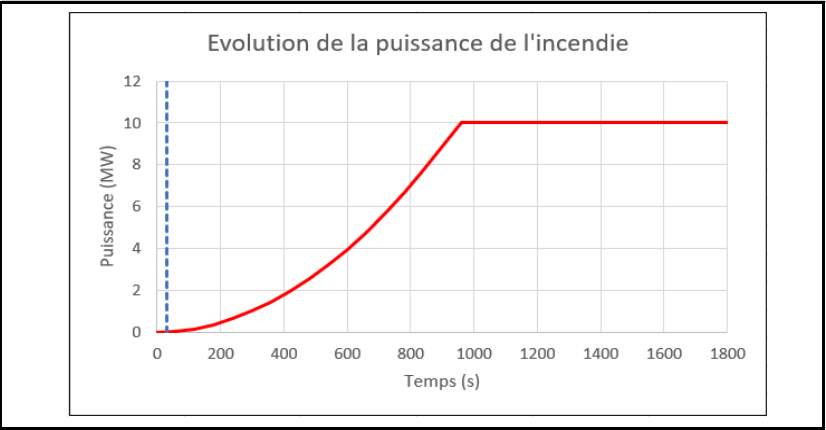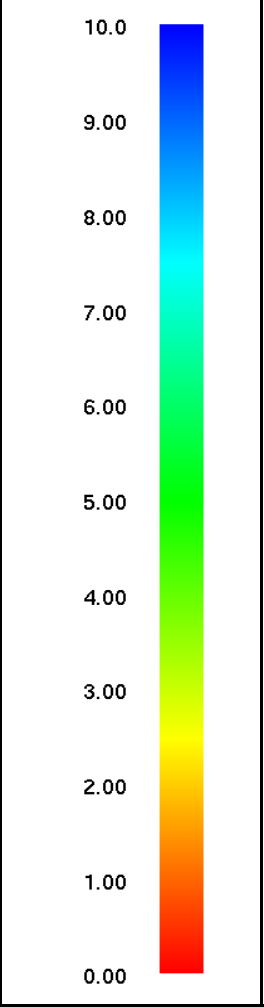


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 60 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire

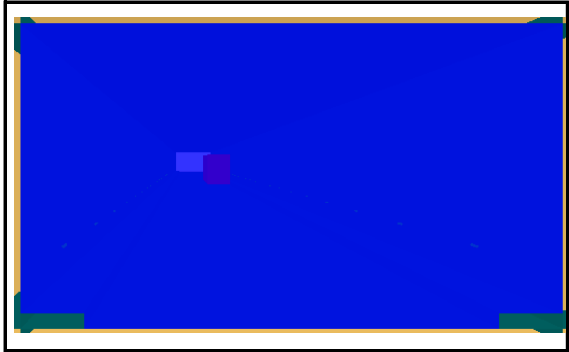



Coupe au niveau de l'issue



Coupe au droit du foyer

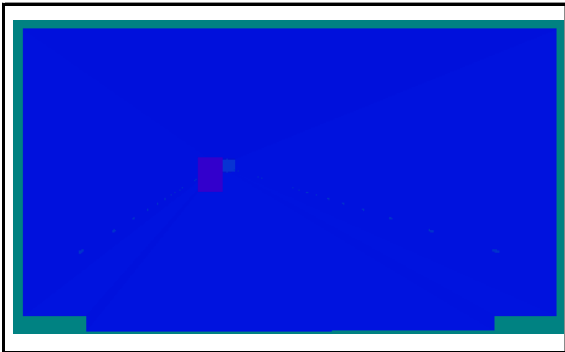

Coupe en entrée

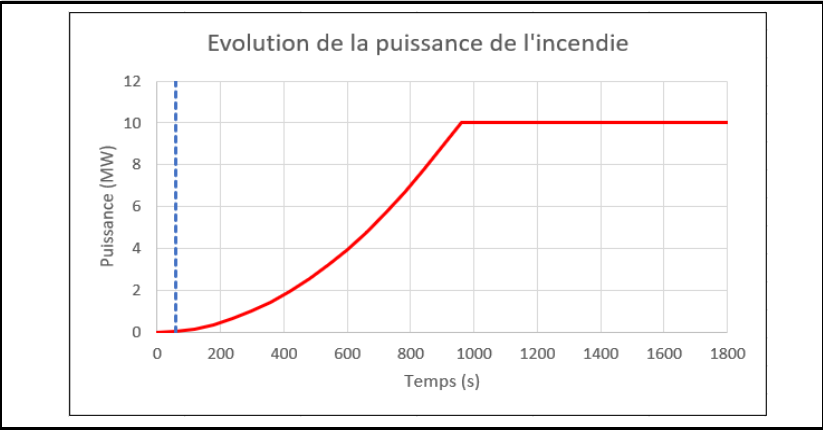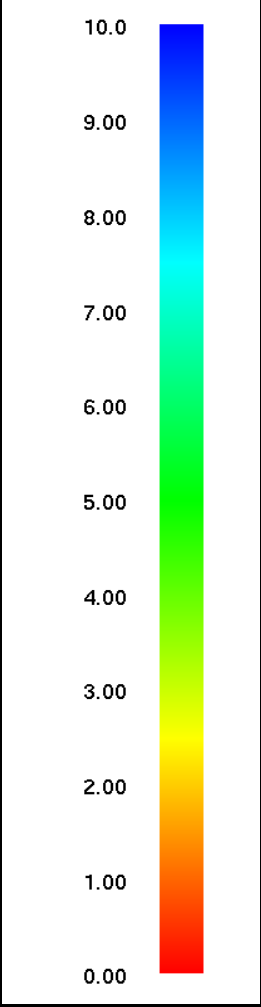


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 90 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire





Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

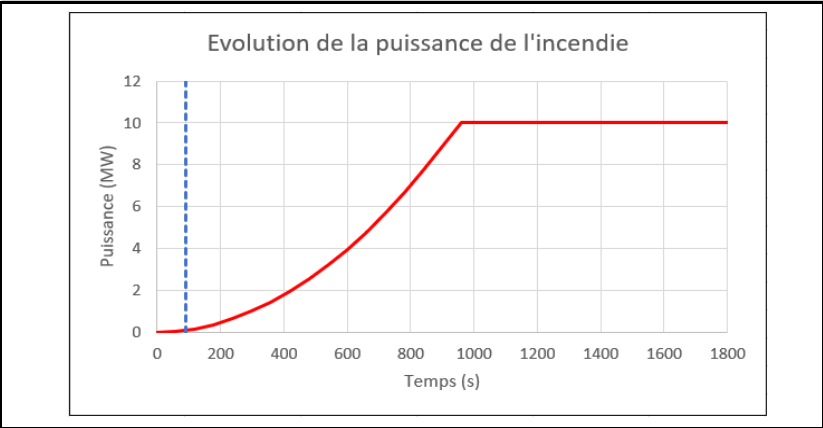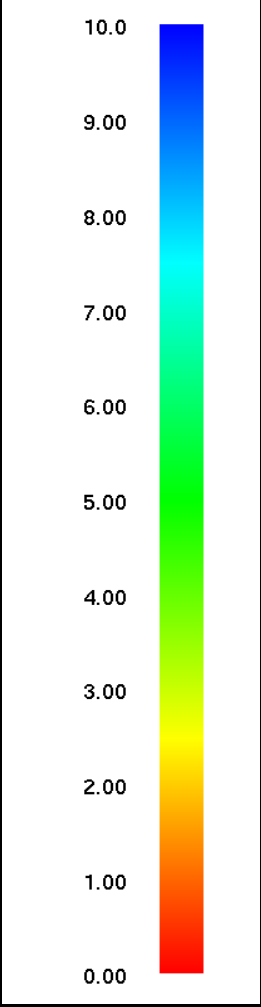


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 120 s

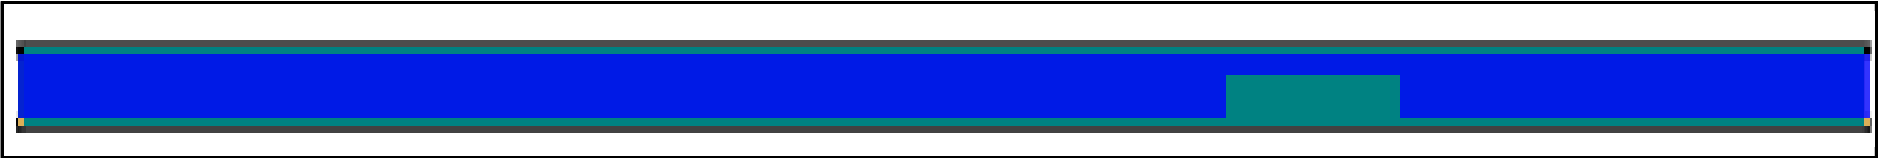


Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire




Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

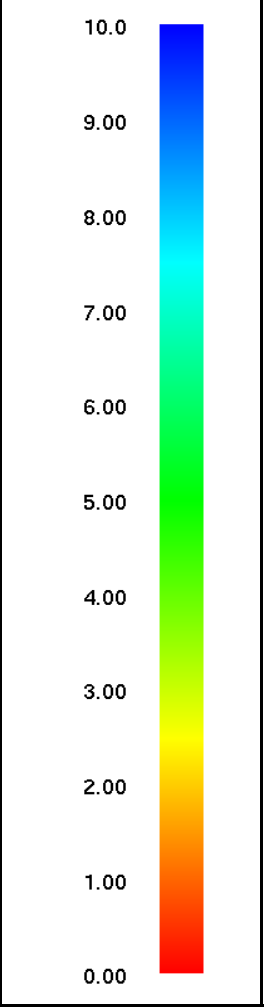

Visibilité
(m)

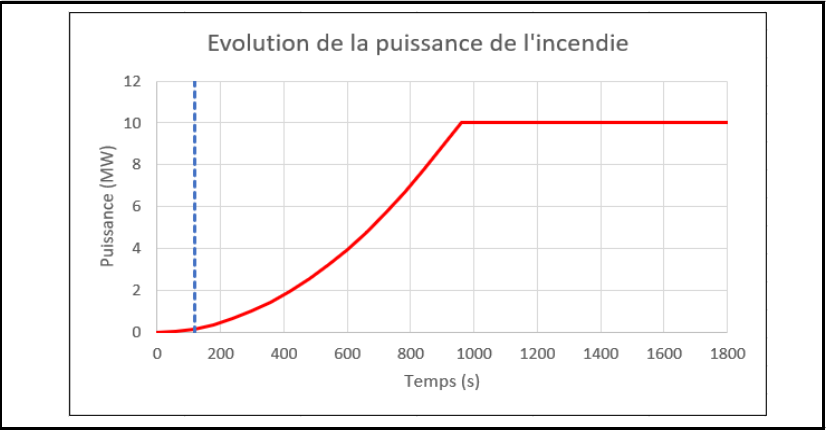


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 150 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire




Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

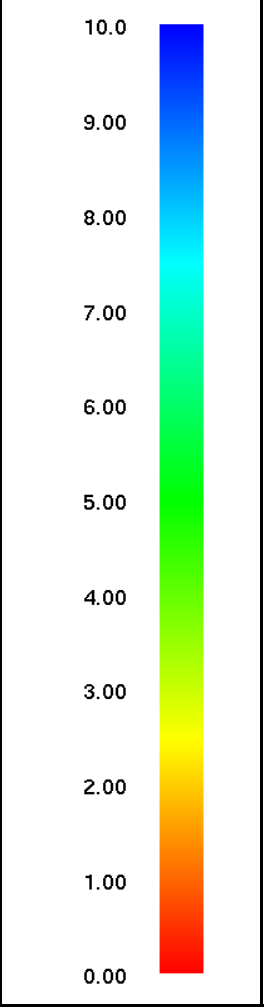

Visibilité (m)

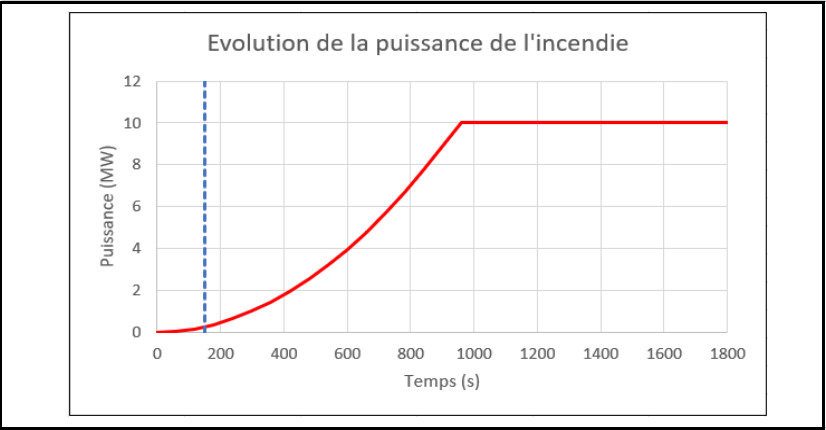


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 180 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire




Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer



Coupe en entrée

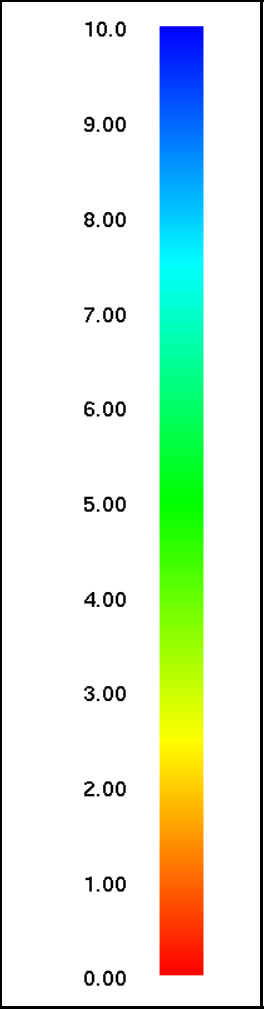

Visibilité
(m)

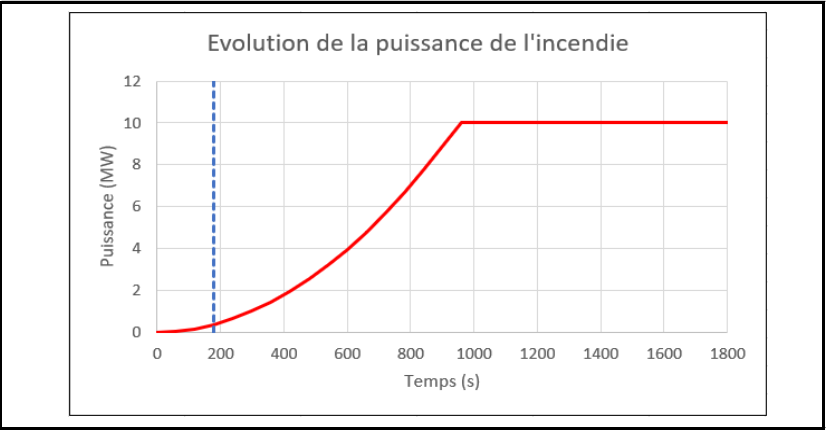


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 210 s




Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire





Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer

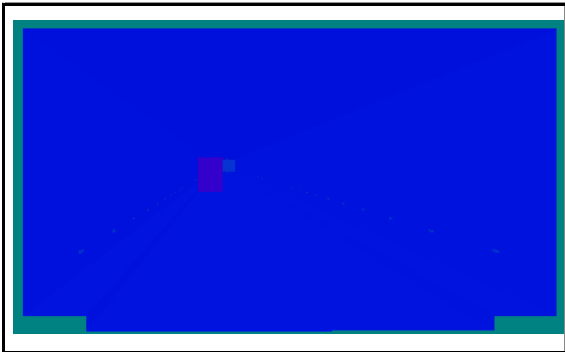

Coupe en entrée

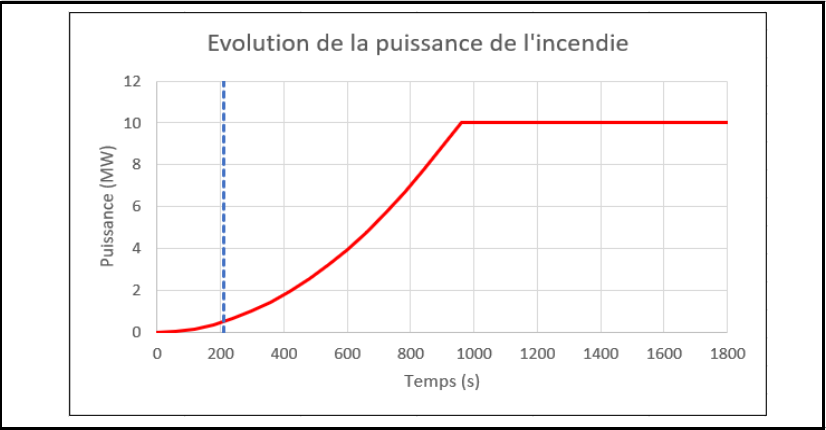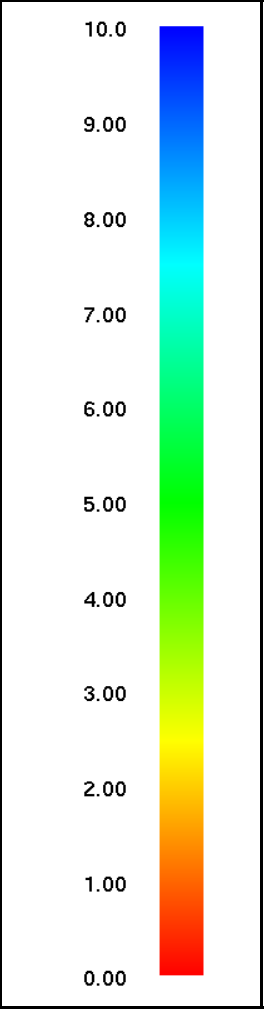


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 240 s

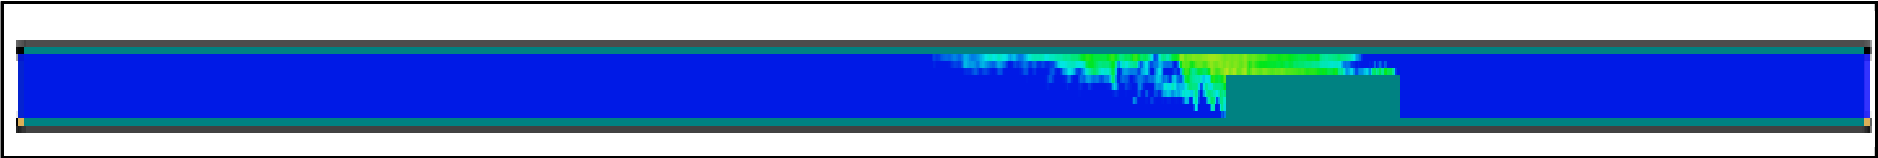


Coupe longitudinale




Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire





Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer




Coupe en entrée

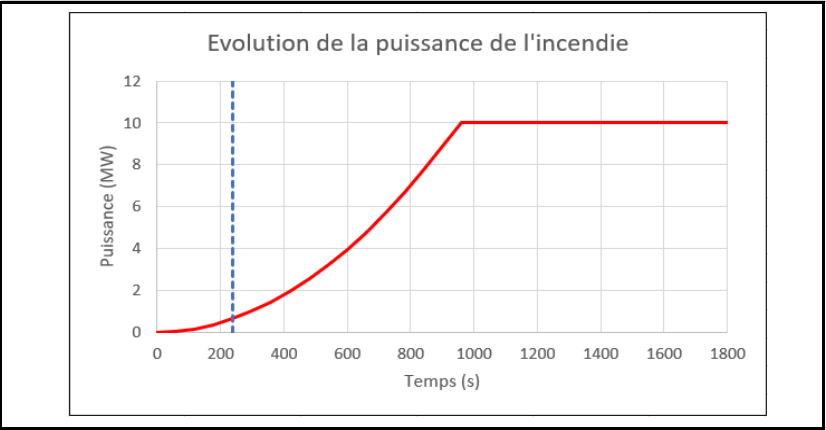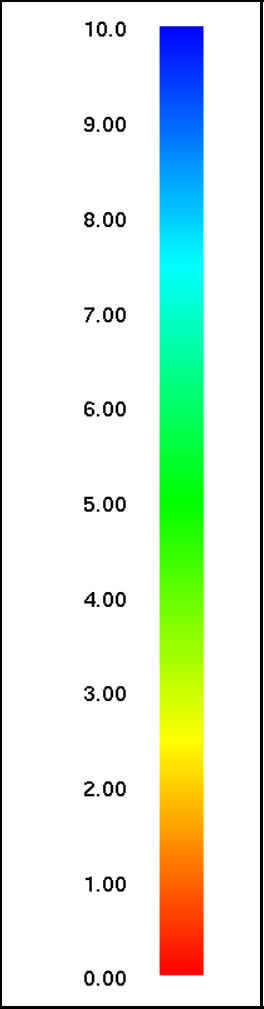


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 270 s

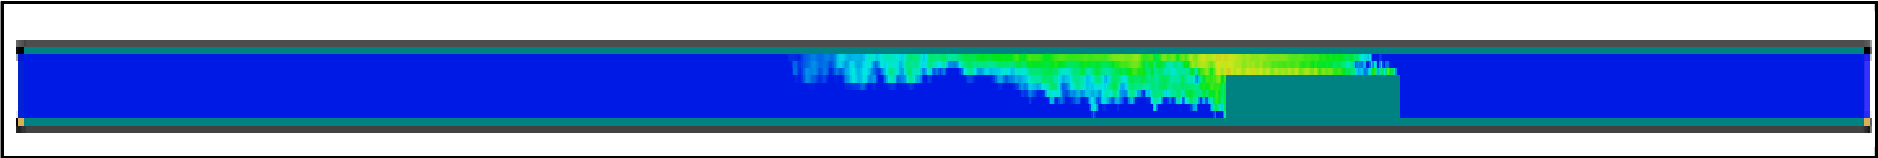


Coupe longitudinale

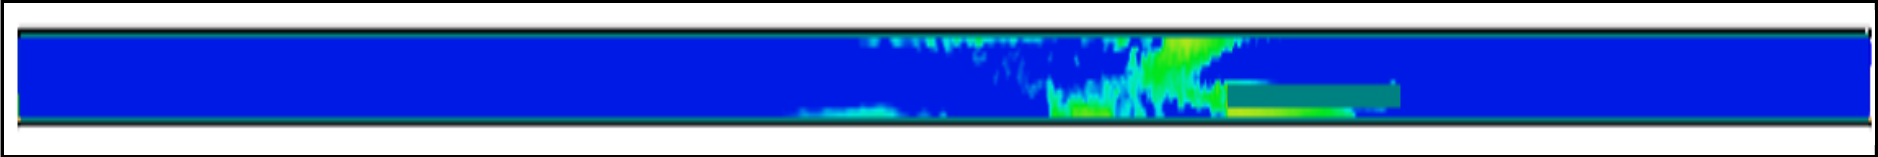


Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer




Coupe en entrée


Visibilité
(m)

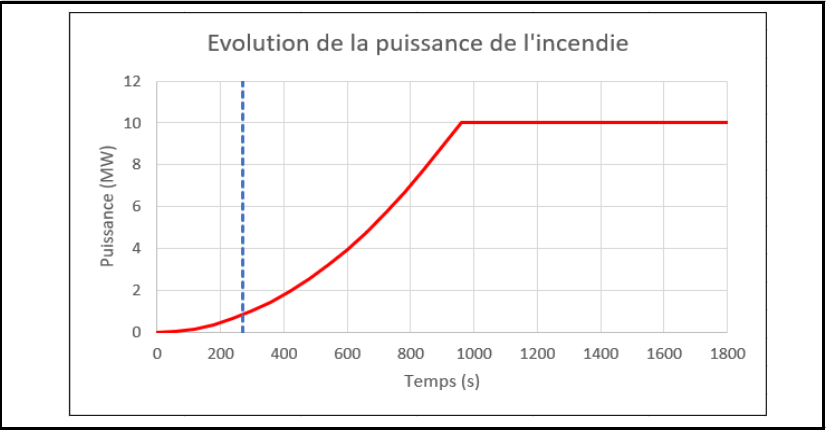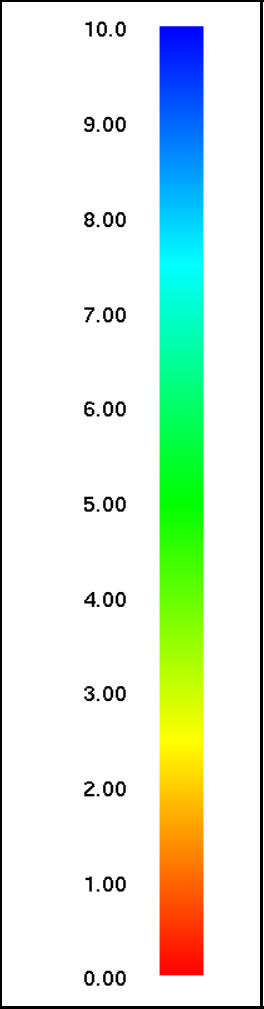


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 300 s

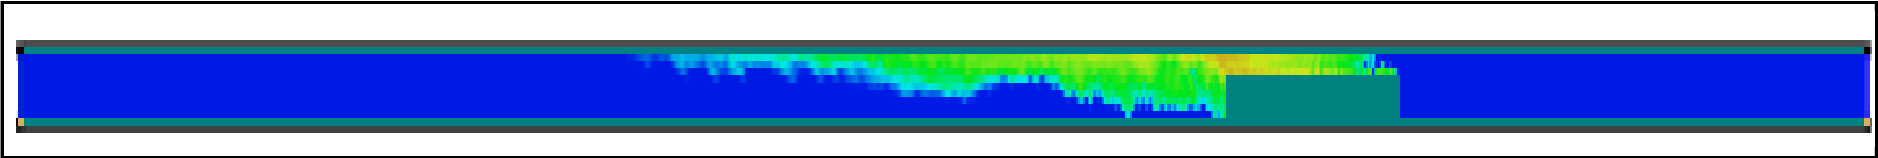


Coupe longitudinale

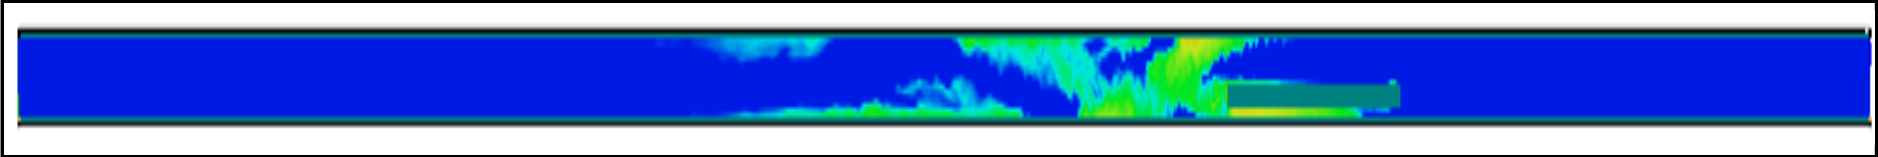


Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire



Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer




Coupe en entrée


Visibilité
(m)

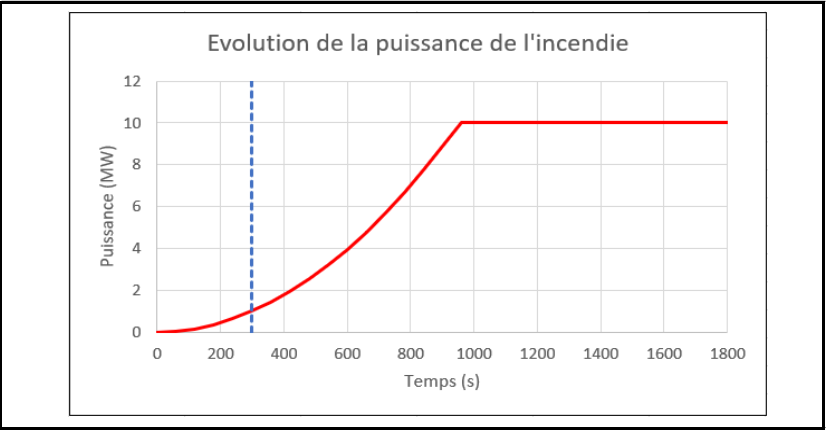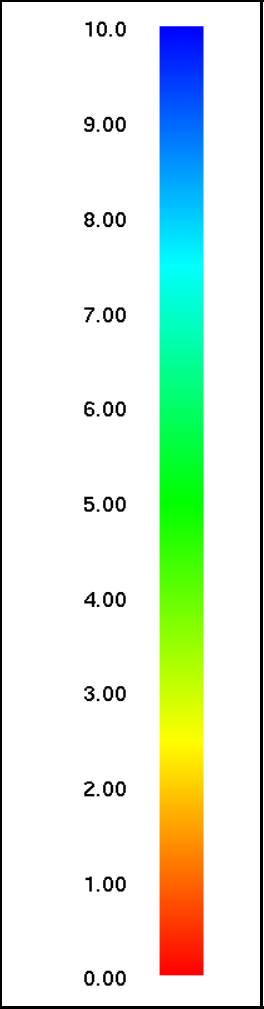


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 420 s

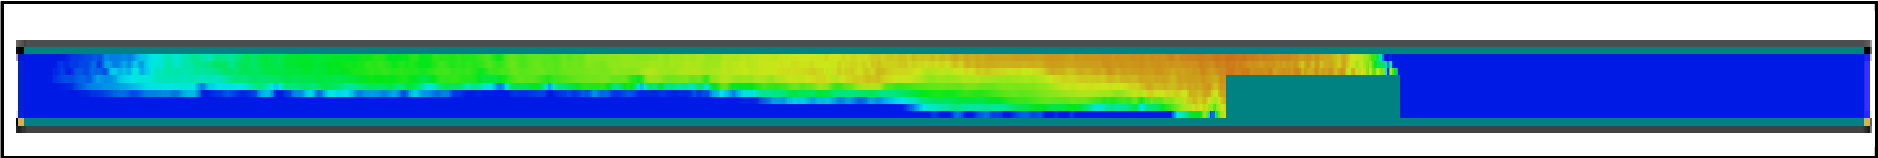


Coupe longitudinale

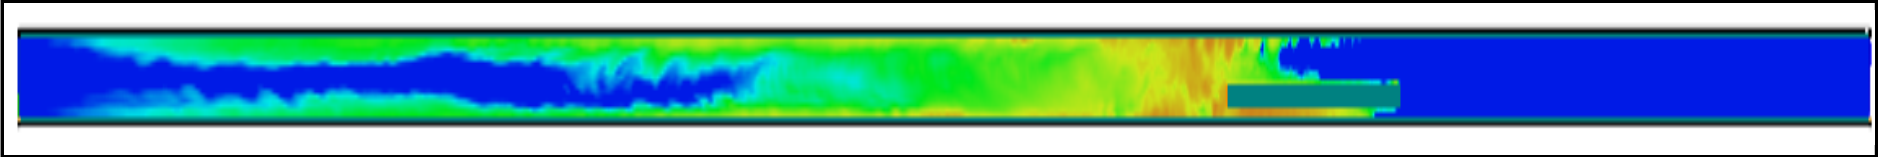


Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire

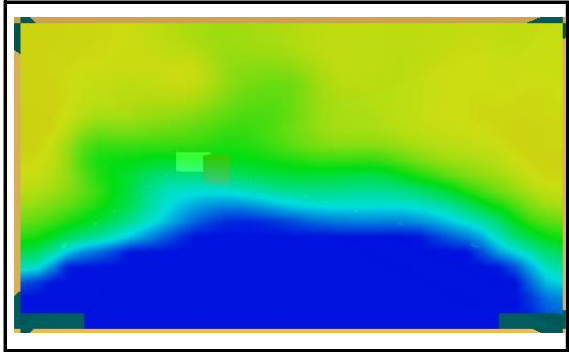

Coupe au niveau de l'issue





Coupe au droit du foyer




Coupe en entrée


Visibilité
(m)

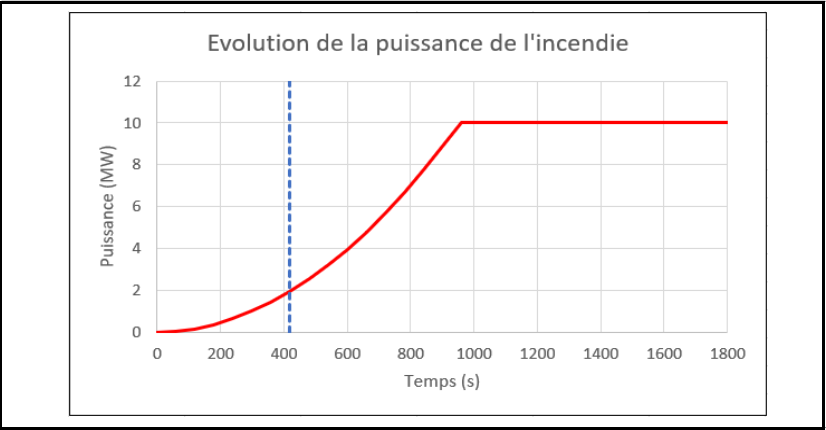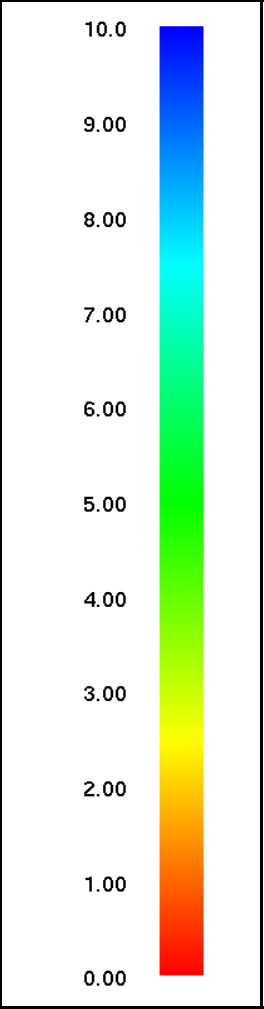


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 600 s

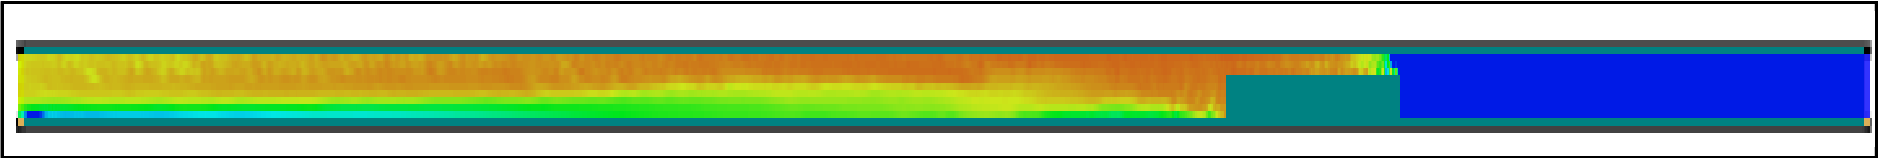


Coupe longitudinale

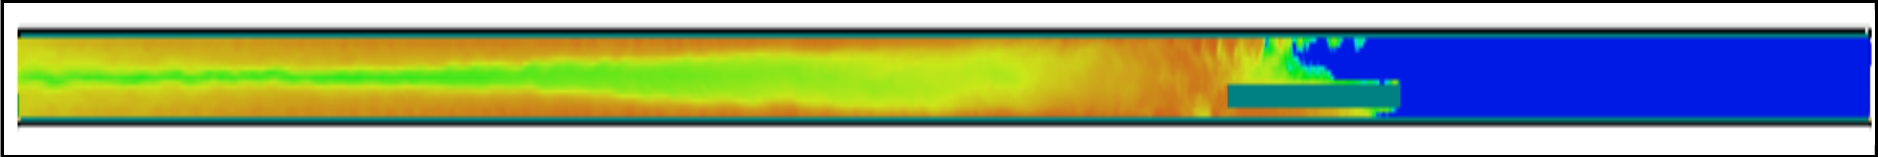


Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire




Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer




Coupe en entrée

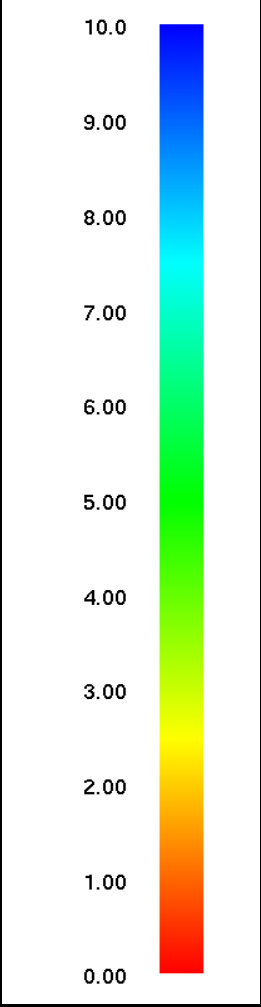


Visibilité (m)

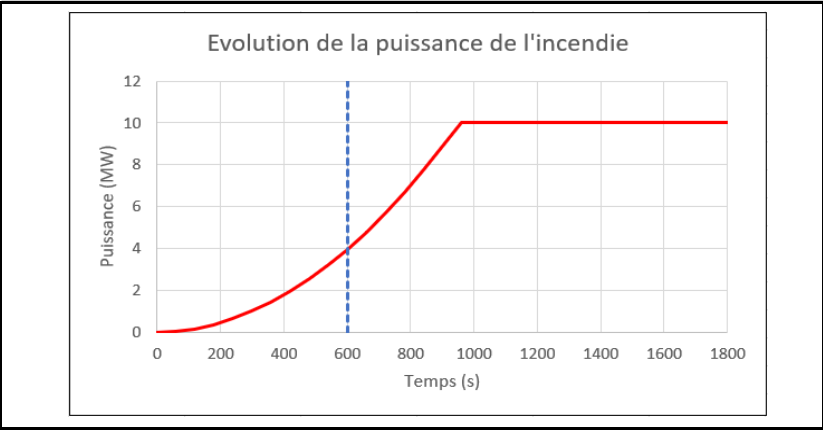


Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 900 s

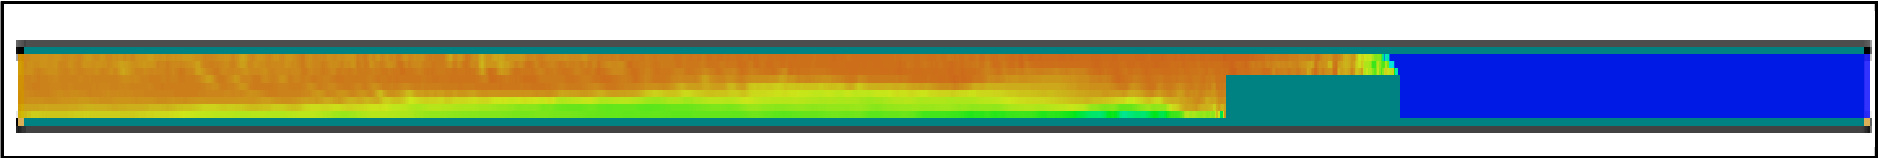


Coupe longitudinale

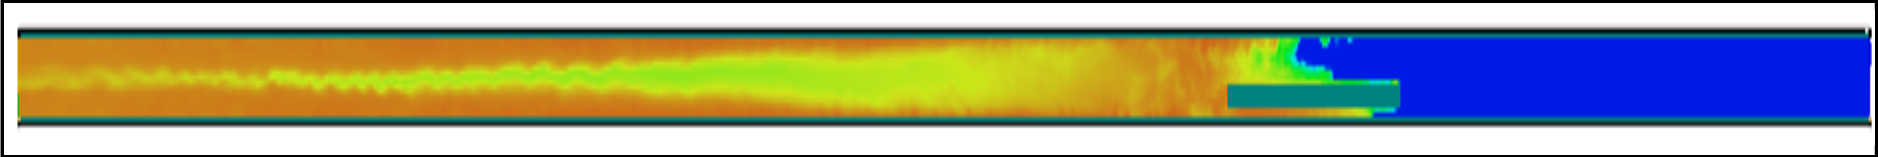


Vue à hauteur d'Homme (z=2m)




Coupe en entrée




Coupe intermédiaire

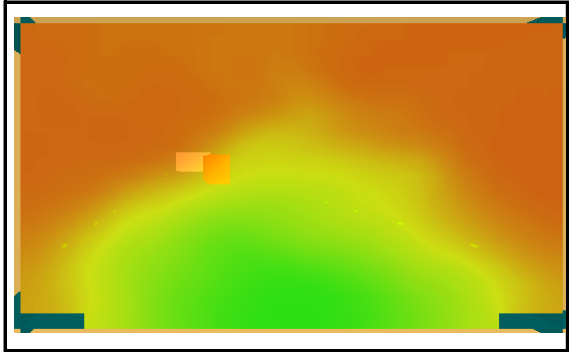


Coupe au niveau de l'issue




Coupe au droit du foyer

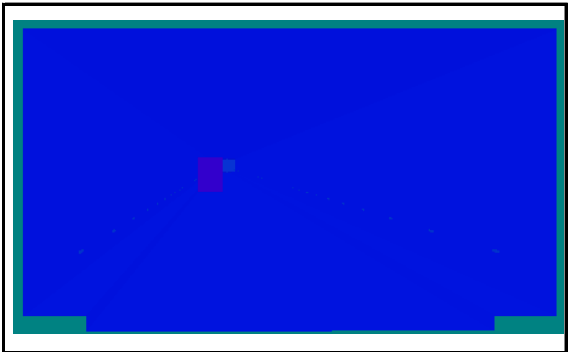


Coupe en entrée

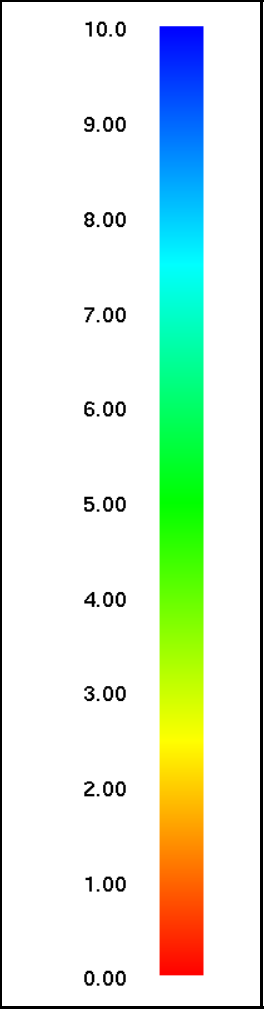

Visibilité (m)

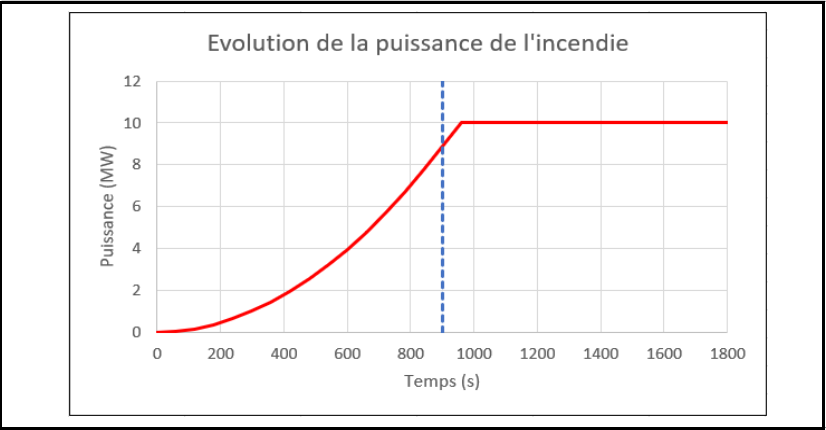


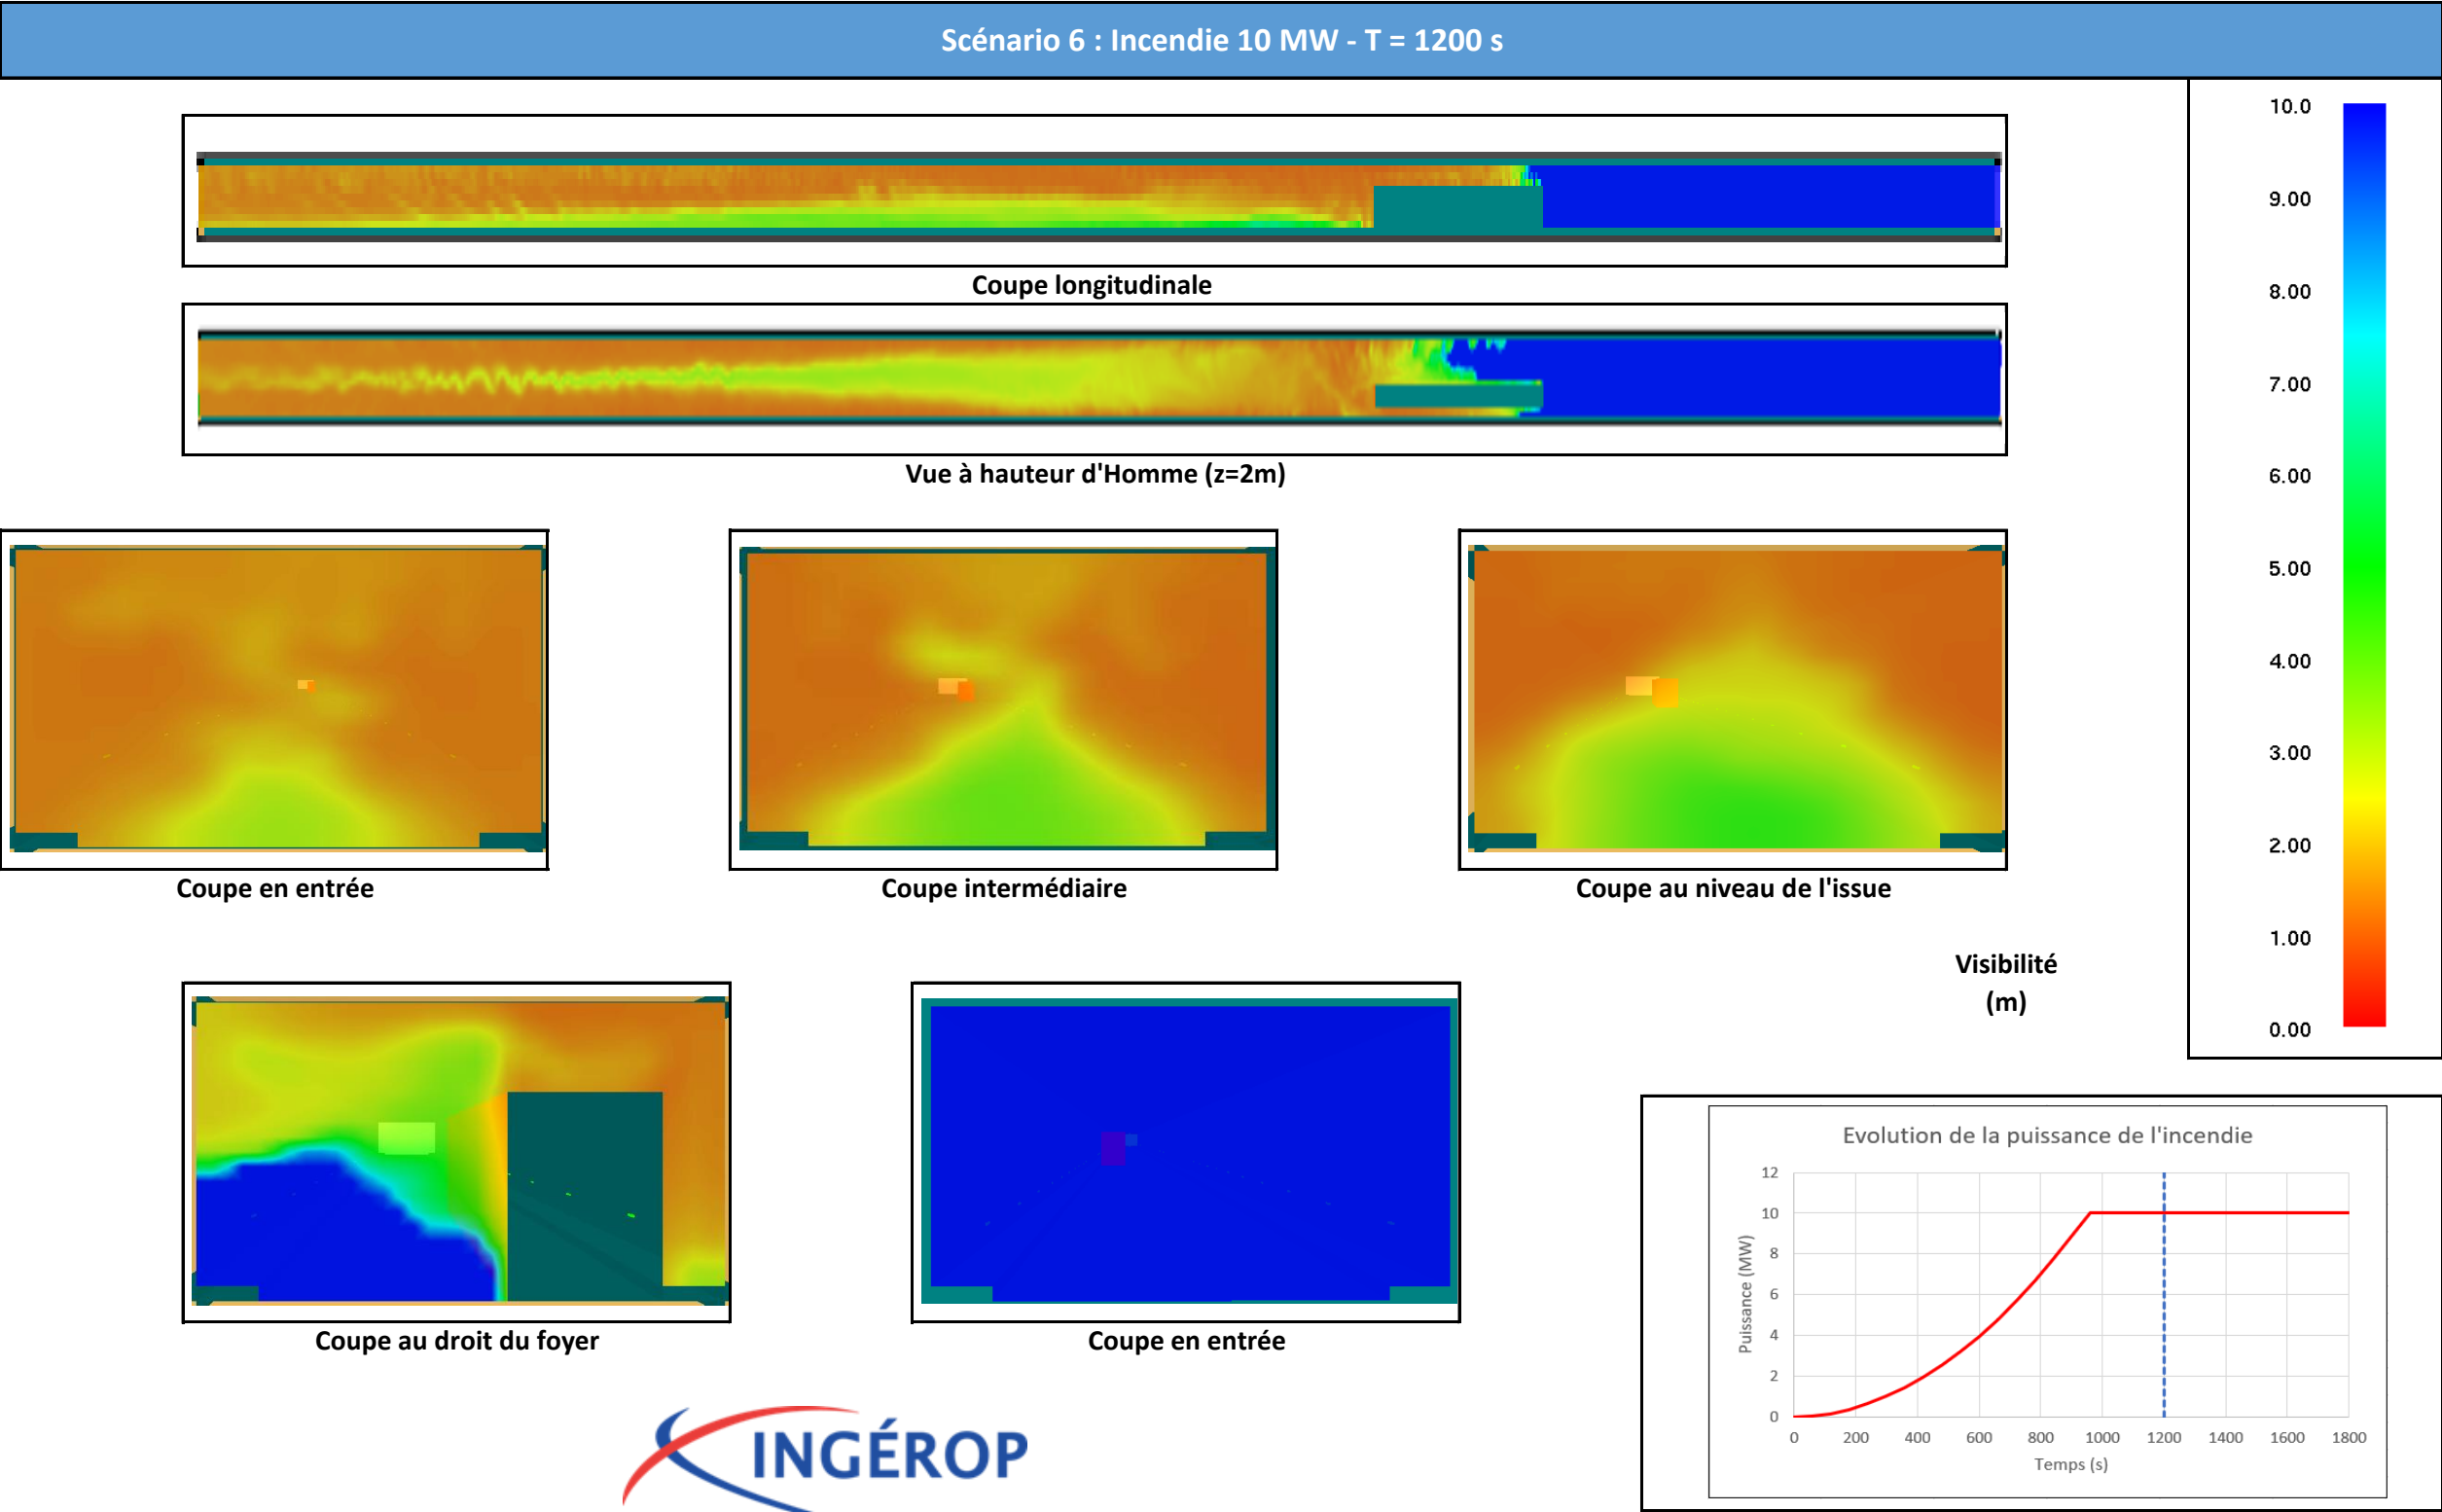


Rayonnement


Scénario 6 :

Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 0 s

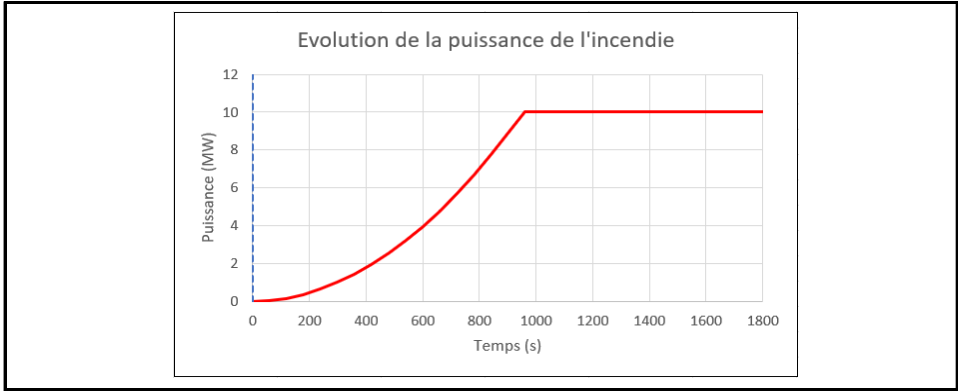



Rayonnement
(KW/m²)

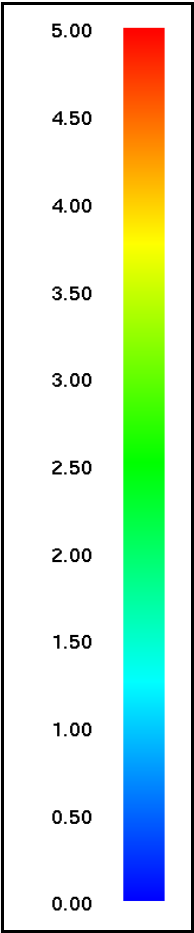


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 30 s

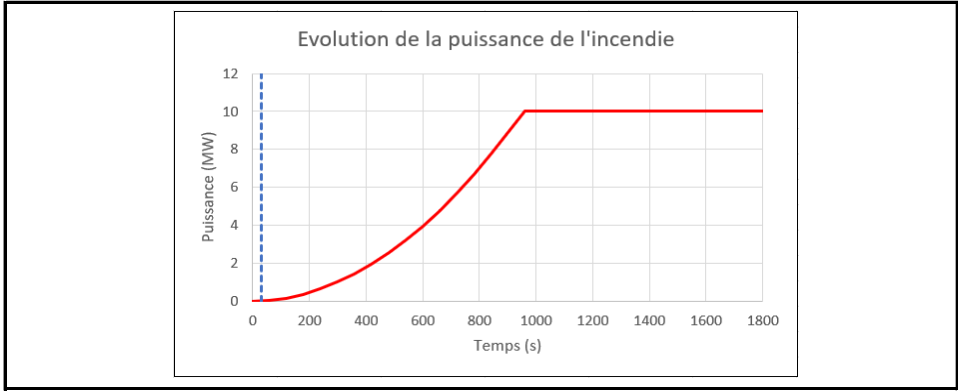



Rayonnement
(KW/m²)

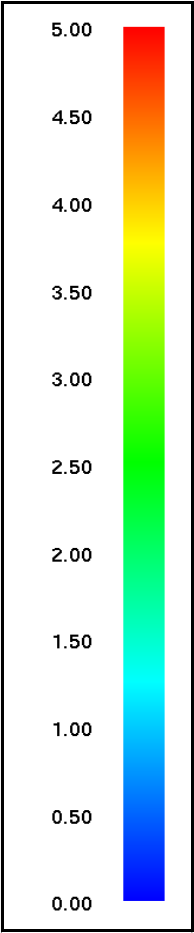


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 60 s

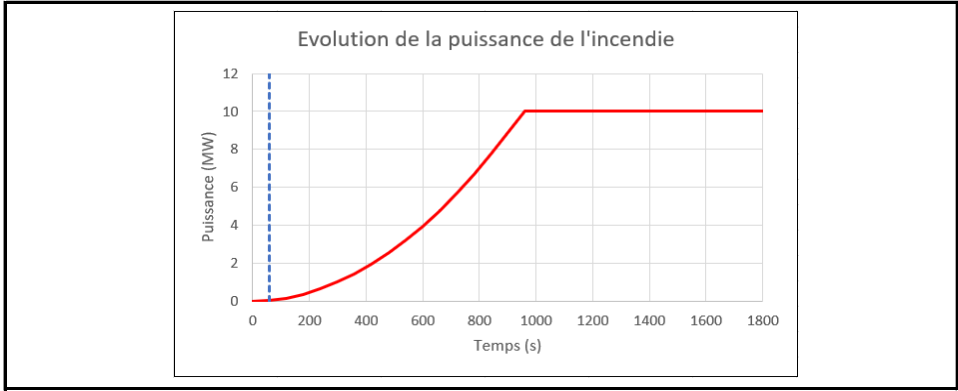



Rayonnement
(KW/m²)

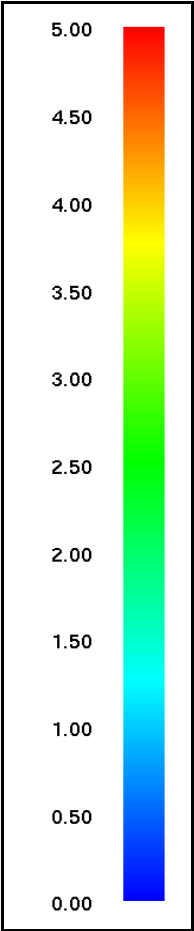


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 90 s

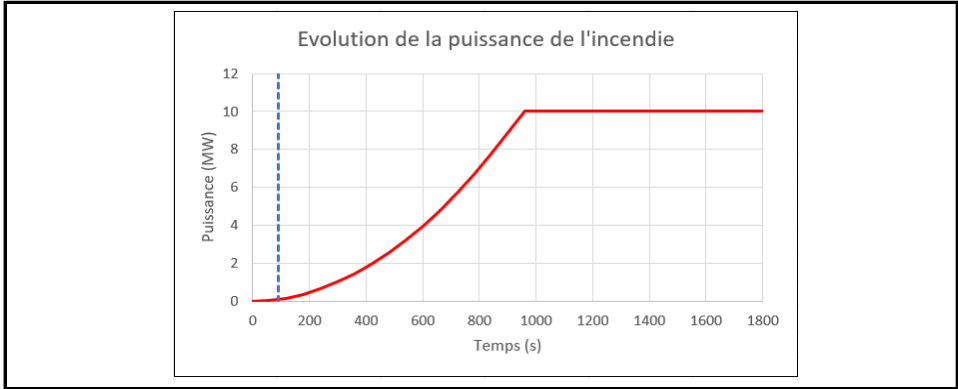



Rayonnement
(KW/m²)

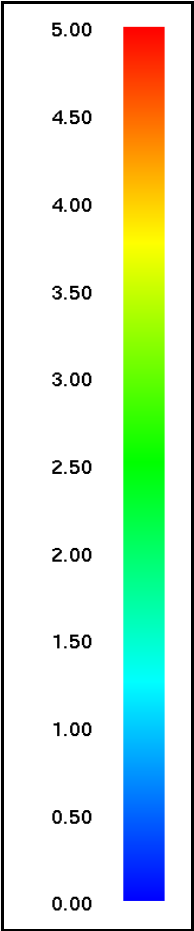


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 120 s

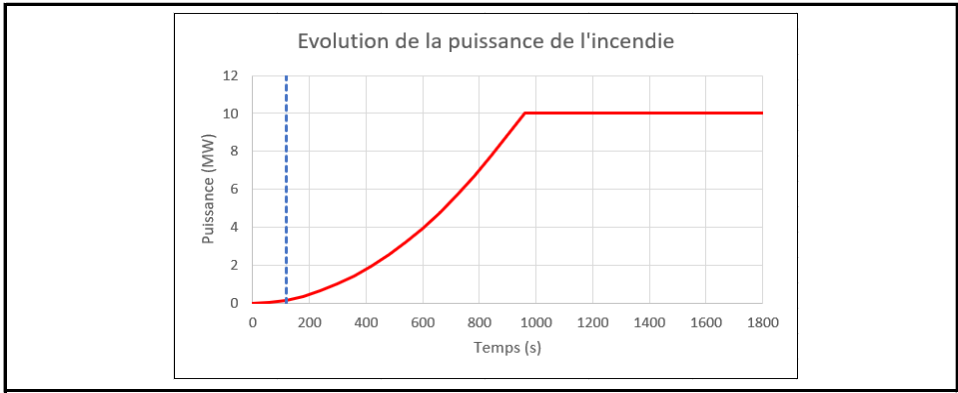
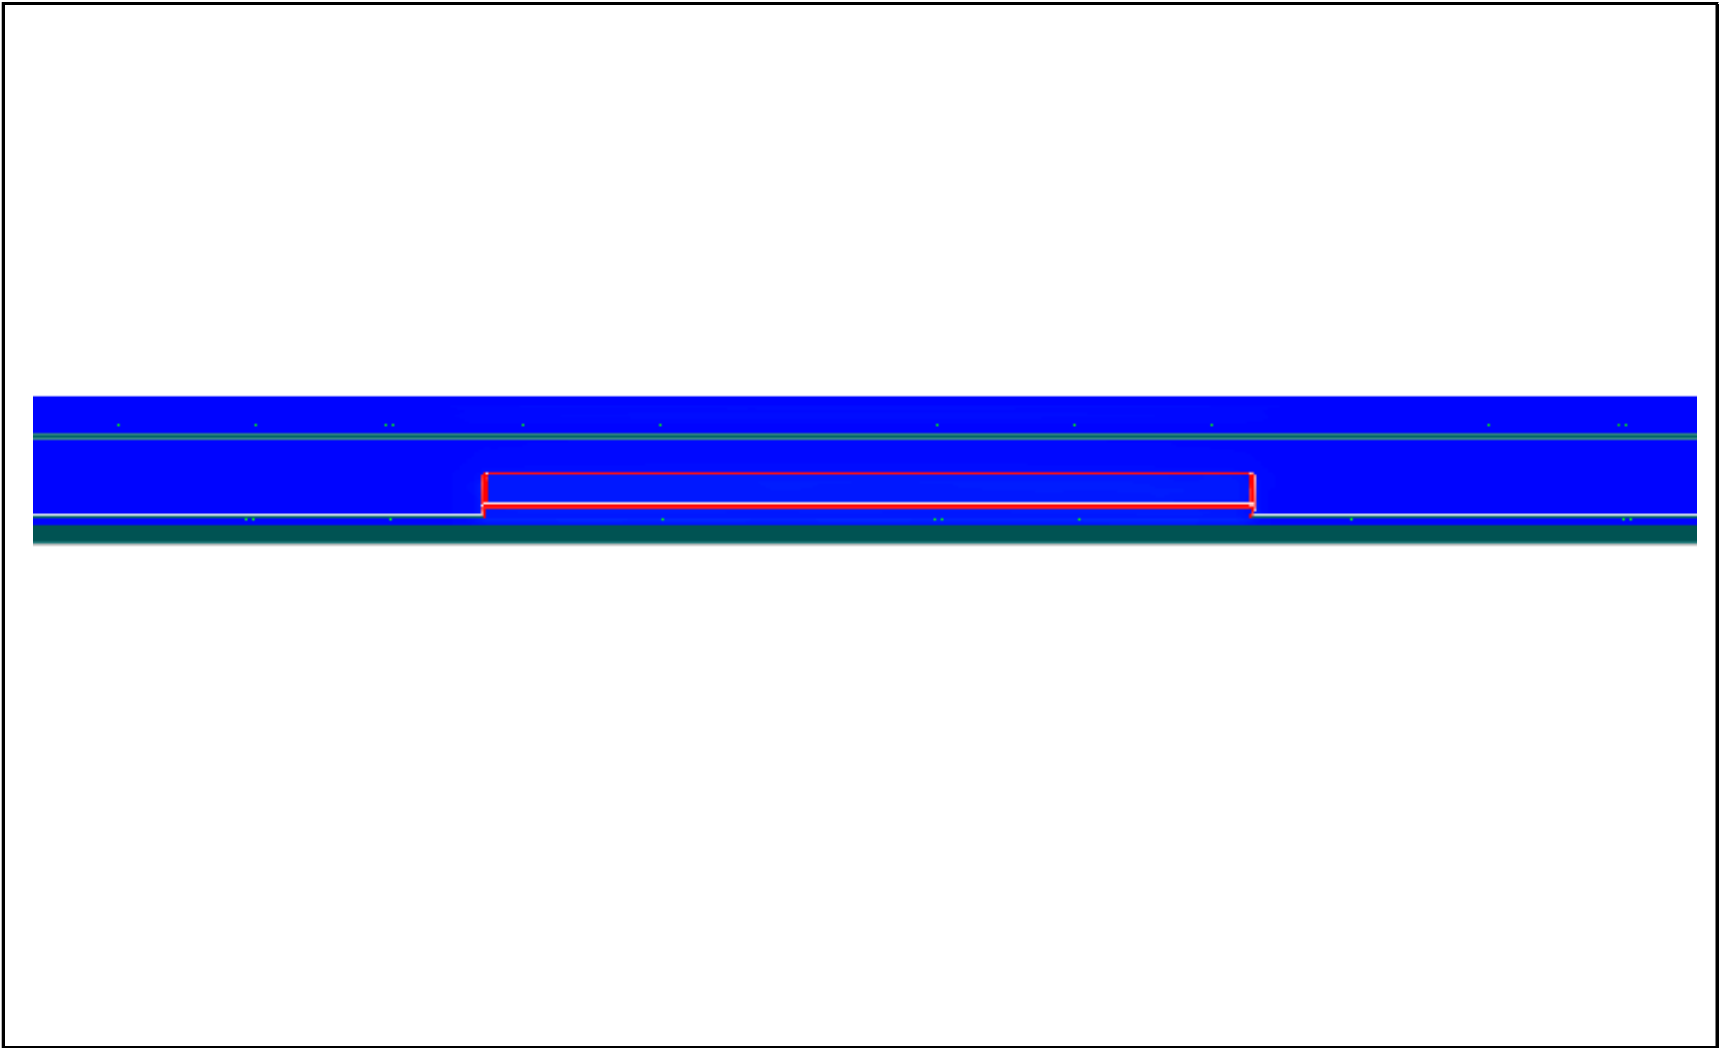


Rayonnement
(KW/m²)

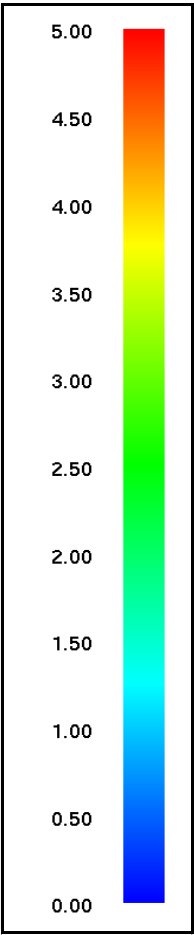


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 150 s

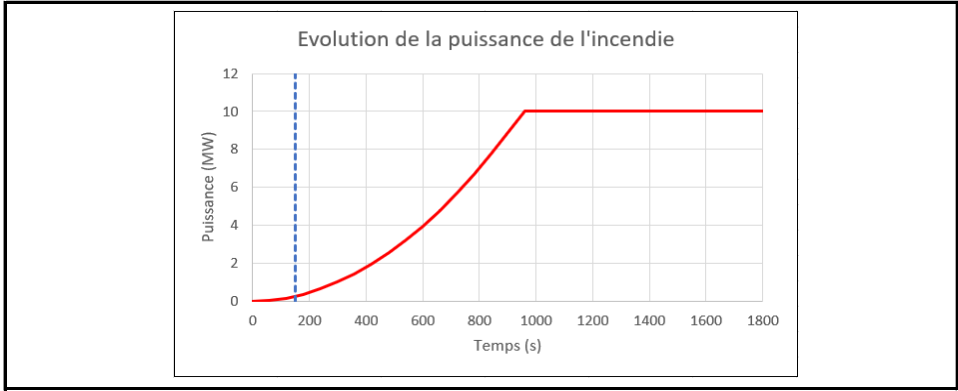
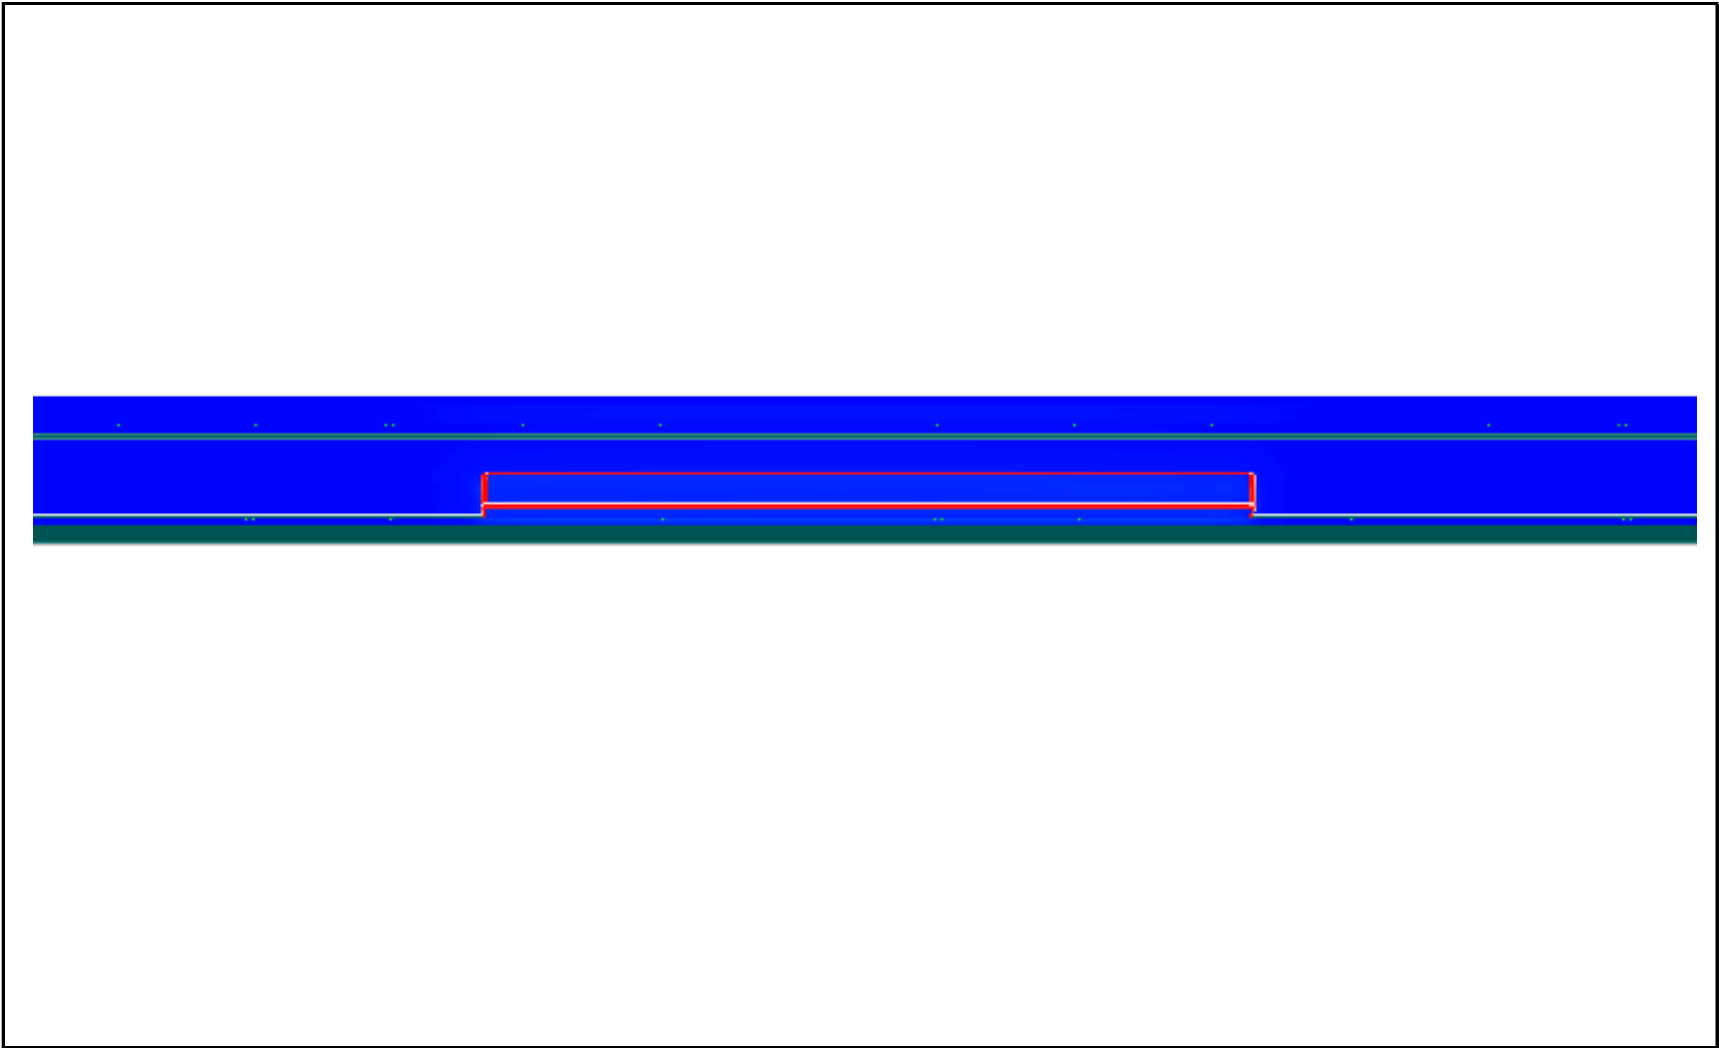


Rayonnement
(KW/m²)

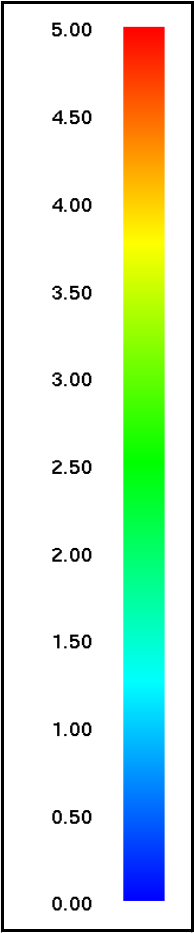


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 180 s

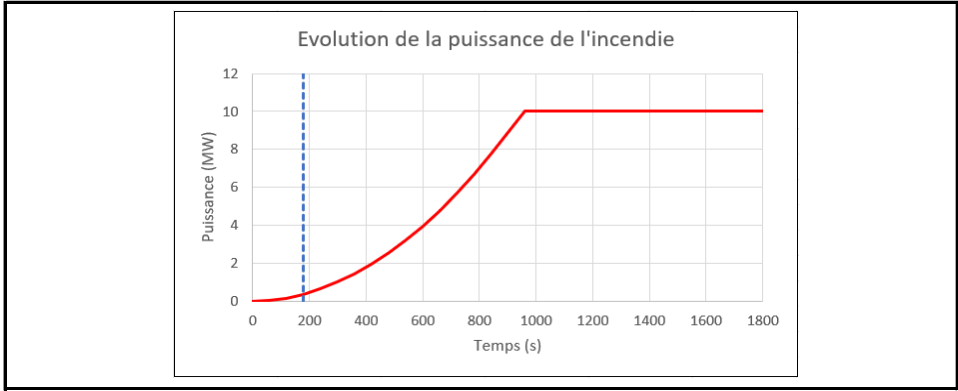
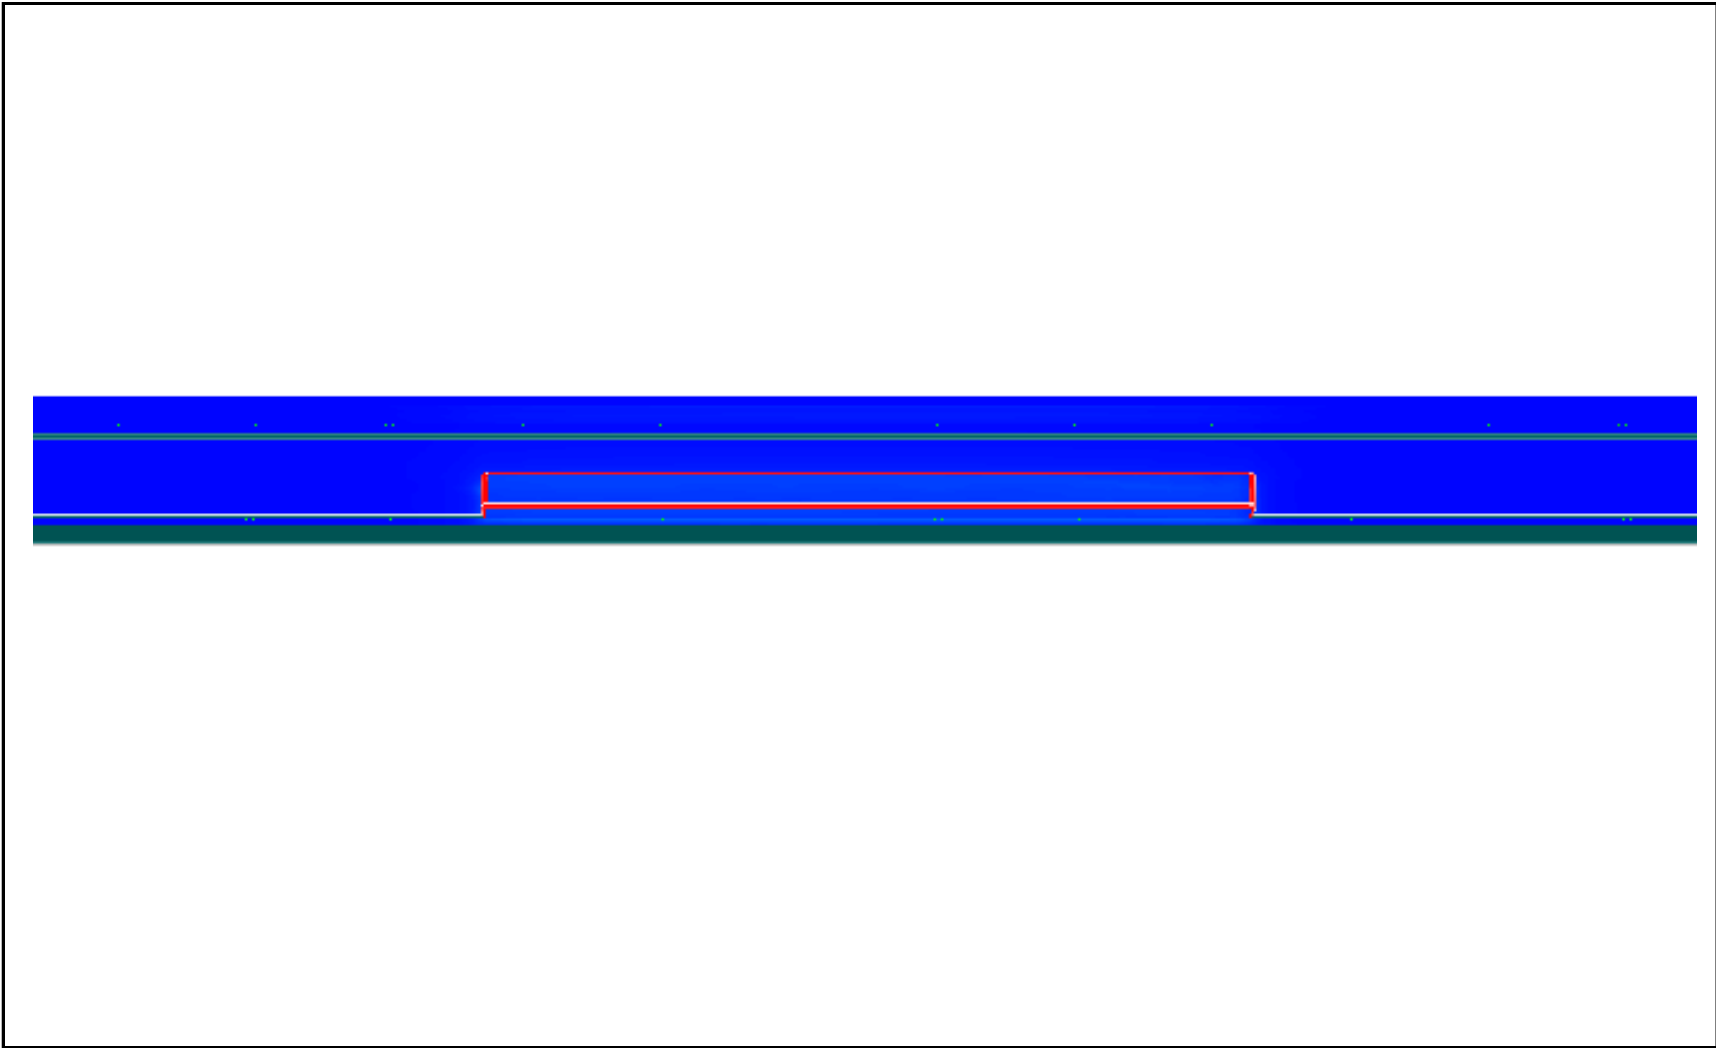


Rayonnement
(KW/m²)

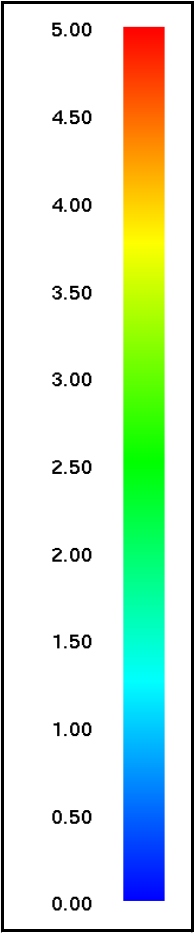


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 210 s

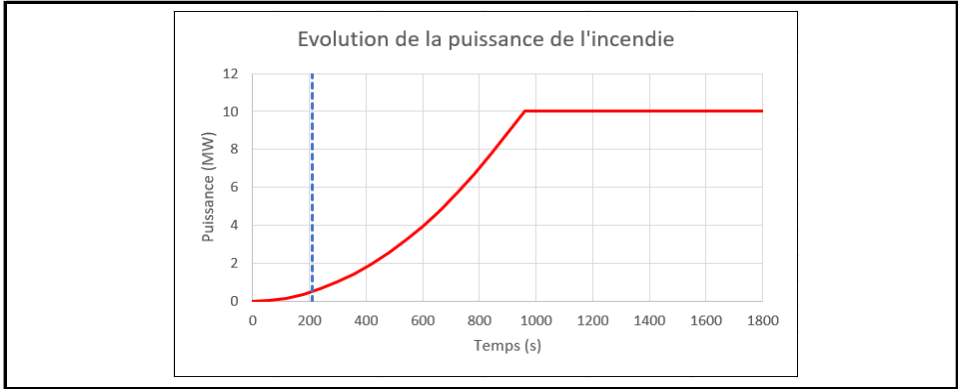
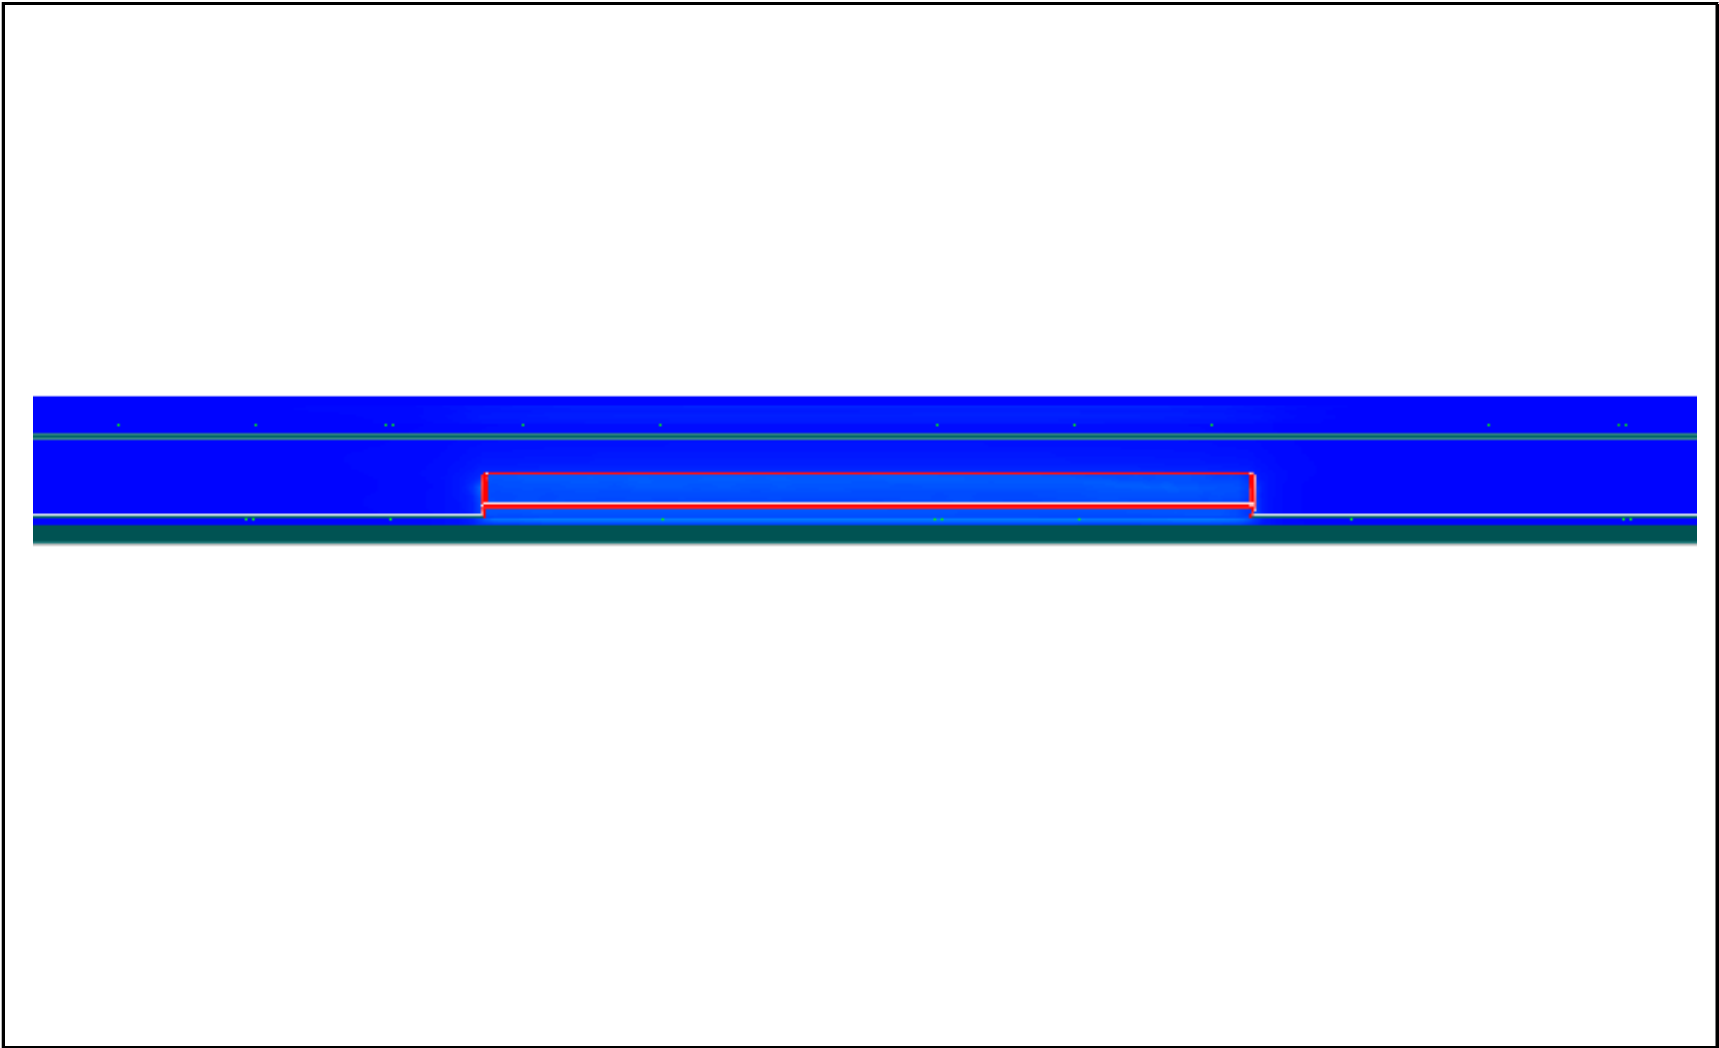


Rayonnement
(KW/m²)

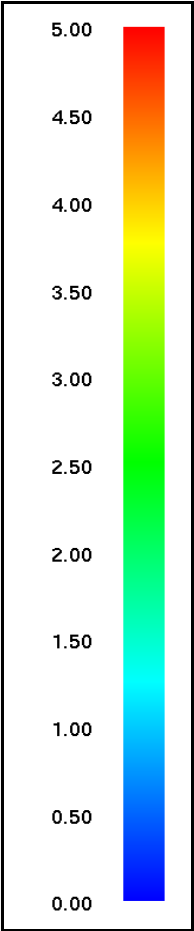


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 240 s

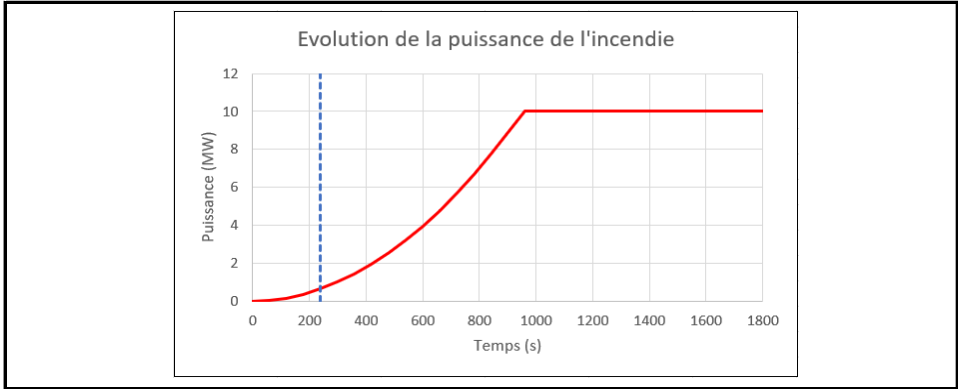
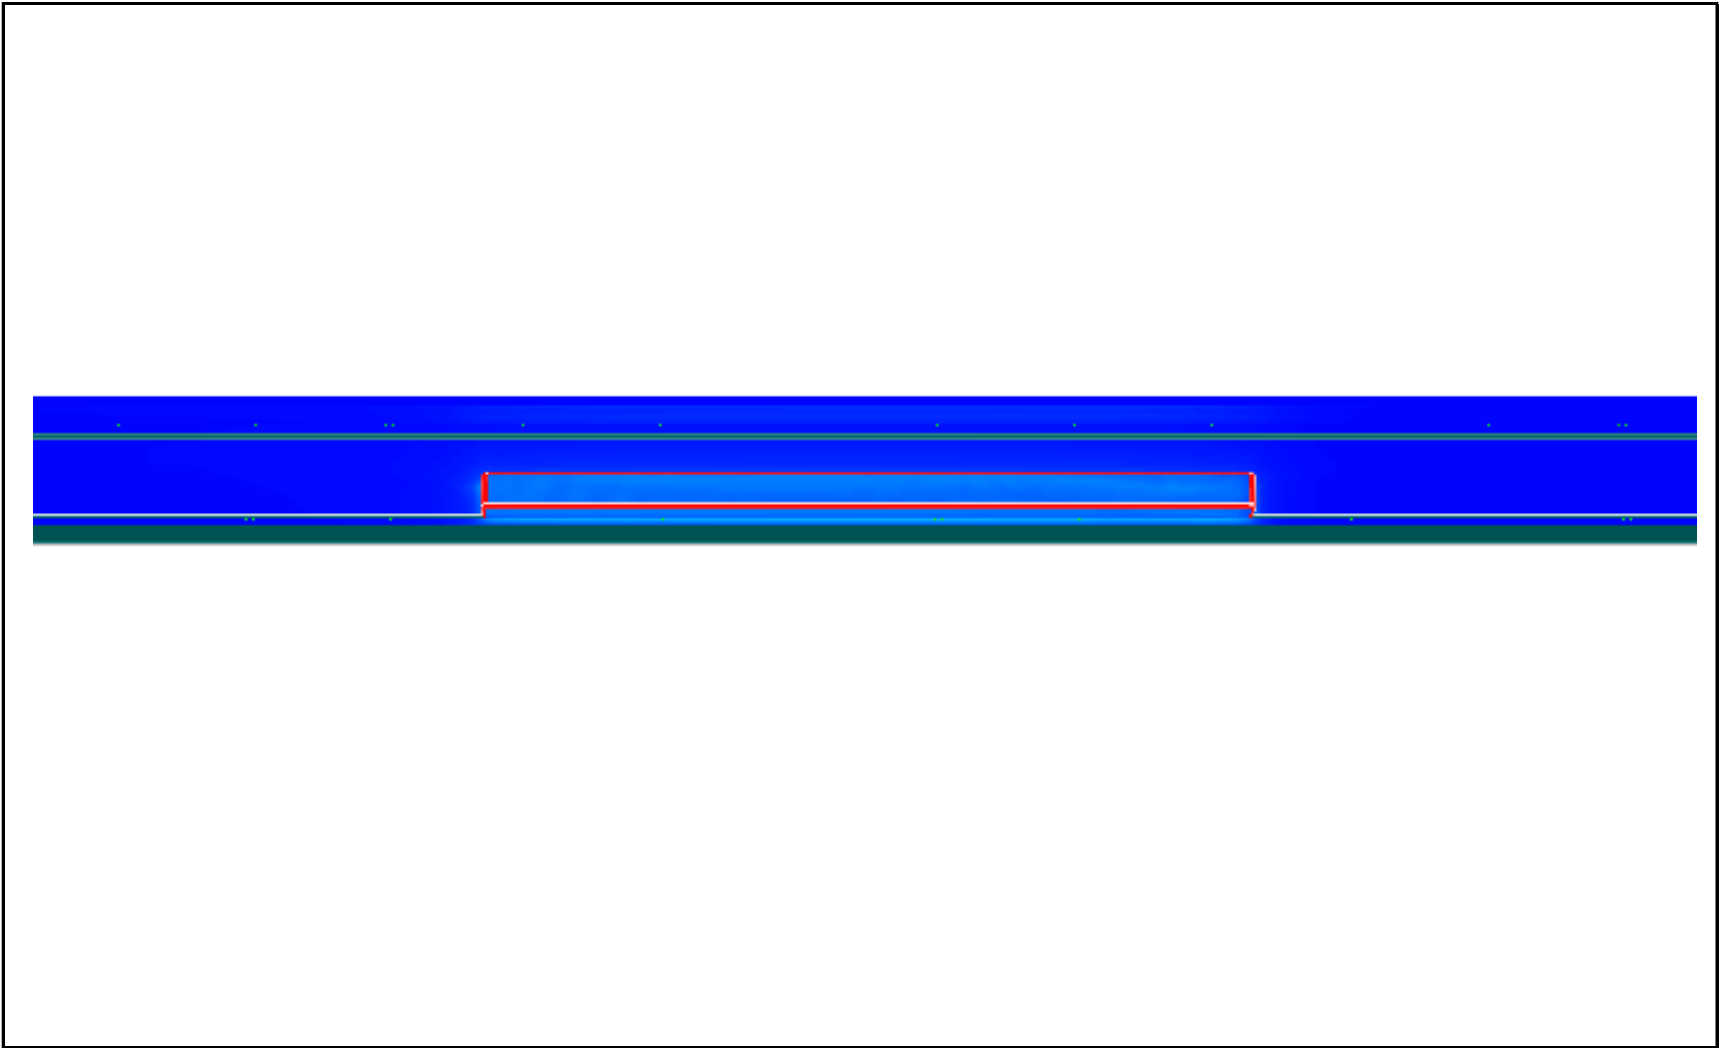


Rayonnement
(KW/m²)

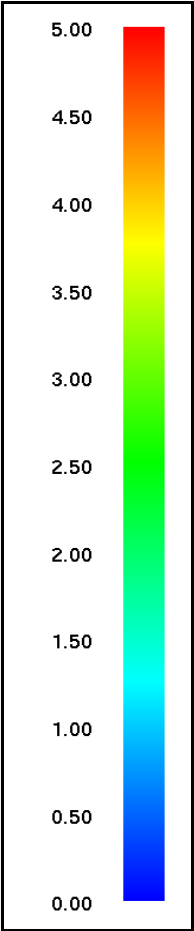


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 270 s

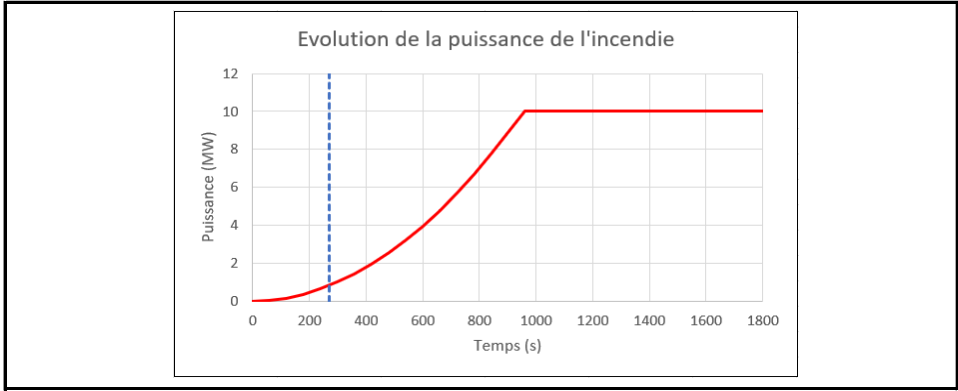
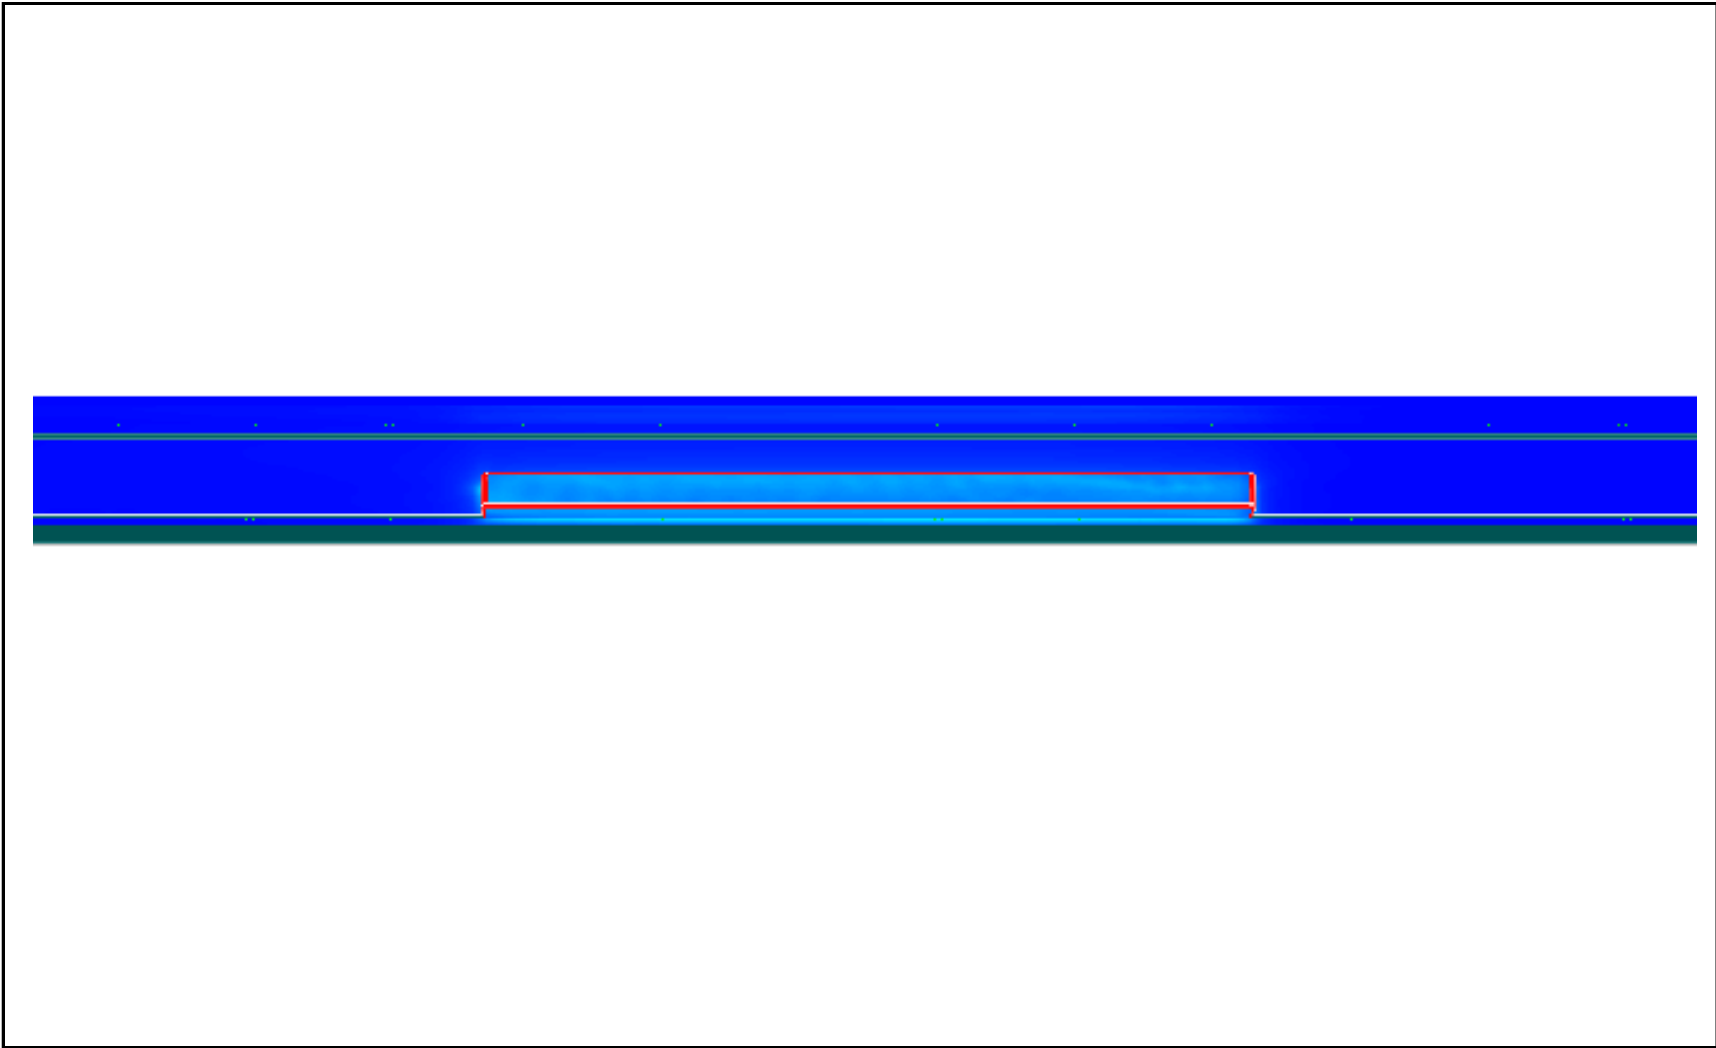


Rayonnement
(KW/m²)

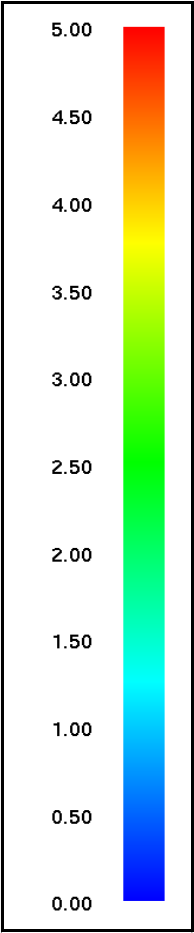


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 300 s

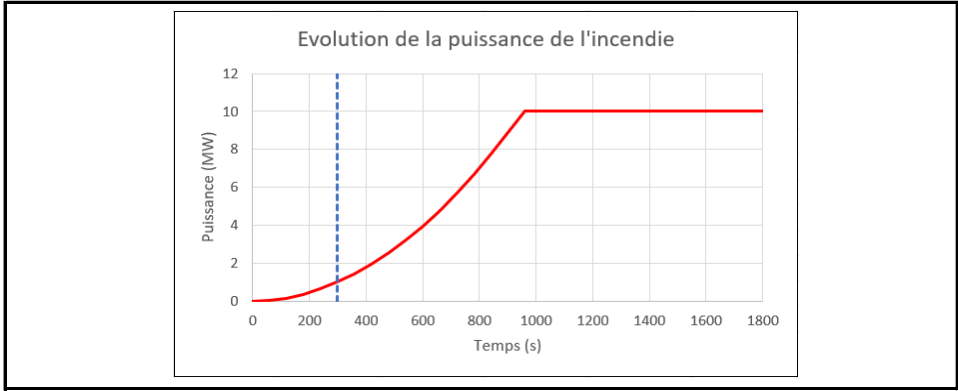
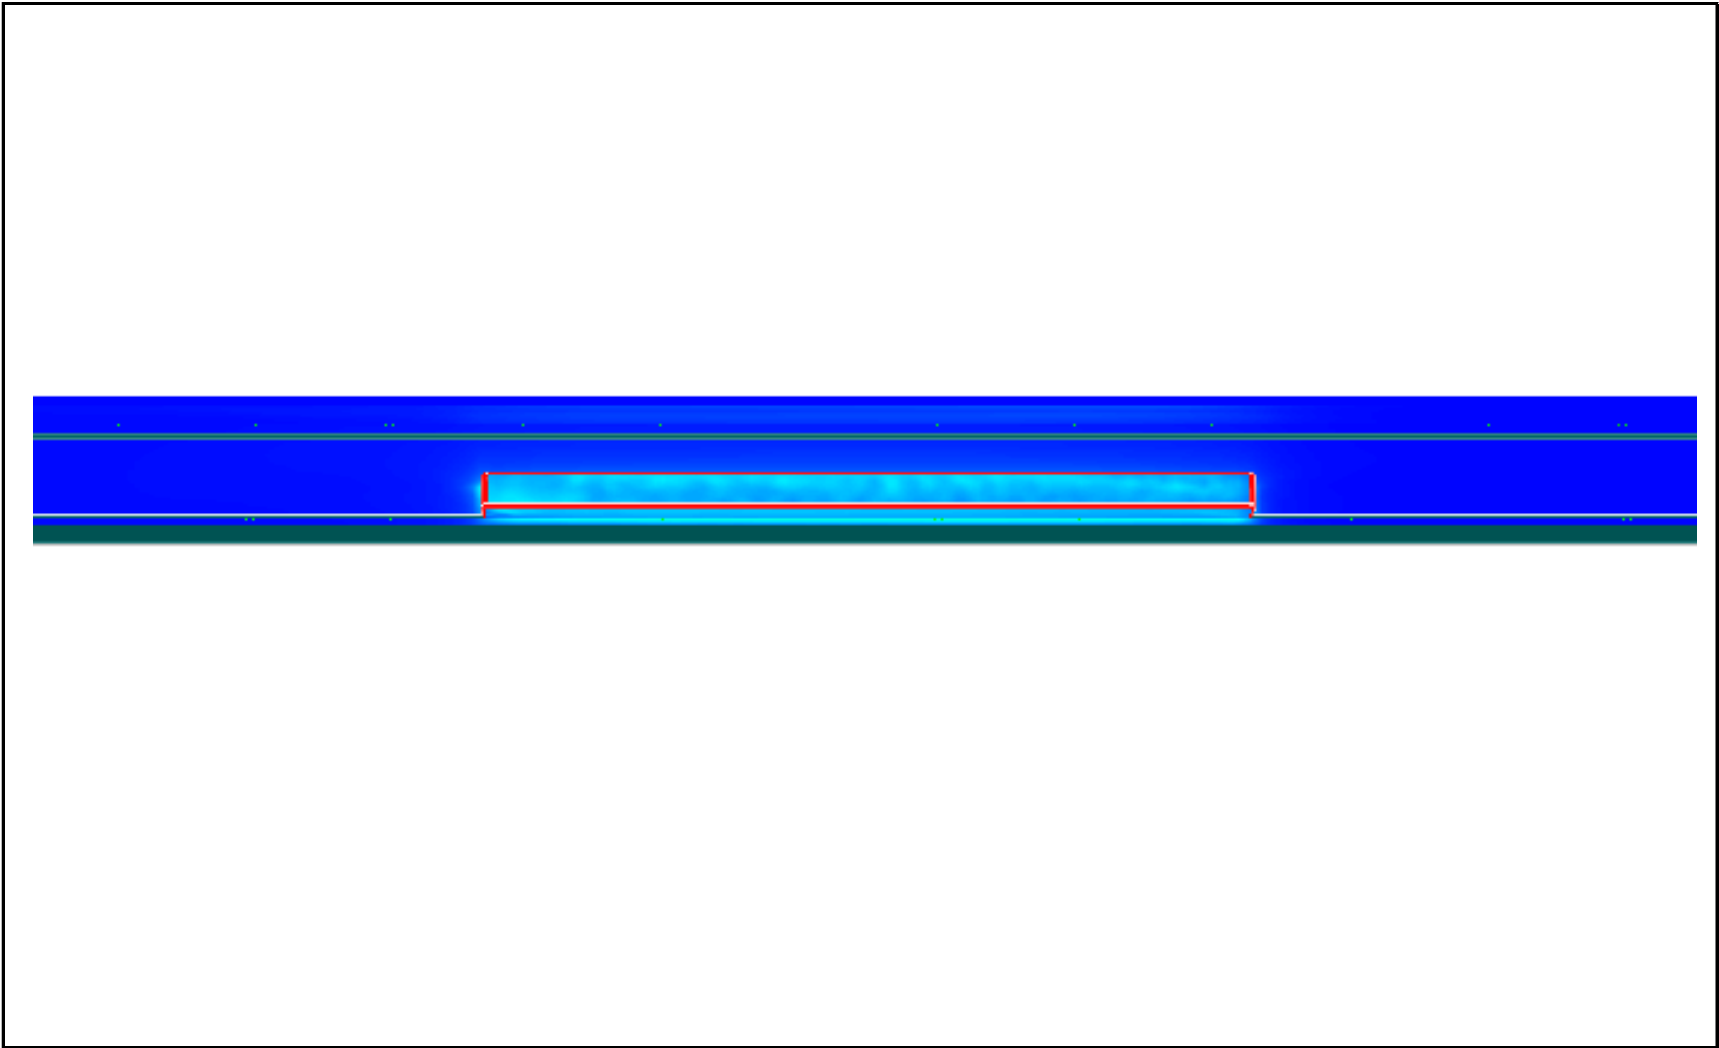


Rayonnement
(KW/m²)

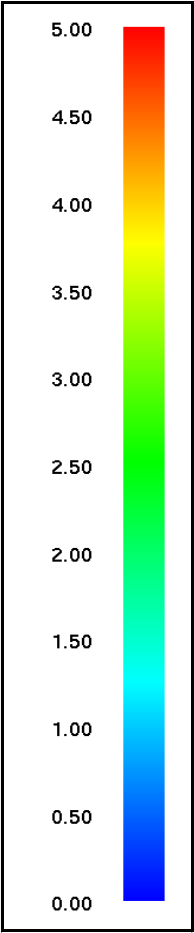


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 420 s

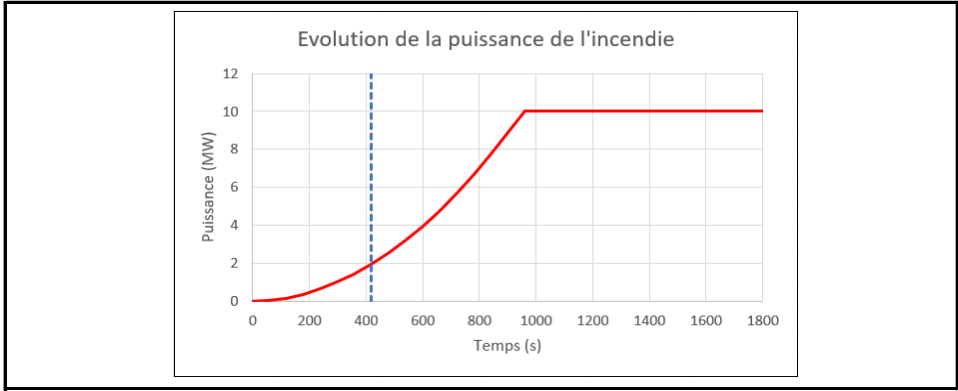
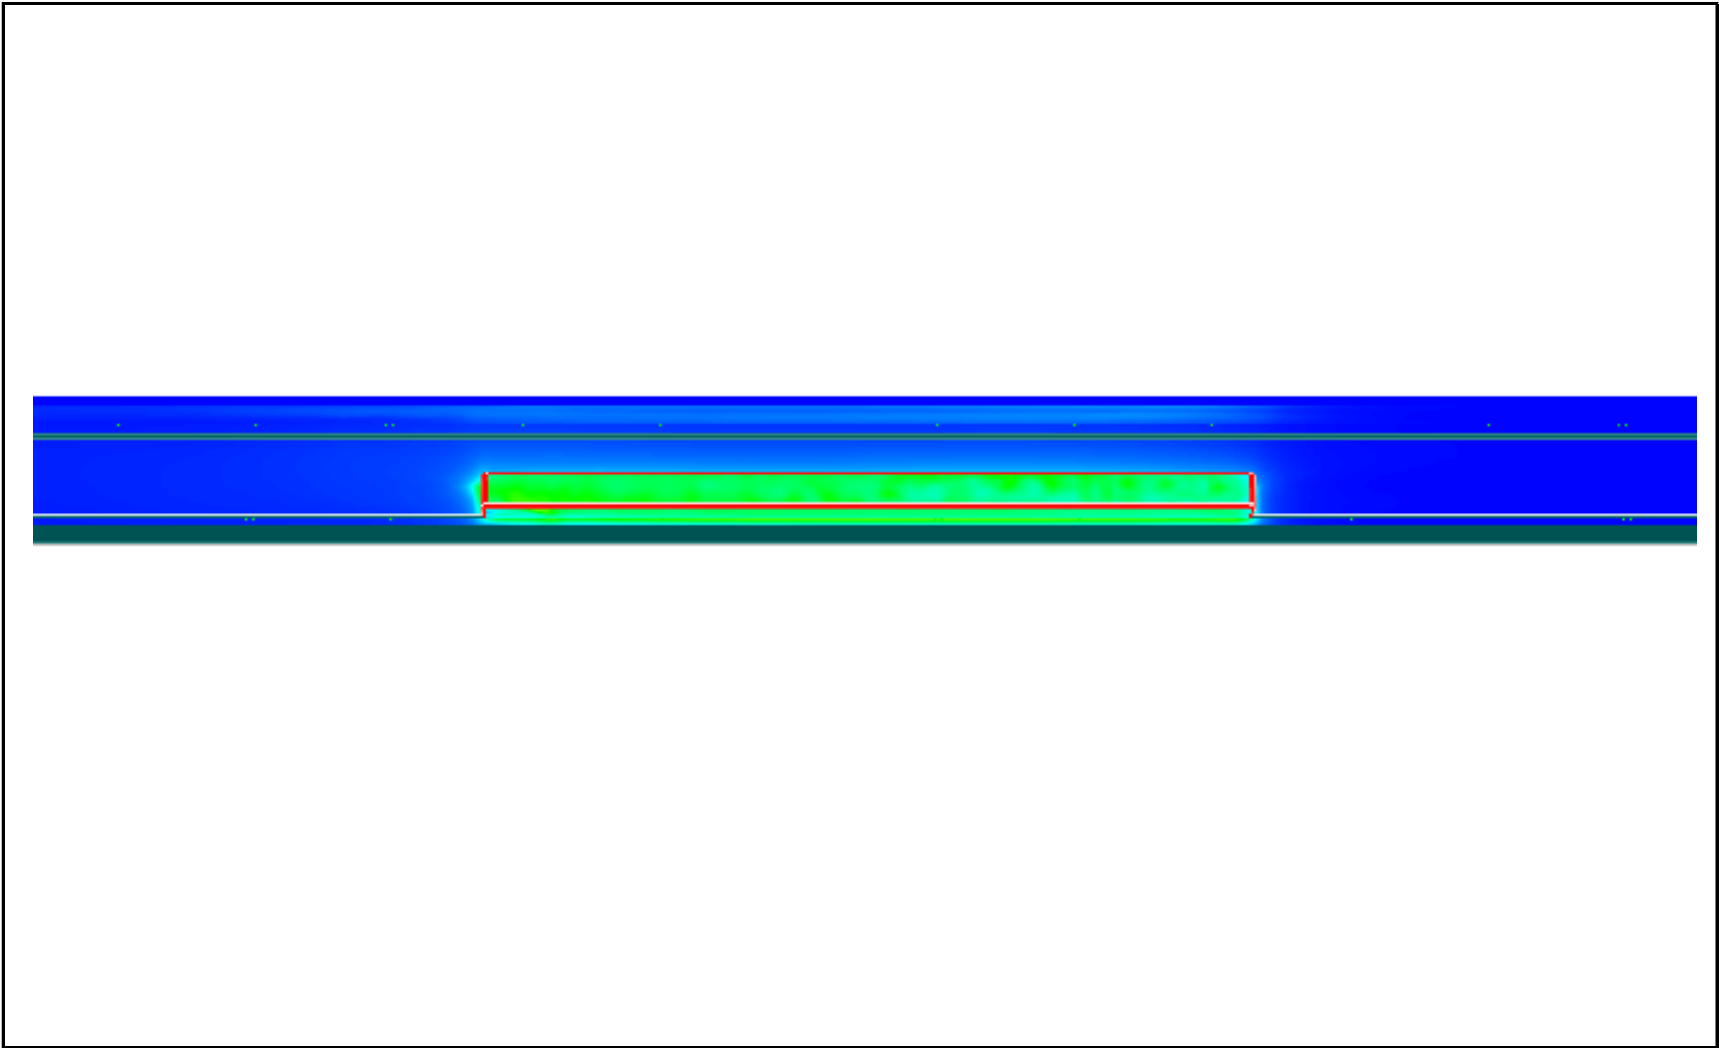


Rayonnement
(KW/m²)

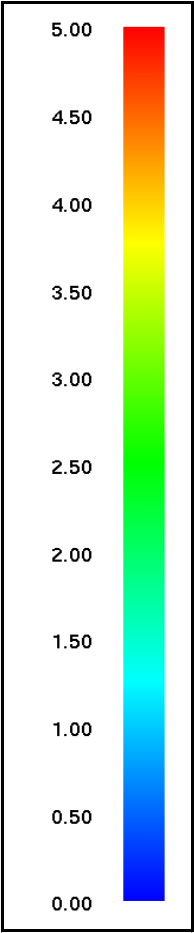


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 600 s

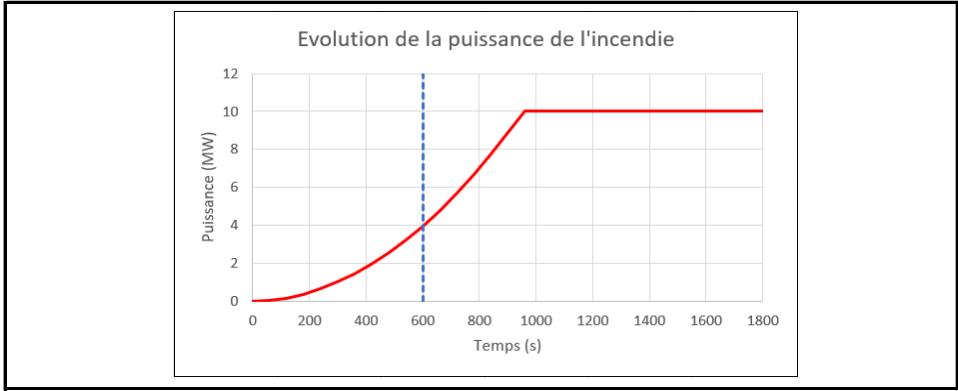
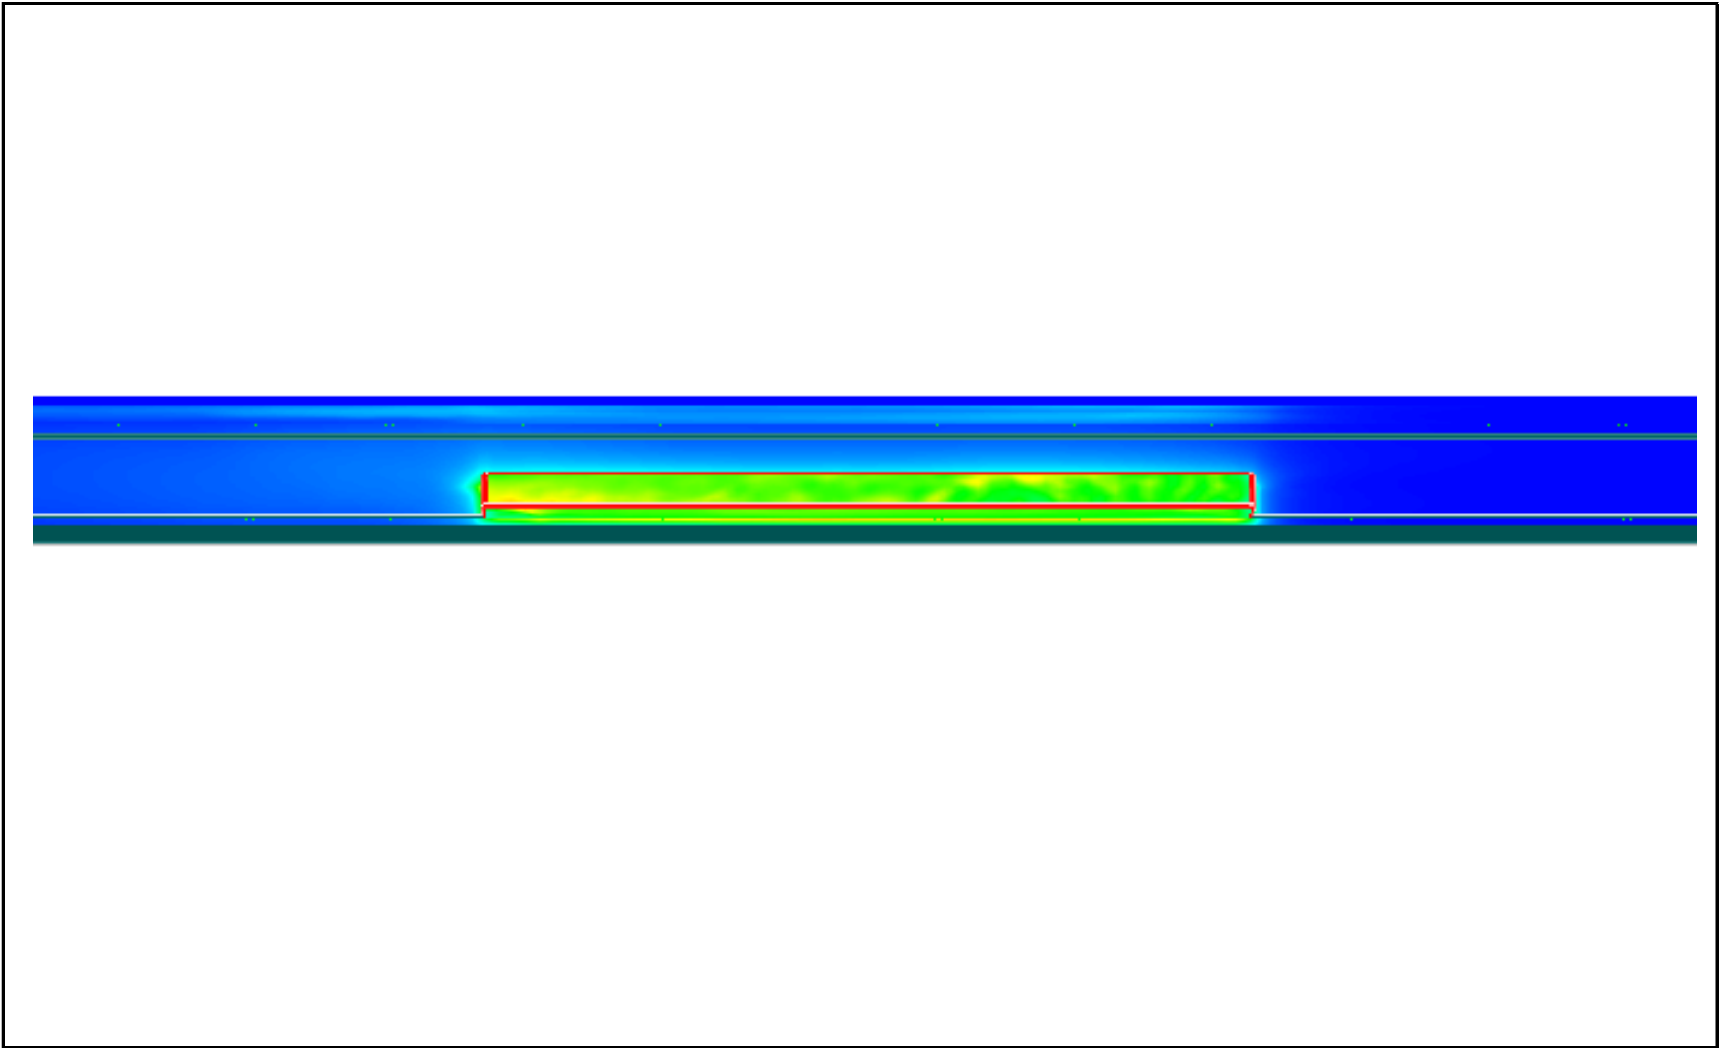


Rayonnement
(KW/m²)

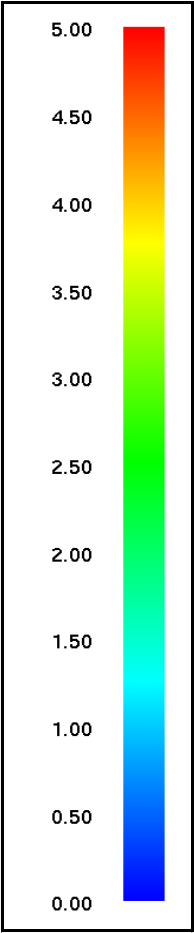


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 900 s

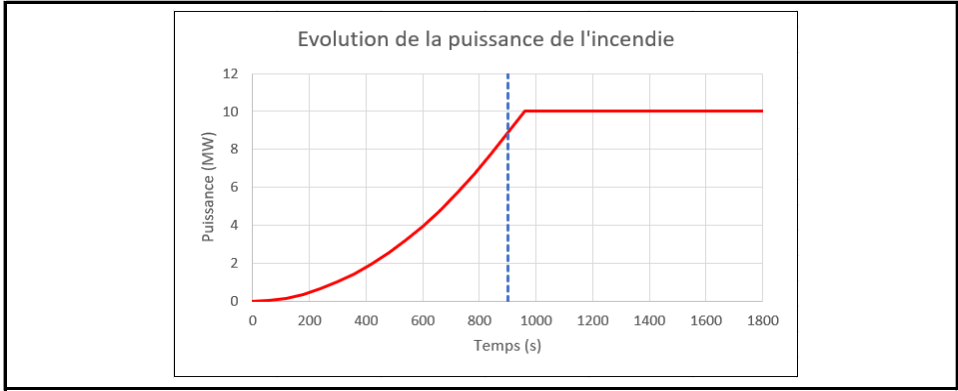
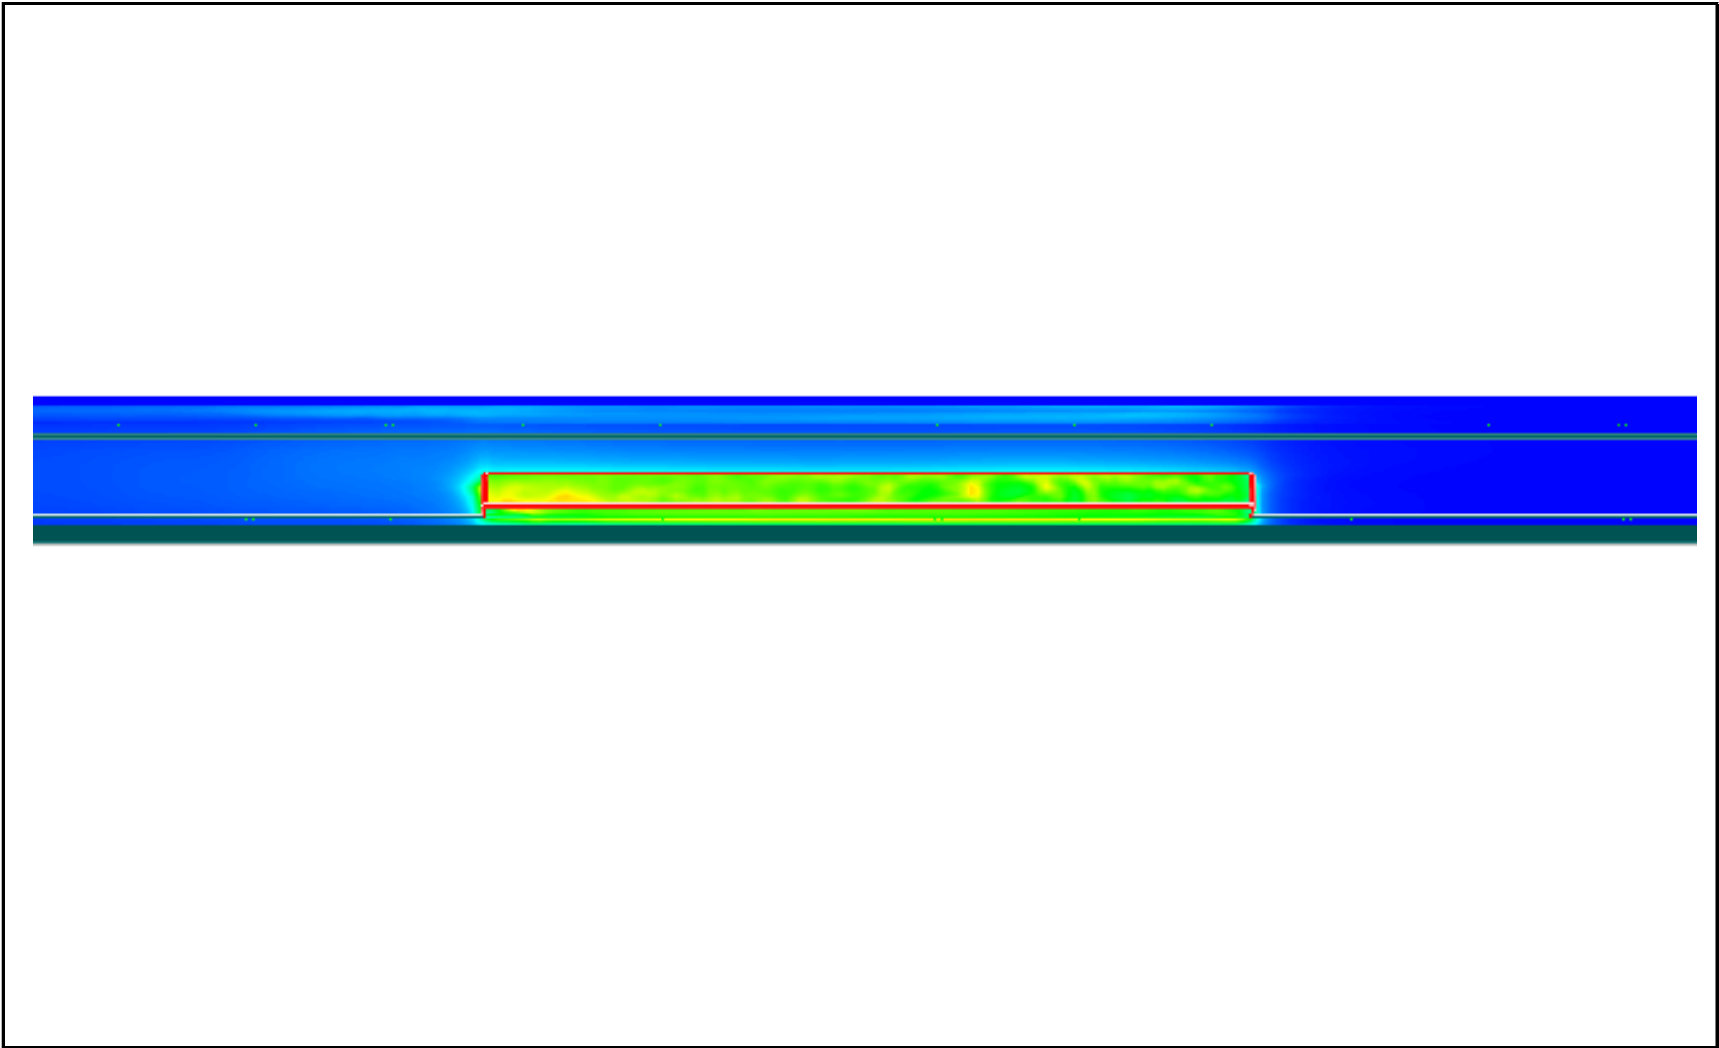


Rayonnement
(KW/m²)

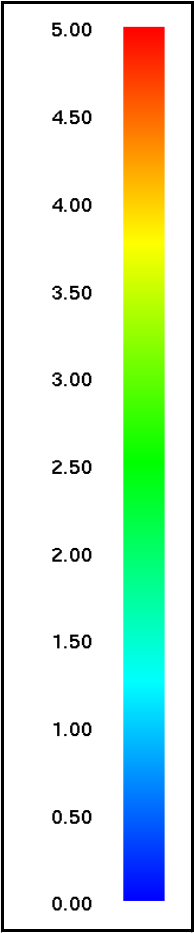


Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 1200 s

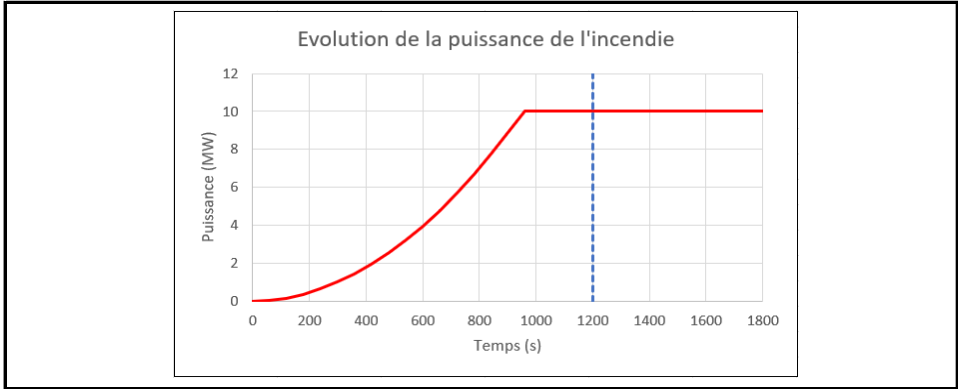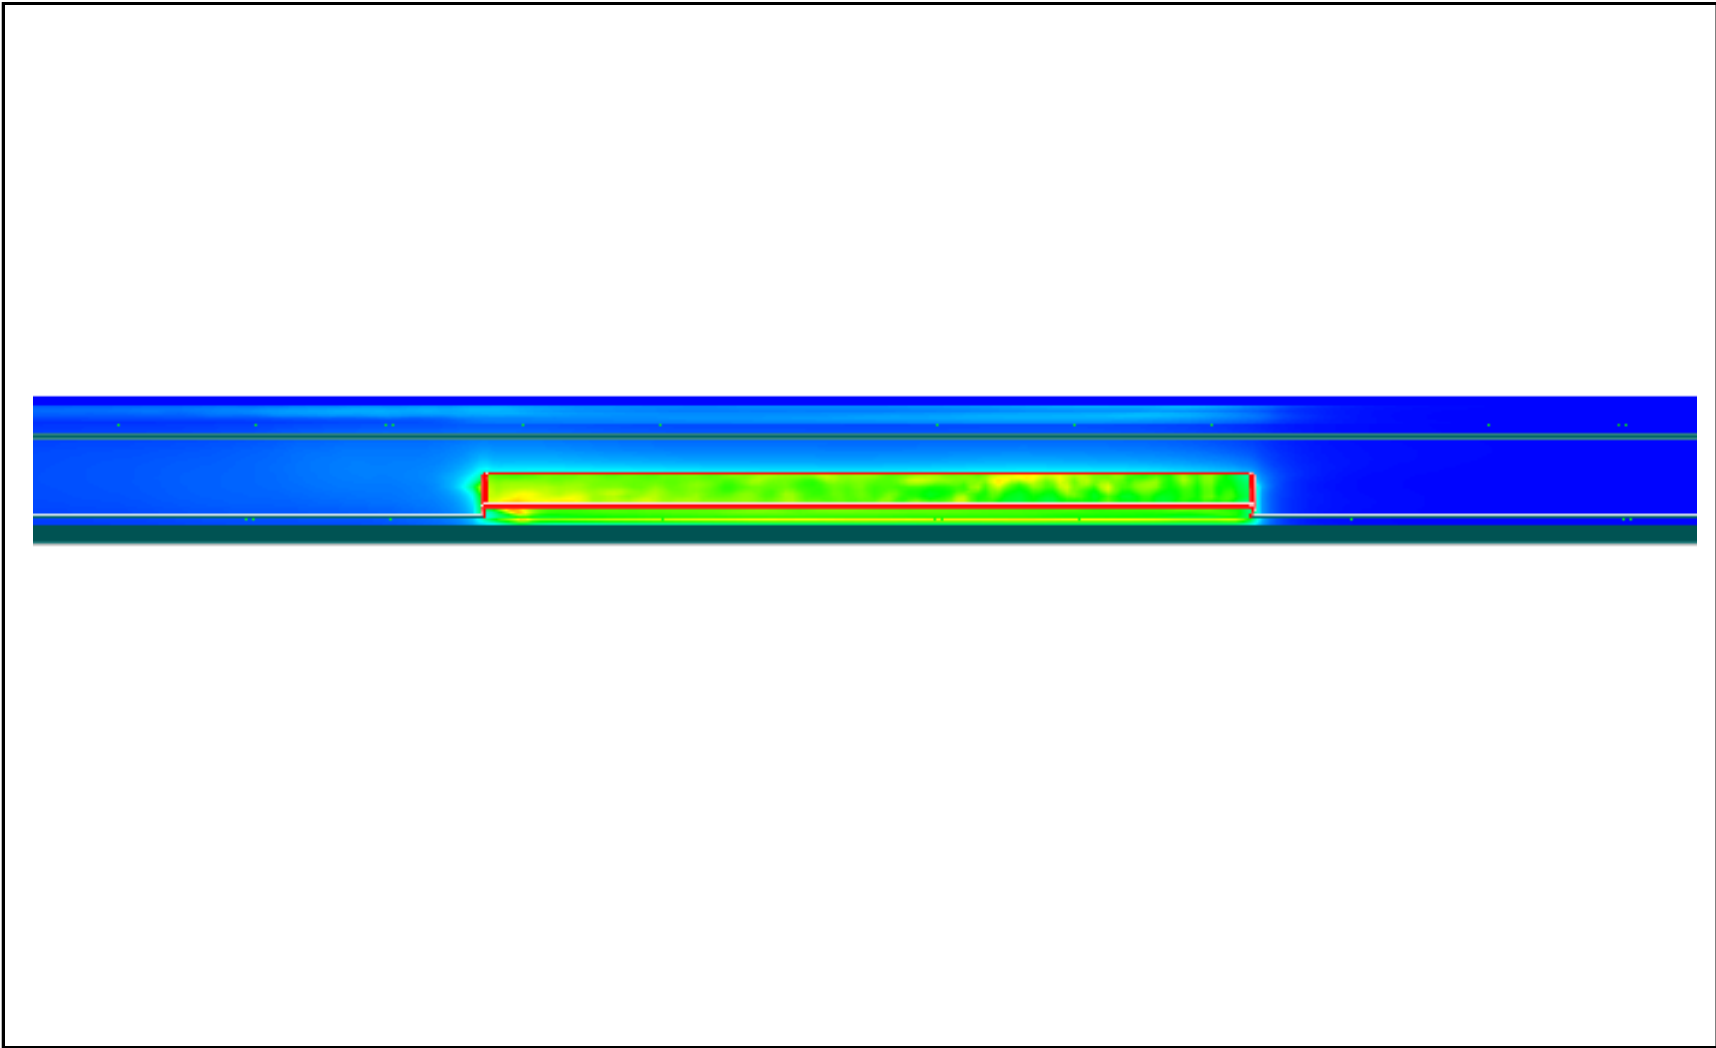

Rayonnement
(KW/m²)

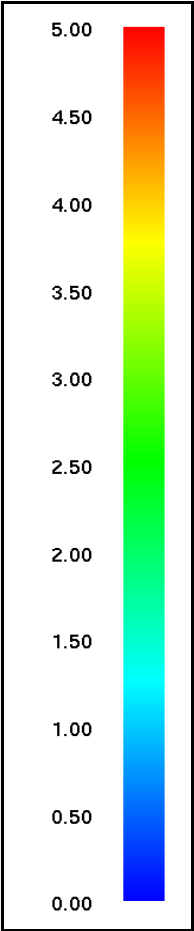

Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (côté station WUN)